


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)

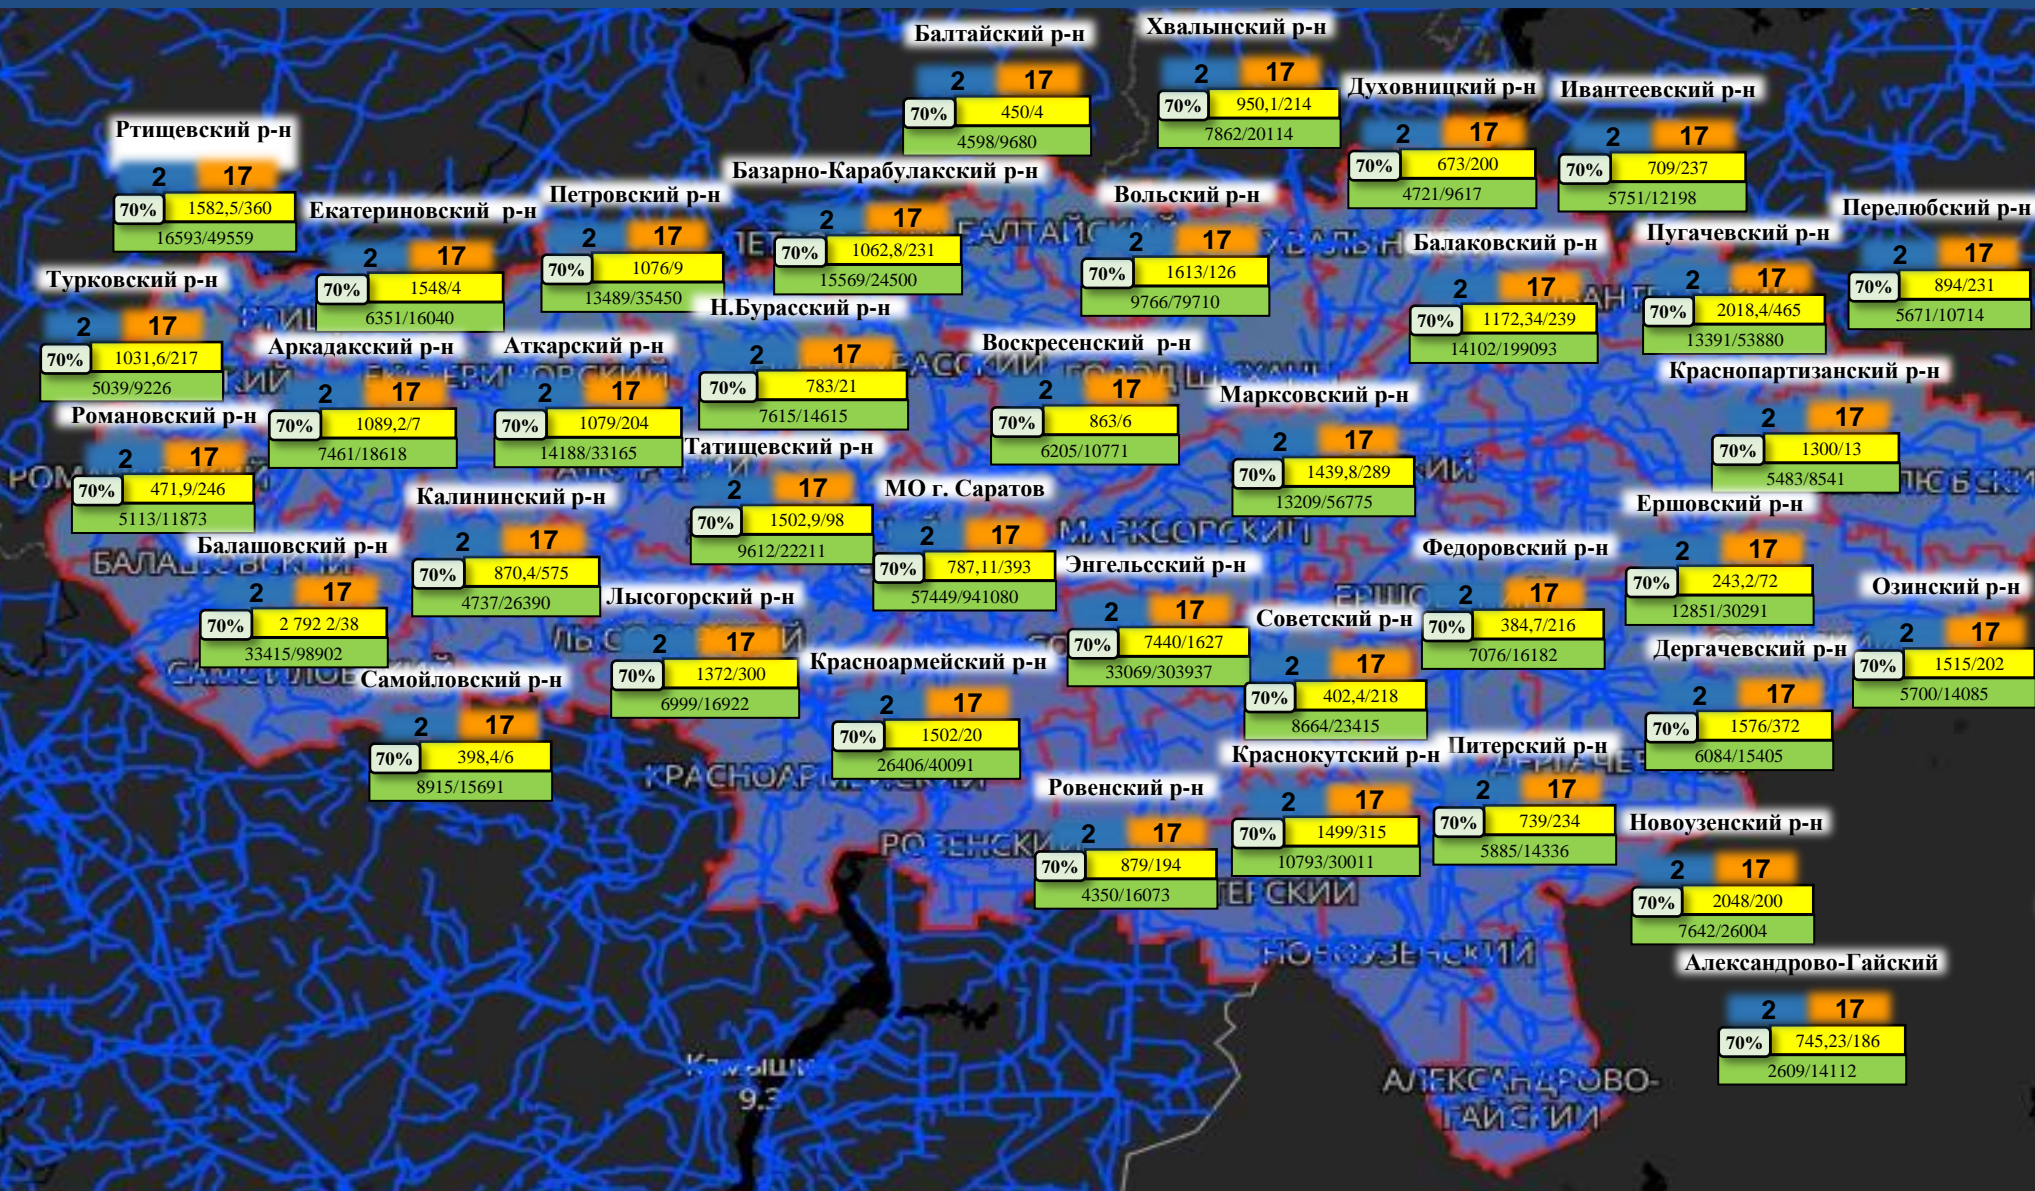

Условные обозначения

порывы ветра, м/с

- 39
- 34
- 29
- 24
- 20
- 15
- 10
- 5
- 0
- м/с

- линии электропередач 115 кВТ

- 35 кВТ
- 110 кВТ
- 150 кВТ
- 220 кВТ
- 350 кВТ
- 400 кВТ
- 500 кВТ
- 750 кВТ
- 1150 кВТ
- Не определено

17 - количество осадков (УГМС), мм

3 - порывы ветра (УГМС), м/с

прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)

321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)

19/330 - кол-во домов /населения

60% - износ электроэнергетических систем

Город - муниципальное образование

Прогноз на 06.04.2026 13:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

▶ +0ч +6ч 30 км +24ч +30ч +36ч +42ч +48ч +54ч +60ч

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ АТКАРСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)



дпо 2 17
 70% 1079/204
 14188/33165


Условные обозначения

| | | |
|----|---------------|-----------------------------------|
| 31 | 35 кВт | - линии эл. передач 115 кВт |
| 26 | 110 кВт | |
| 24 | 150 кВт | |
| 20 | 220 кВт | |
| 15 | 350 кВт | |
| 10 | 400 кВт | |
| 5 | 500 кВт | |
| 0 | 750 кВт | |
| 0 | 1150 кВт | |
| 0 | не определено | |

Порывы ветра, м/с
 17 - количество осадков (УГМС), мм
 3 - порывы ветра (УГМС), м/с
 - прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
 19/330 - кол-во домов /населения
 60% - износ электроэнергетических систем
 Город - муниципальное образование
 ФПС дпо АСФ - пожарно-спасательные формирования
 - социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
 - больница
 ПВР - пункты временного размещения
 -подстанции и ТП/РП
 -подстанции 110/10/6 кВ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)

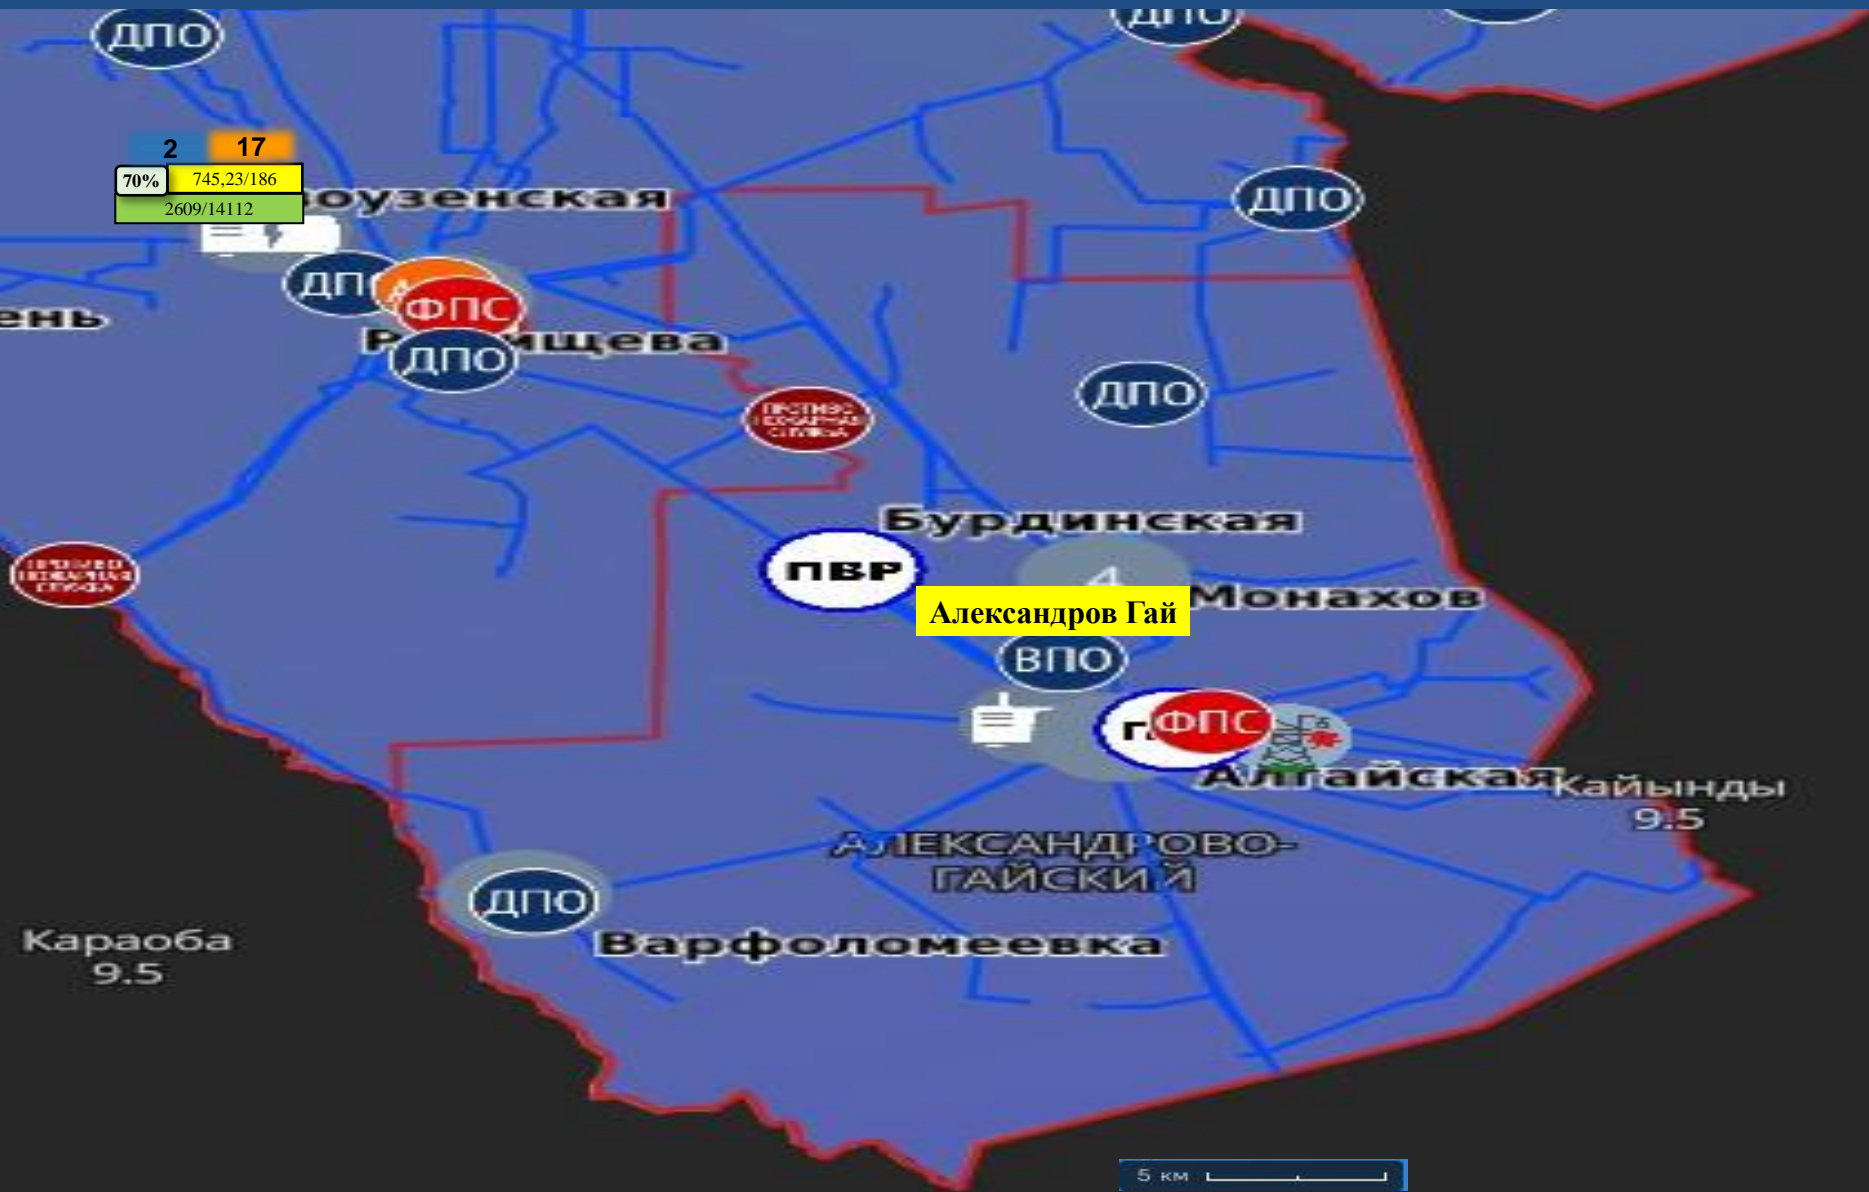

Условные обозначения

| | | |
|----|---------------|-----------------------------------|
| 31 | 35 кВт | - линии эл. передач 115 кВт |
| 24 | 110 кВт | |
| 20 | 150 кВт | |
| 16 | 220 кВт | |
| 12 | 350 кВт | |
| 8 | 400 кВт | |
| 4 | 500 кВт | |
| 0 | 750 кВт | |
| 0 | 1150 кВт | |
| 0 | не определено | |

Порывы
ветра, м/с

- 17 - количество осадков (УГМС), мм
- 3 - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения систем
- 60% - износ электроэнергетических систем
- Город - муниципальное образование
- ФПС, ДПС, АСФ - пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
- больница
- ПВР - пункты временного размещения
- подстанции и ТП/РП
- подстанции 110/10/6 кВ

5 км

Прогноз на 06.04.2026 13:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

▶ +0ч +6ч +12ч +18ч +24ч

Акпатер 91
ГУ МЧС России по Саратовской обл.
АРМ №9
14:00 05.04.2026
Исп. Тюрина Н.А.
тел. 3666-7502


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

АРКАДАКСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)




ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)

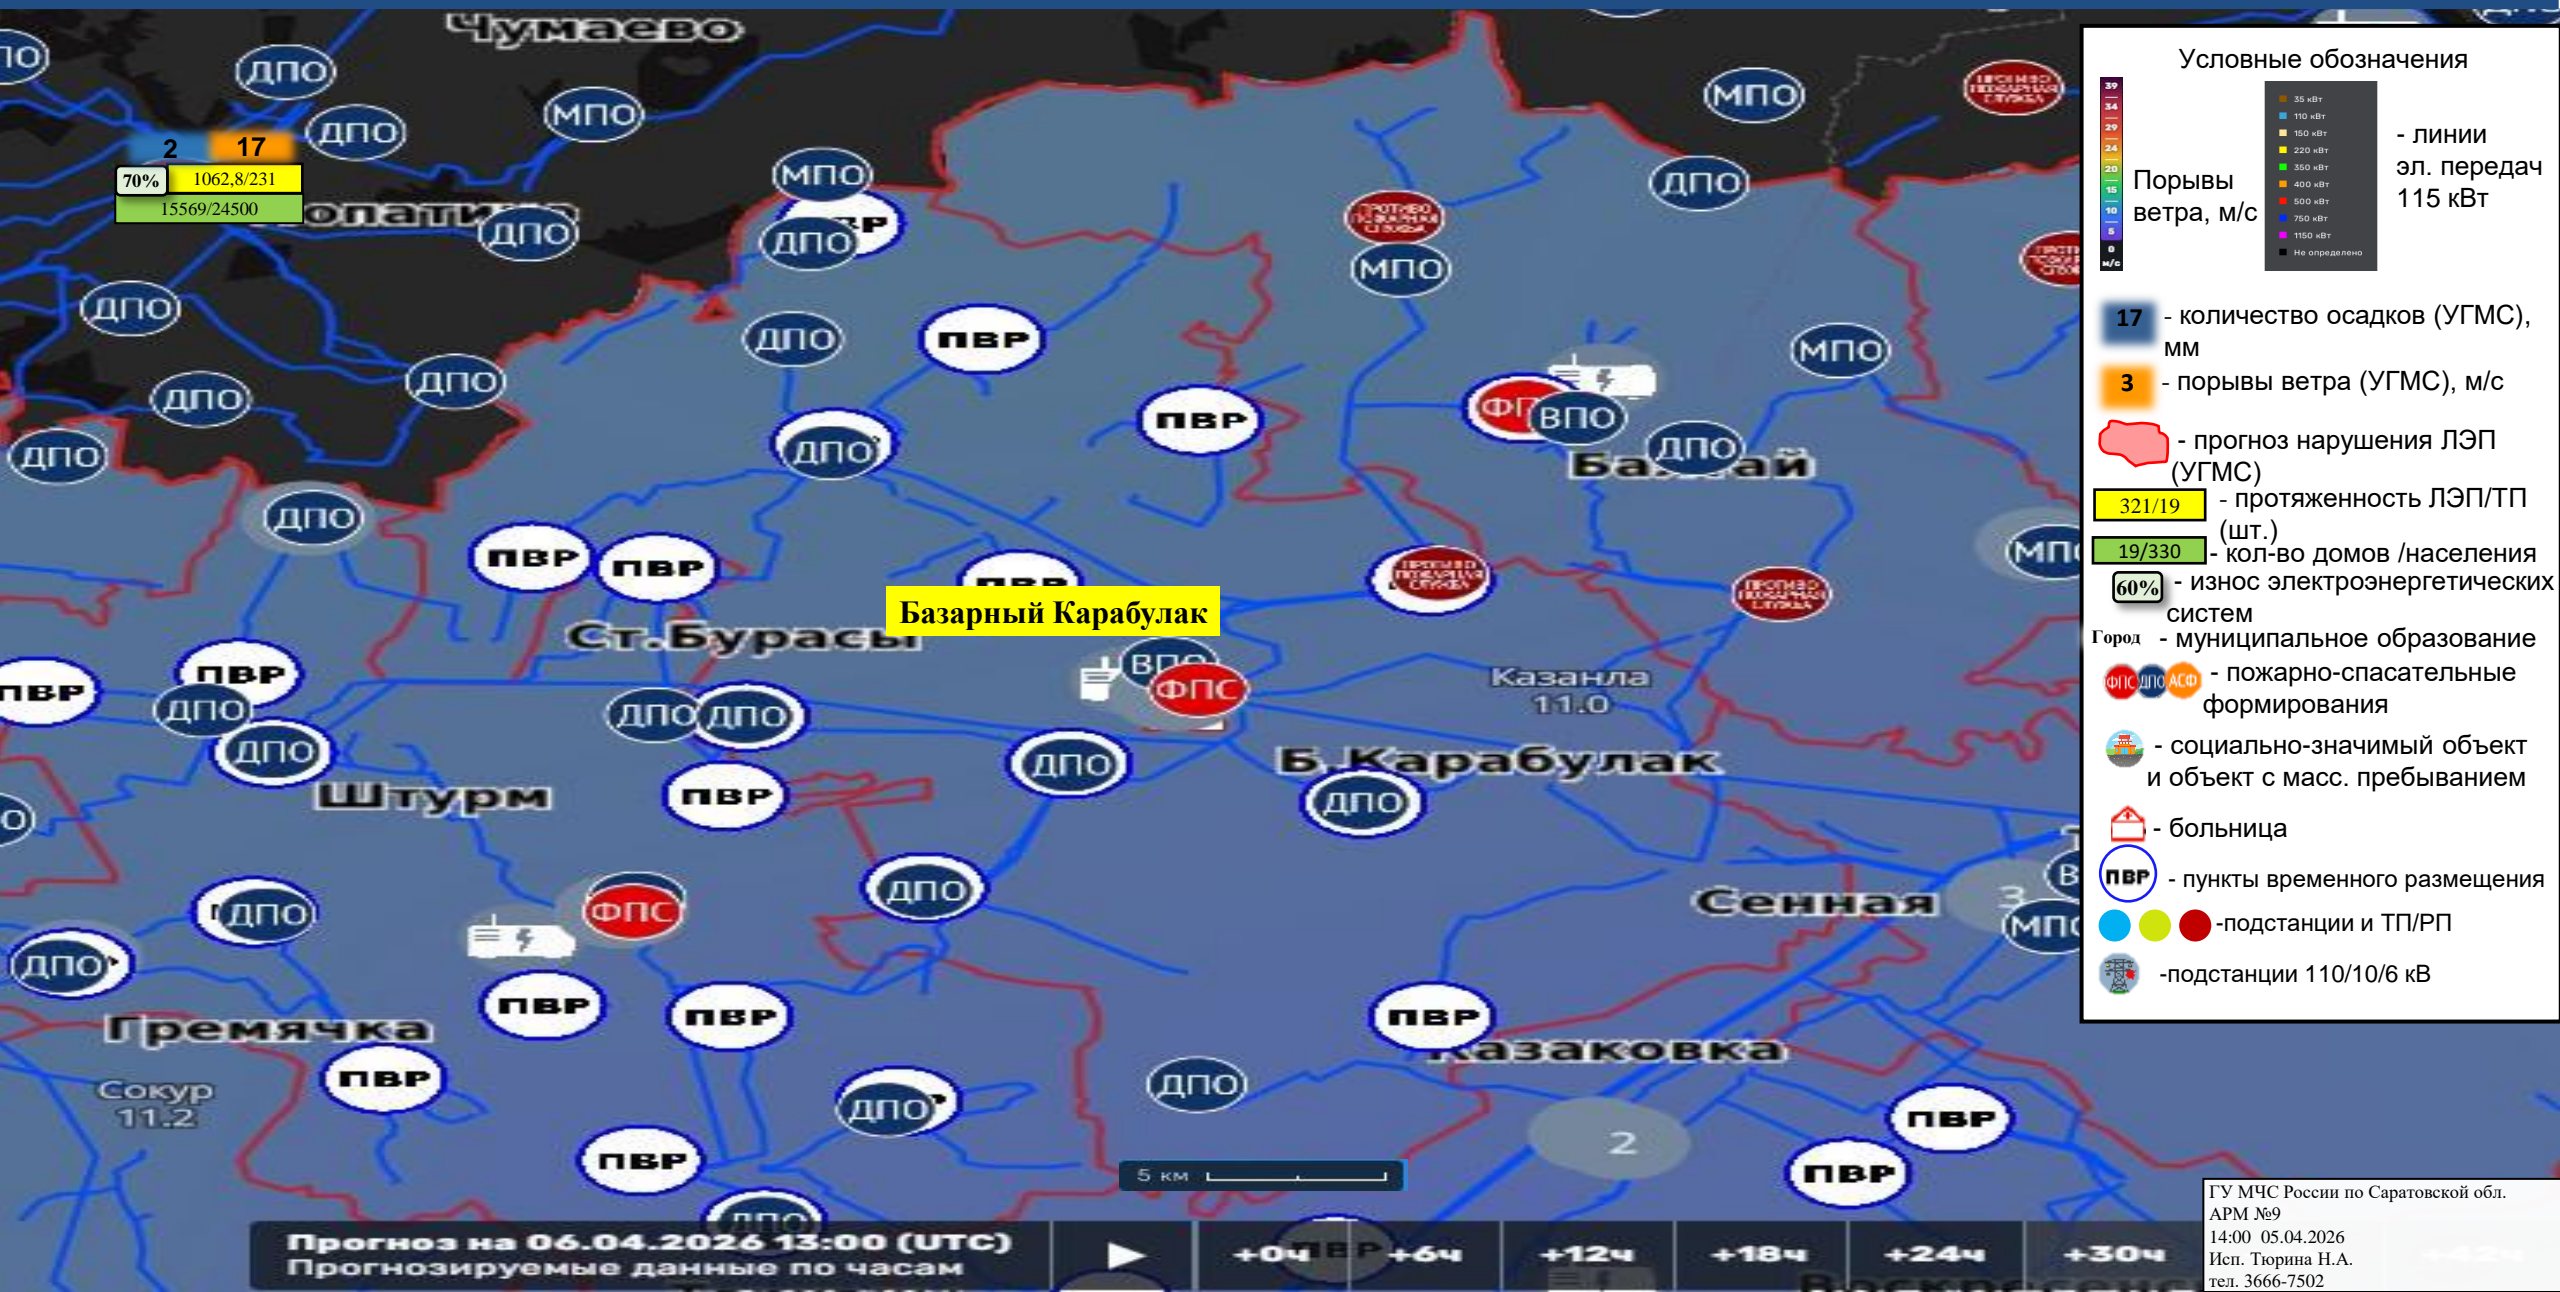


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)

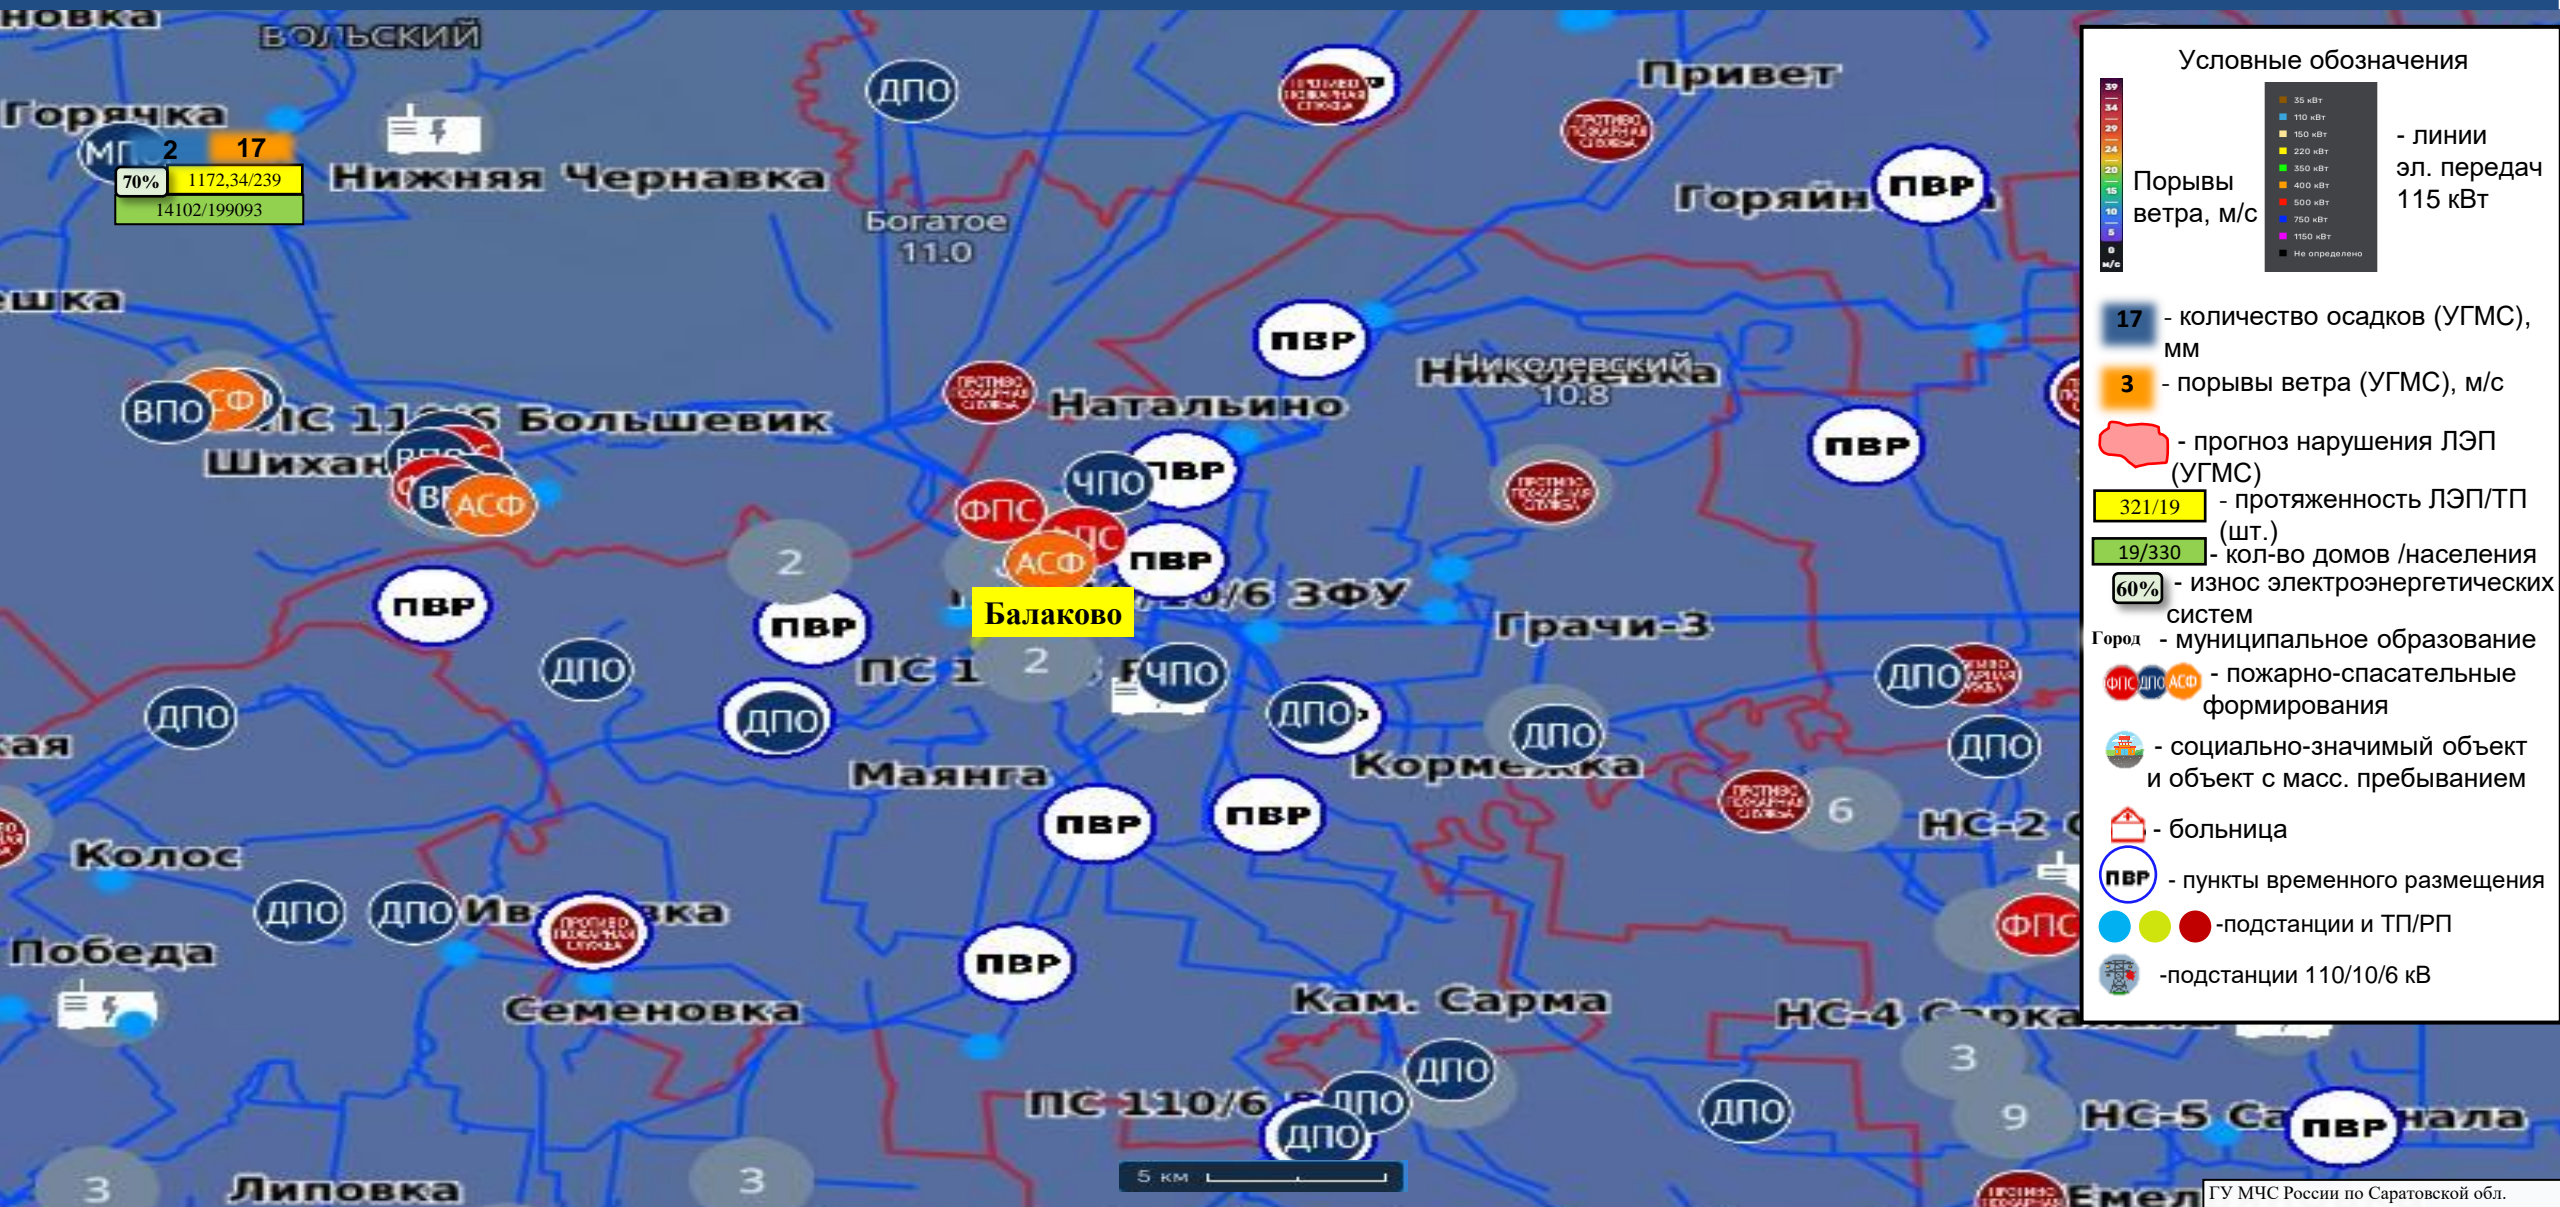

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

БАЛАШОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)

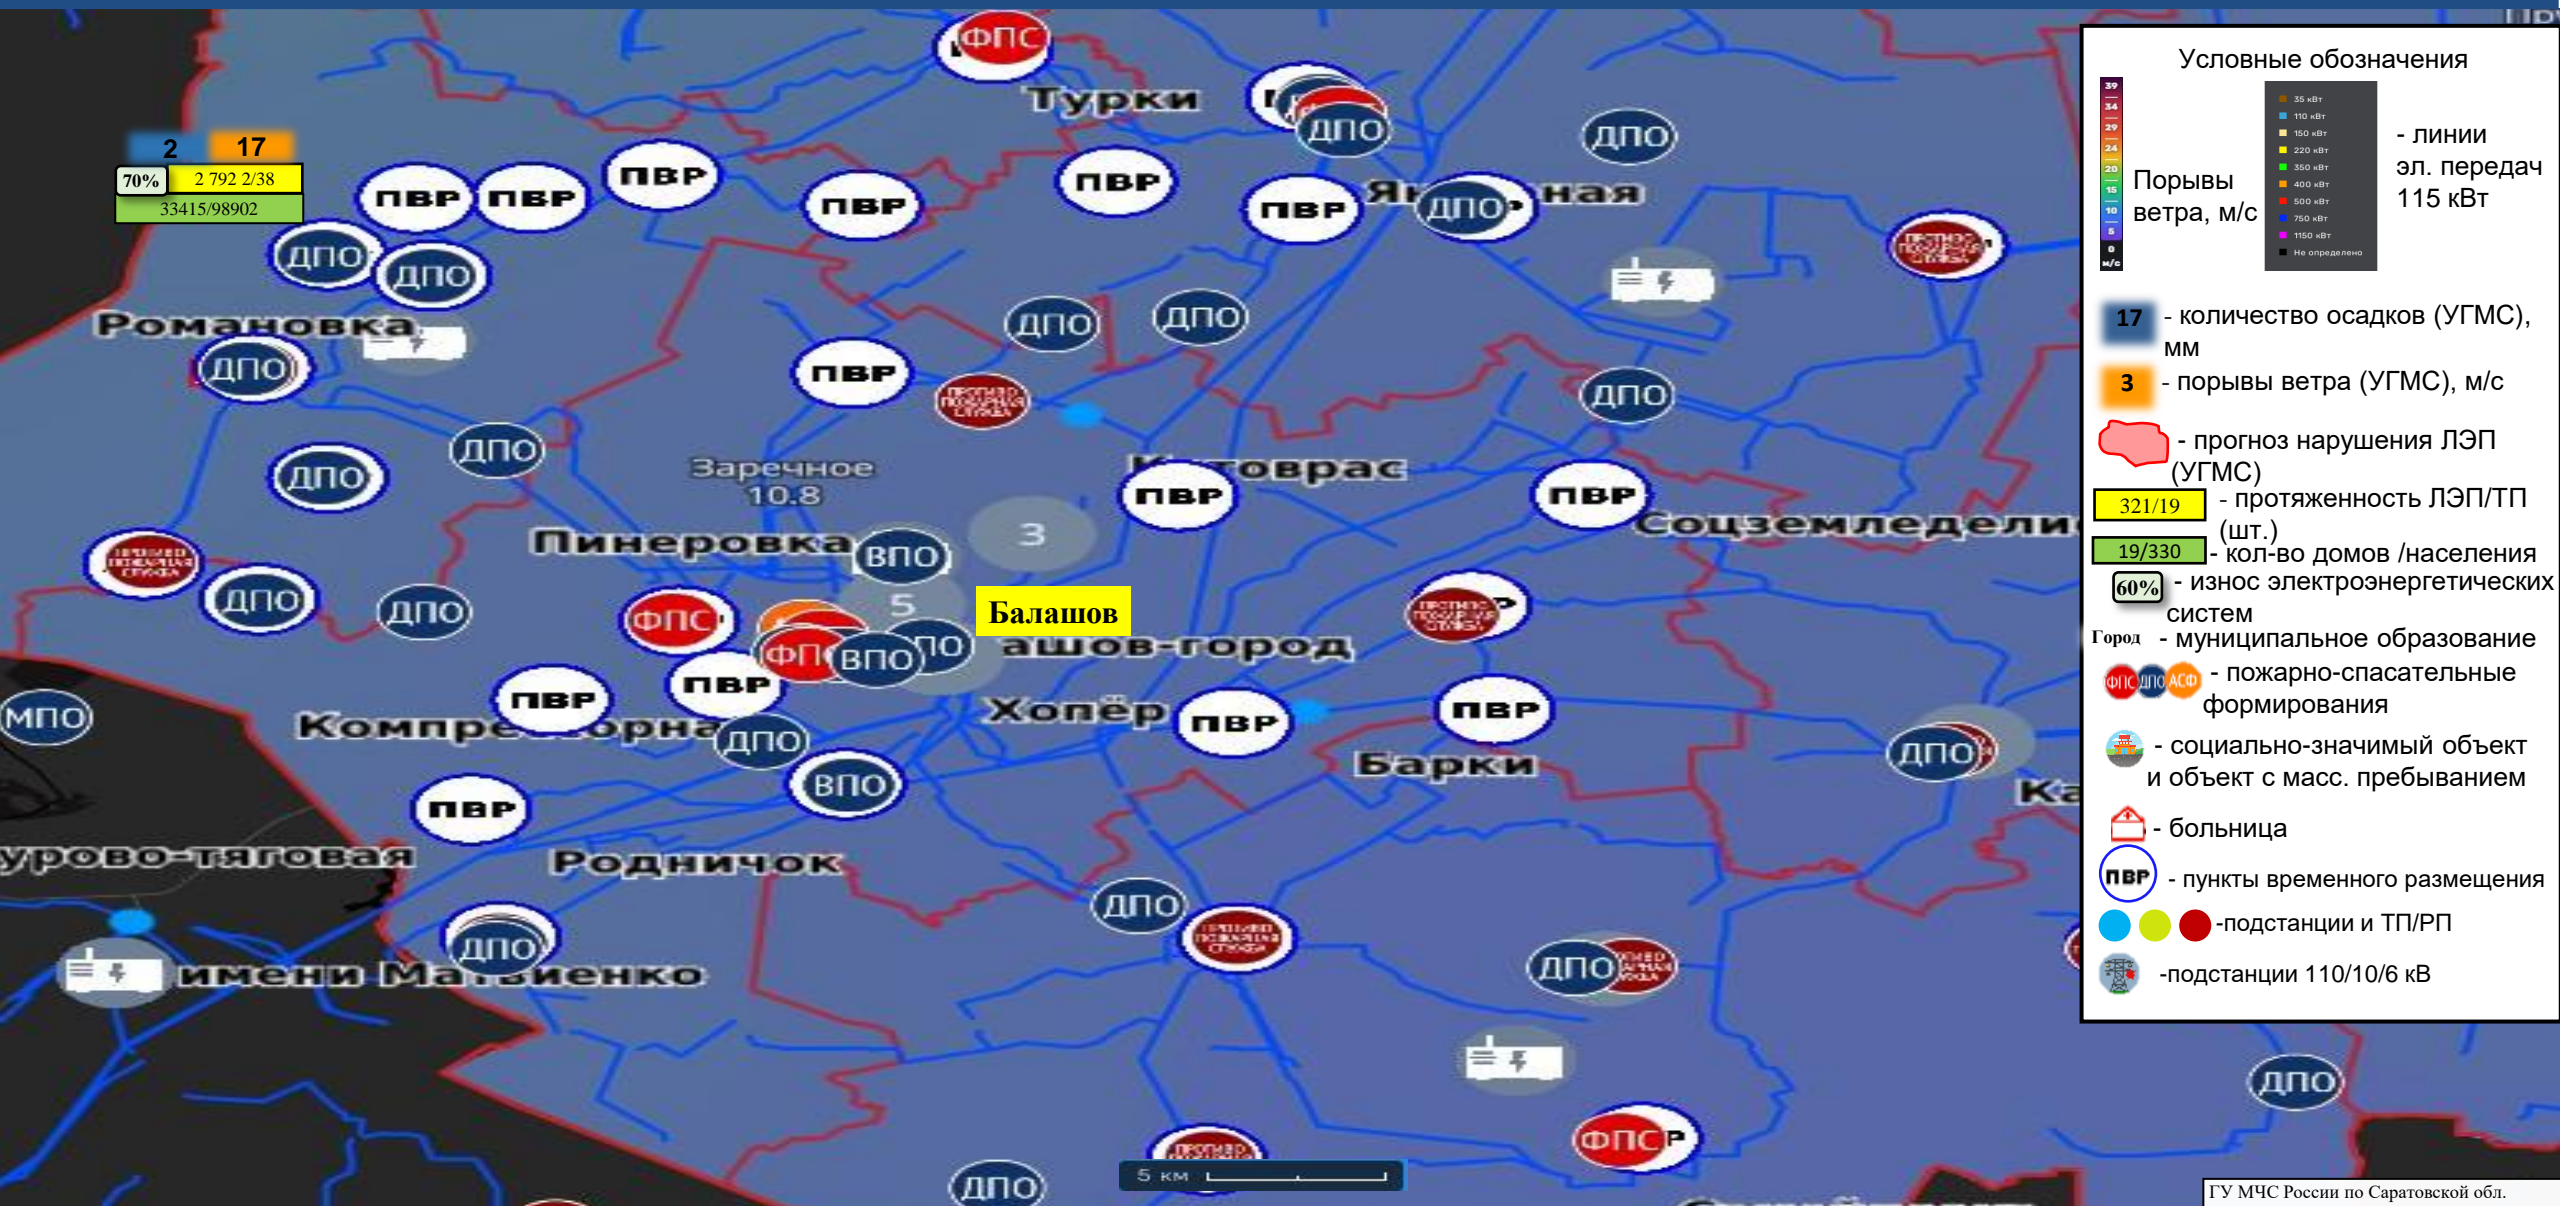

Прогноз на 06.04.2026 13:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

+0ч +6ч +12ч +18ч +24ч +30ч +36ч +42ч

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЬСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)



Условные обозначения

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| <p>Порывы ветра, м/с</p> <ul style="list-style-type: none"> 35 м/с 30 м/с 25 м/с 20 м/с 15 м/с 10 м/с 5 м/с 0 м/с | <ul style="list-style-type: none"> 35 кВт 150 кВт 220 кВт 350 кВт 400 кВт 500 кВт 750 кВт 1150 кВт Не определено | <p>- линии эл. передач 115 кВт</p> |
|---|---|------------------------------------|

- 17 - количество осадков (УГМС), мм
- 3 - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения
- 60% - износ электроэнергетических систем
- Город - муниципальное образование
- ФПС ДПО АСФ - пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
- больница
- ПВР - пункты временного размещения
- ● ● - подстанции и ТП/РП
- подстанции 110/10/6 кВ

Прогноз на 06.04.2026 13:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

+0ч +6ч +12ч +18ч +24ч +30ч +36ч +42ч

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)




Прогноз на 06.04.2026 13:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

+0ч +6ч +12ч +18ч +24ч +30ч +36ч

ГУ МЧС России по Саратовской обл.
АРМ №9
14:00 05.04.2026
Исп. Тюрина Н.А.
тел. 3666-7502

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

ДЕРГАЧЕВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)

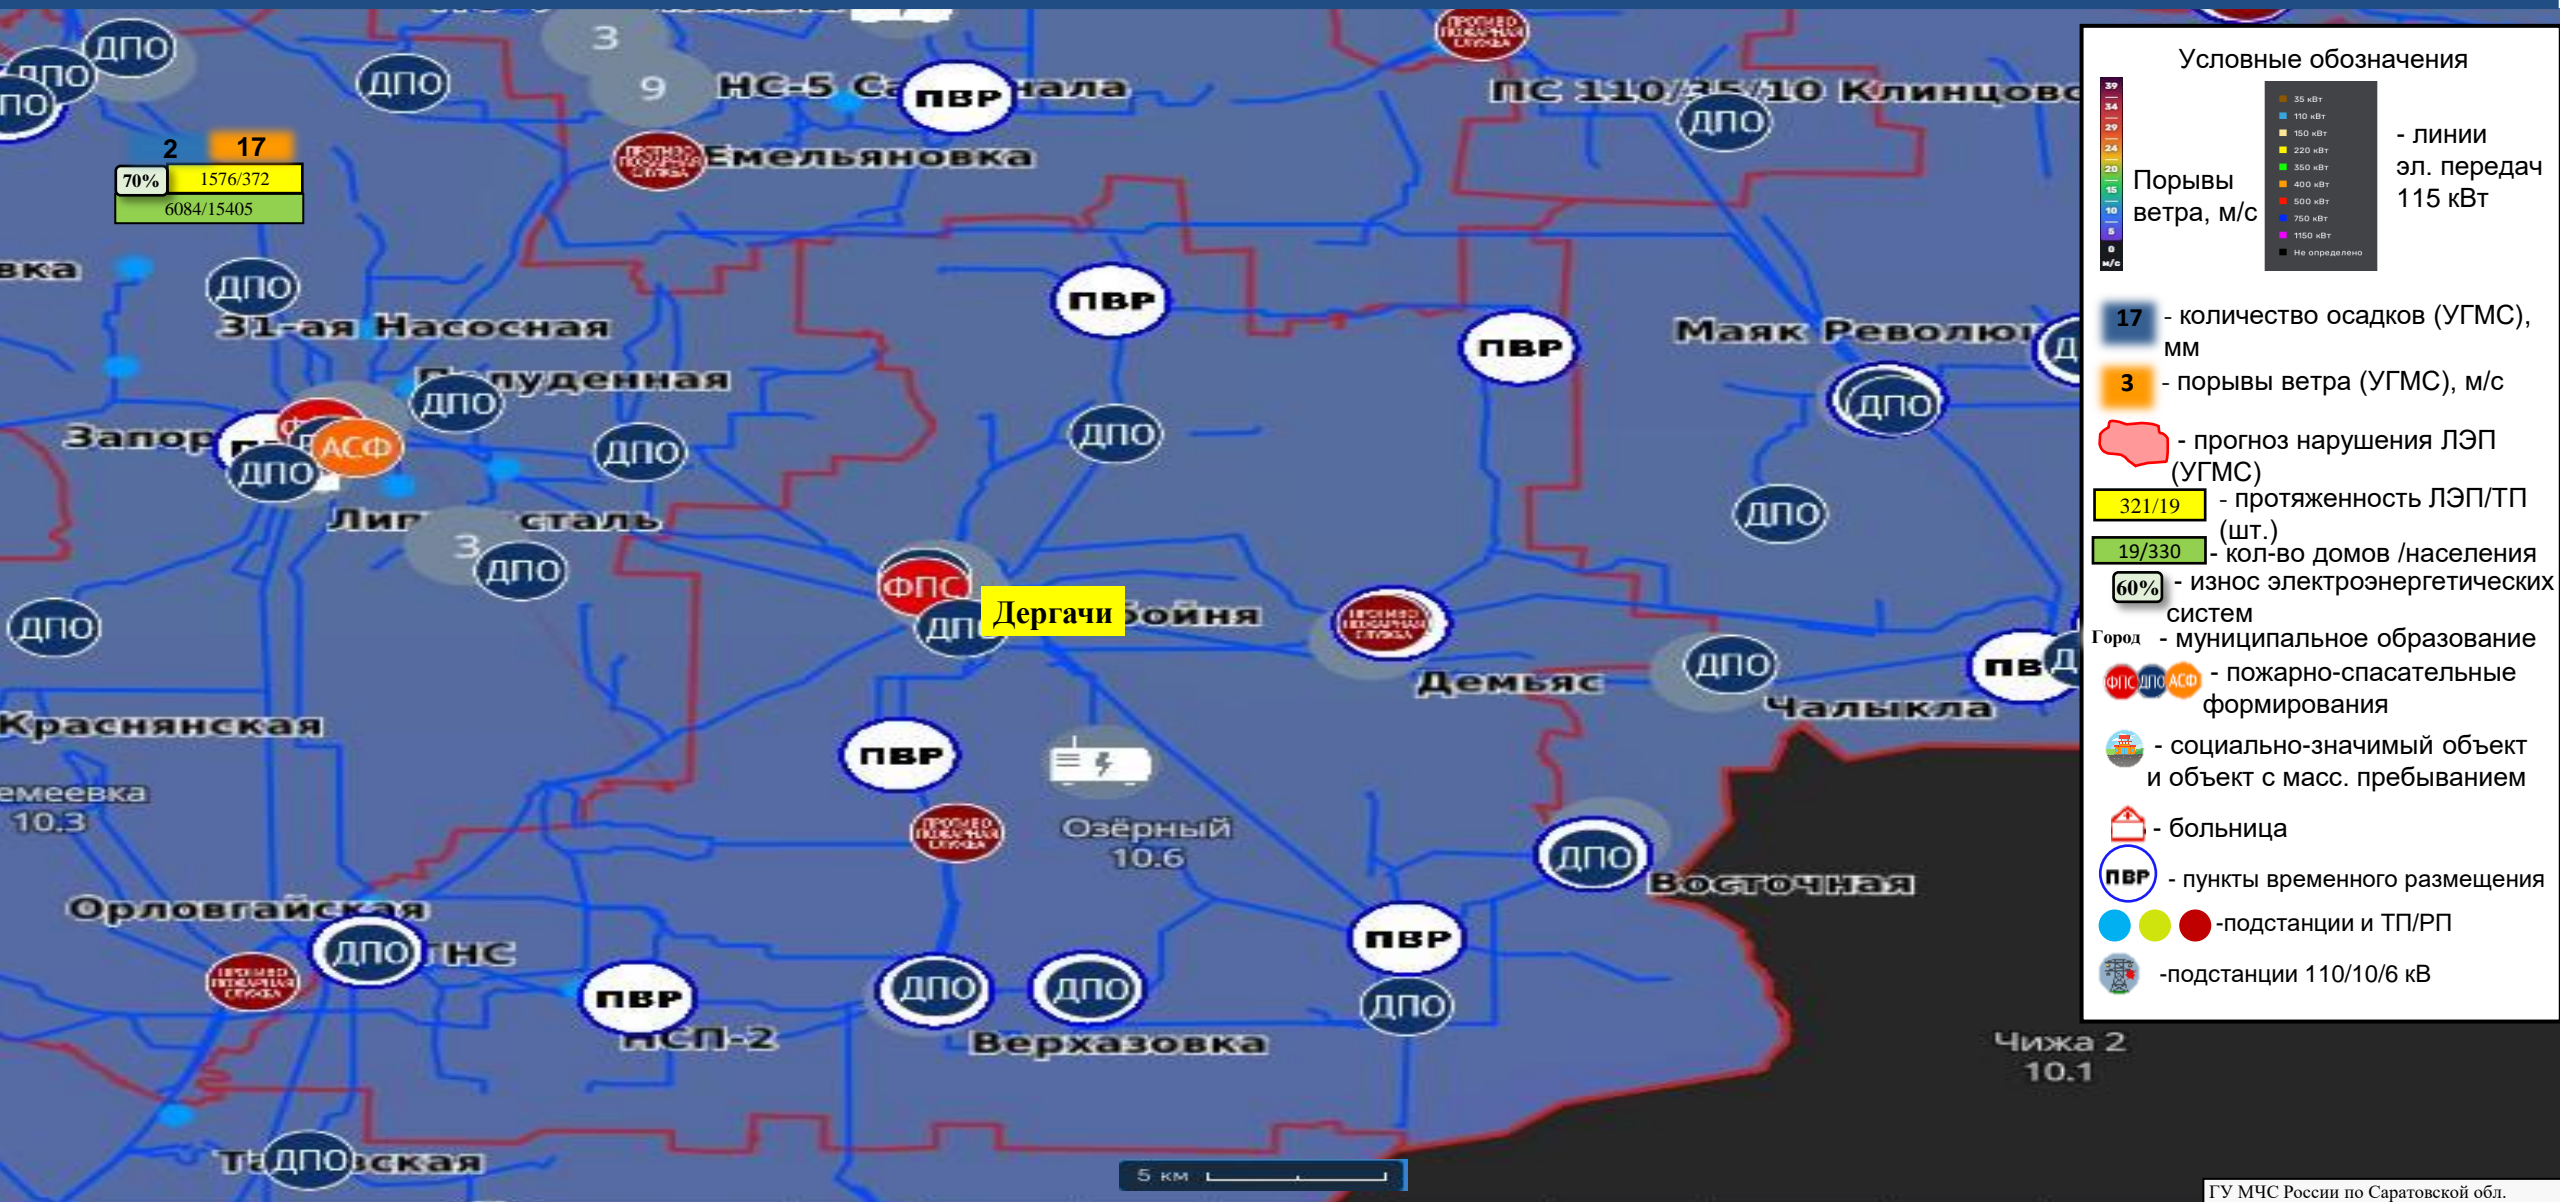

Условные обозначения

| | | |
|--------|---------------|-----------------------------------|
| 35 м/с | 35 кВт | - линии эл. передач 115 кВт |
| 14 | 110 кВт | |
| 29 | 150 кВт | |
| 24 | 220 кВт | |
| 20 | 350 кВт | |
| 16 | 400 кВт | |
| 10 | 500 кВт | |
| 6 | 750 кВт | |
| 0 | 1150 кВт | |
| 0 м/с | не определено | |

Порывы ветра, м/с

- 17 - количество осадков (УГМС), мм
- 3 - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения систем
- 60% - износ электроэнергетических систем
- Город - муниципальное образование
- ФПС, ДПО, АСФ - пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
- больница
- ПВР - пункты временного размещения
- подстанции и ТП/РП
- подстанции 110/10/6 кВ

Прогноз на 06.04.2026 13:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

+0ч +6ч +12ч +18ч +24ч +30ч +36ч +42ч

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ ДУХОВНИЦКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)



2 17
70% 673/200
4721/9617

Условные обозначения


| | | |
|--------|---------------|-----------------------------------|
| 35 м/с | 35 кВт | - линии эл. передач 115 кВт |
| 14 | 110 кВт | |
| 29 | 150 кВт | |
| 24 | 220 кВт | |
| 20 | 350 кВт | |
| 16 | 400 кВт | |
| 10 | 500 кВт | |
| 6 | 750 кВт | |
| 0 | 1150 кВт | |
| м/с | не определено | |

Порывы ветра, м/с

- 17 - количество осадков (УГМС), мм
- 3 - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения
- 60% - износ электроэнергетических систем
- Город - муниципальное образование
- ФПС ДПО АСФ - пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
- больница
- ПВР - пункты временного размещения
- подстанции и ТП/РП
- подстанции 110/10/6 кВ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)

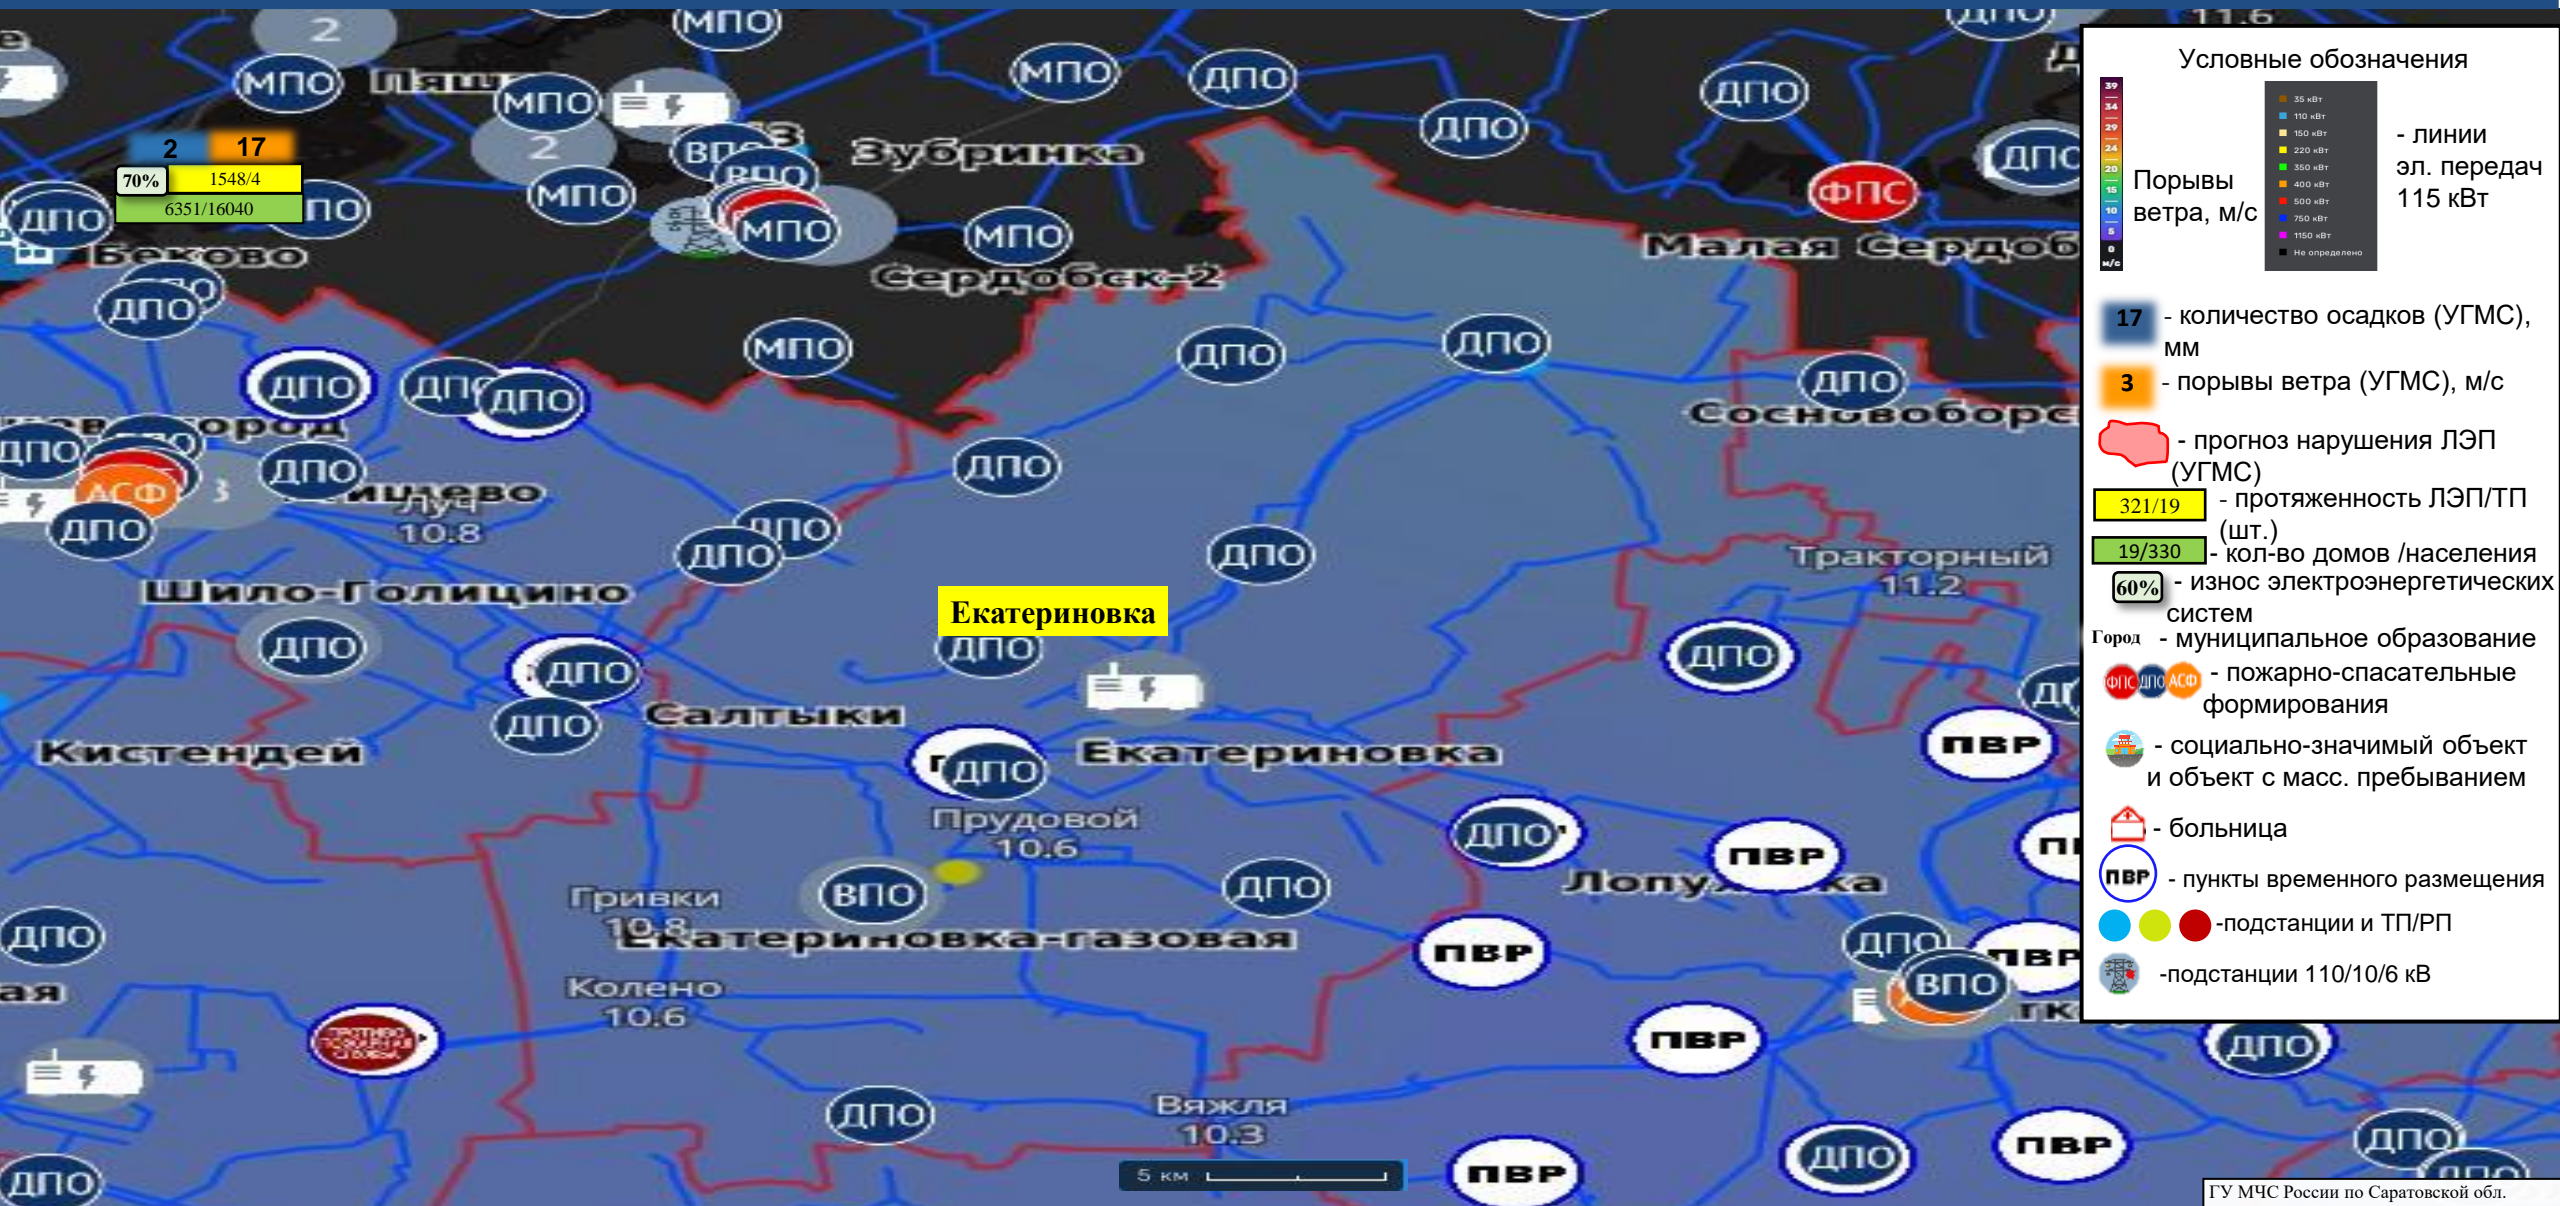


Прогноз на 06.04.2026 13:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

+0ч +6ч +12ч +18ч +24ч +30ч

ГУ МЧС России по Саратовской обл.
АРМ №9
14:00 05.04.2026
Исп. Тюрина Н.А.
тел. 3666-7502

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ ЕРШОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)

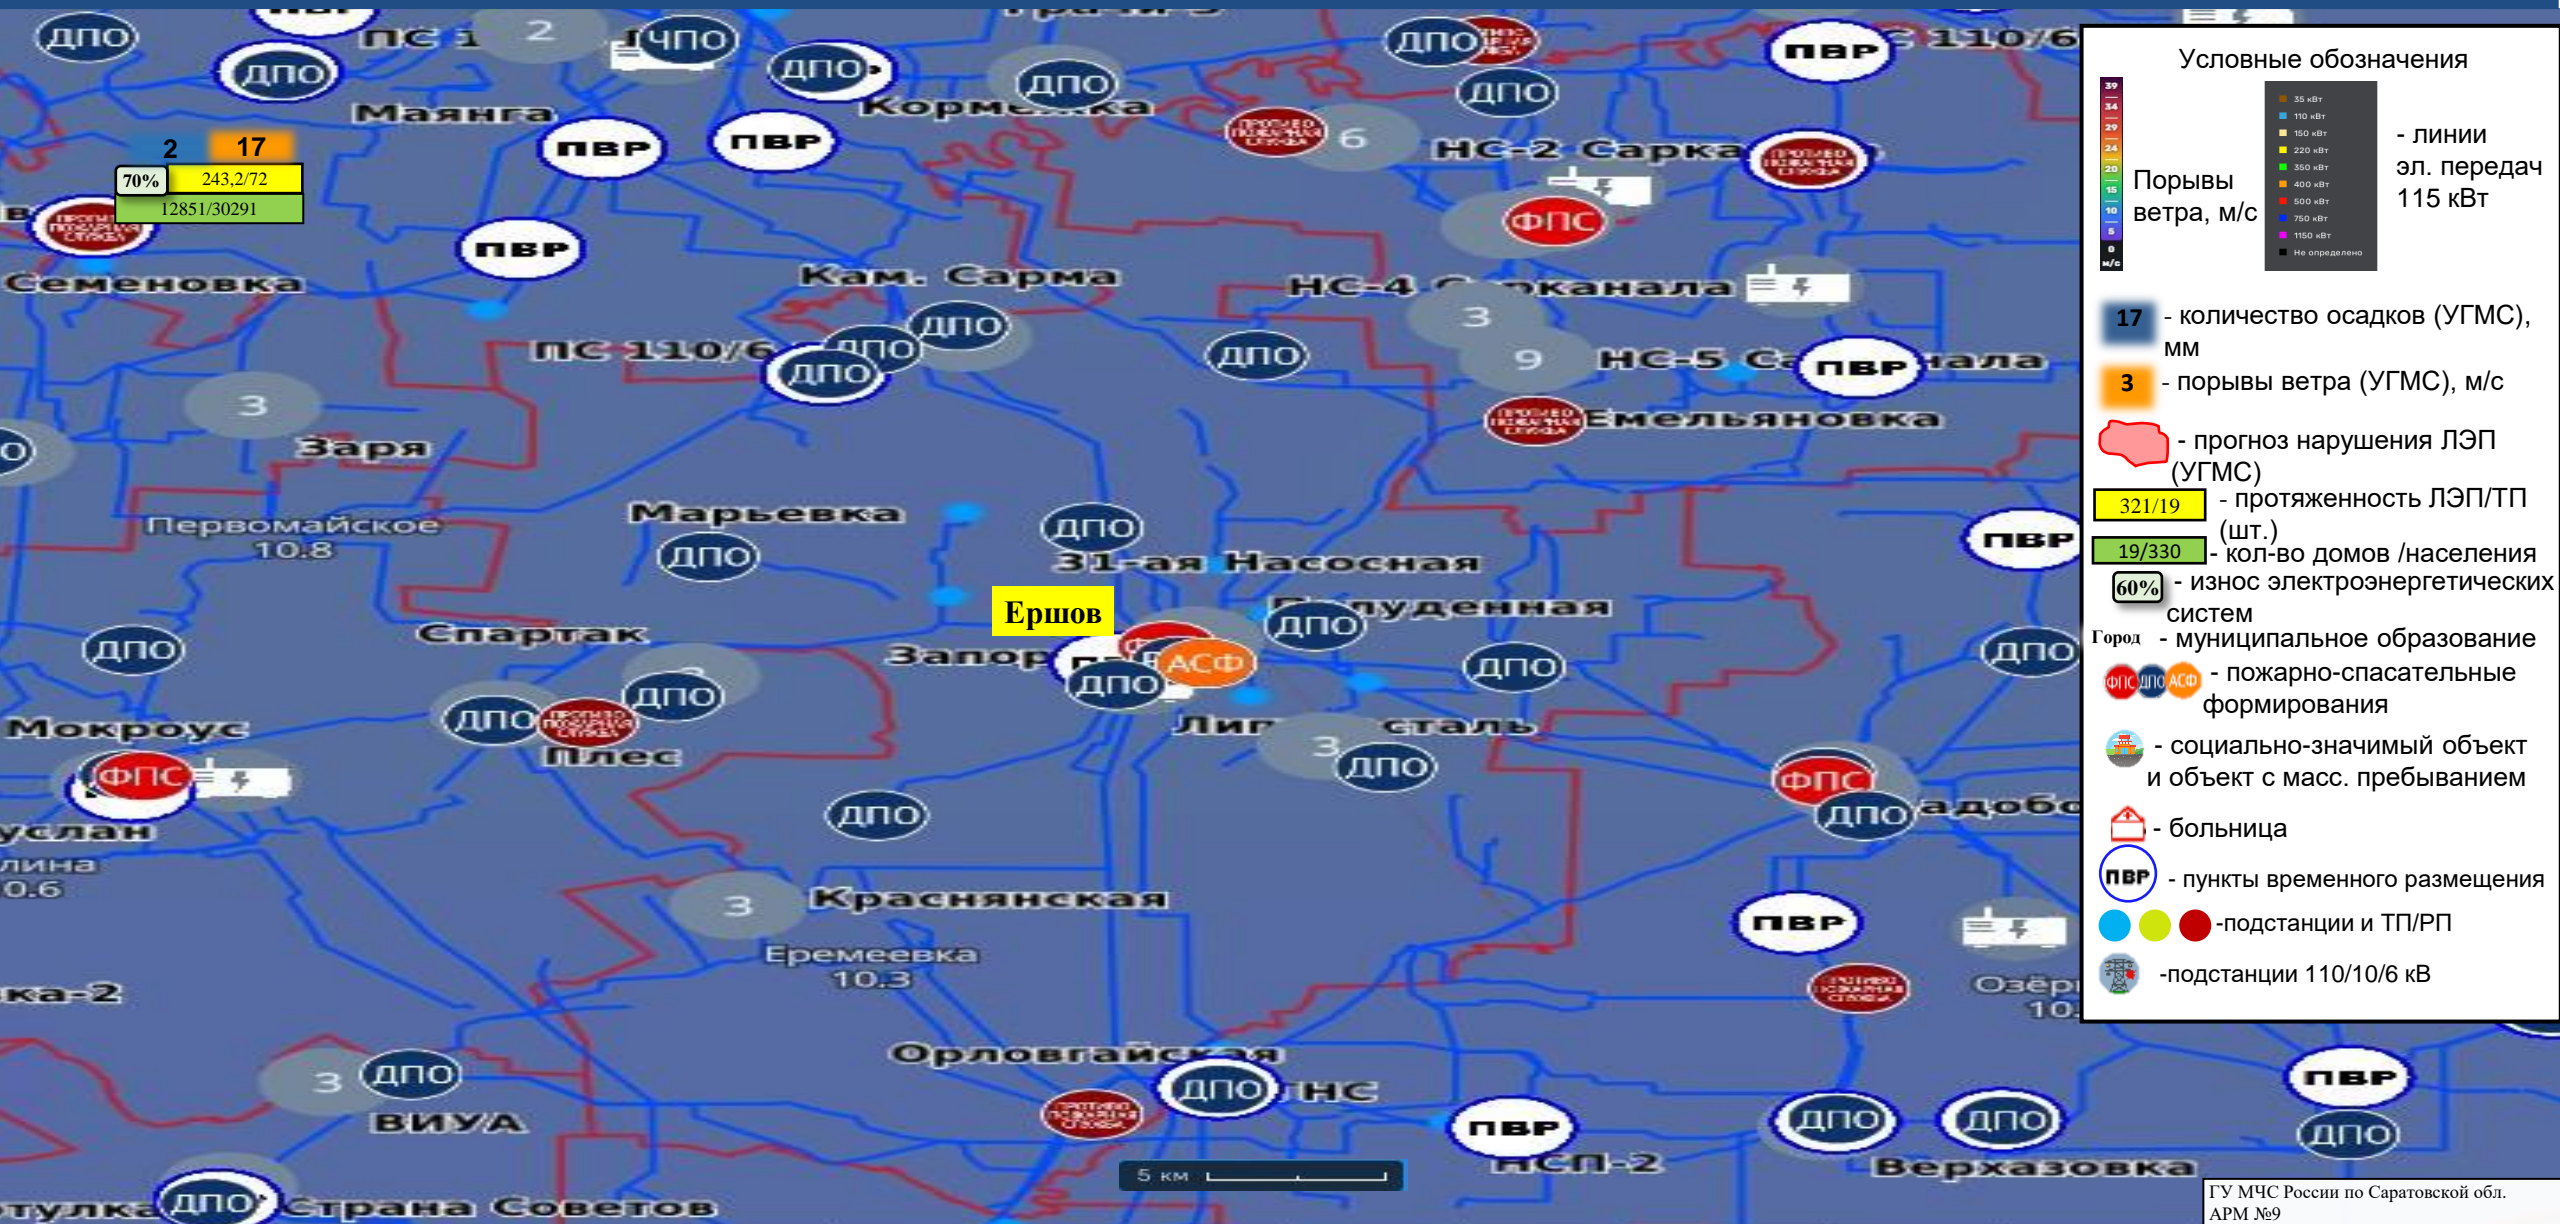


Прогноз на 06.04.2026 13:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

▶ +0ч +6ч +12ч +18ч +24ч +30ч +36ч


ГУ МЧС России по Саратовской обл.
АРМ №9
14:00 05.04.2026
Исп. Тюрина Н.А.
тел. 3666-7502

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

ИВАНТЕЕВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)

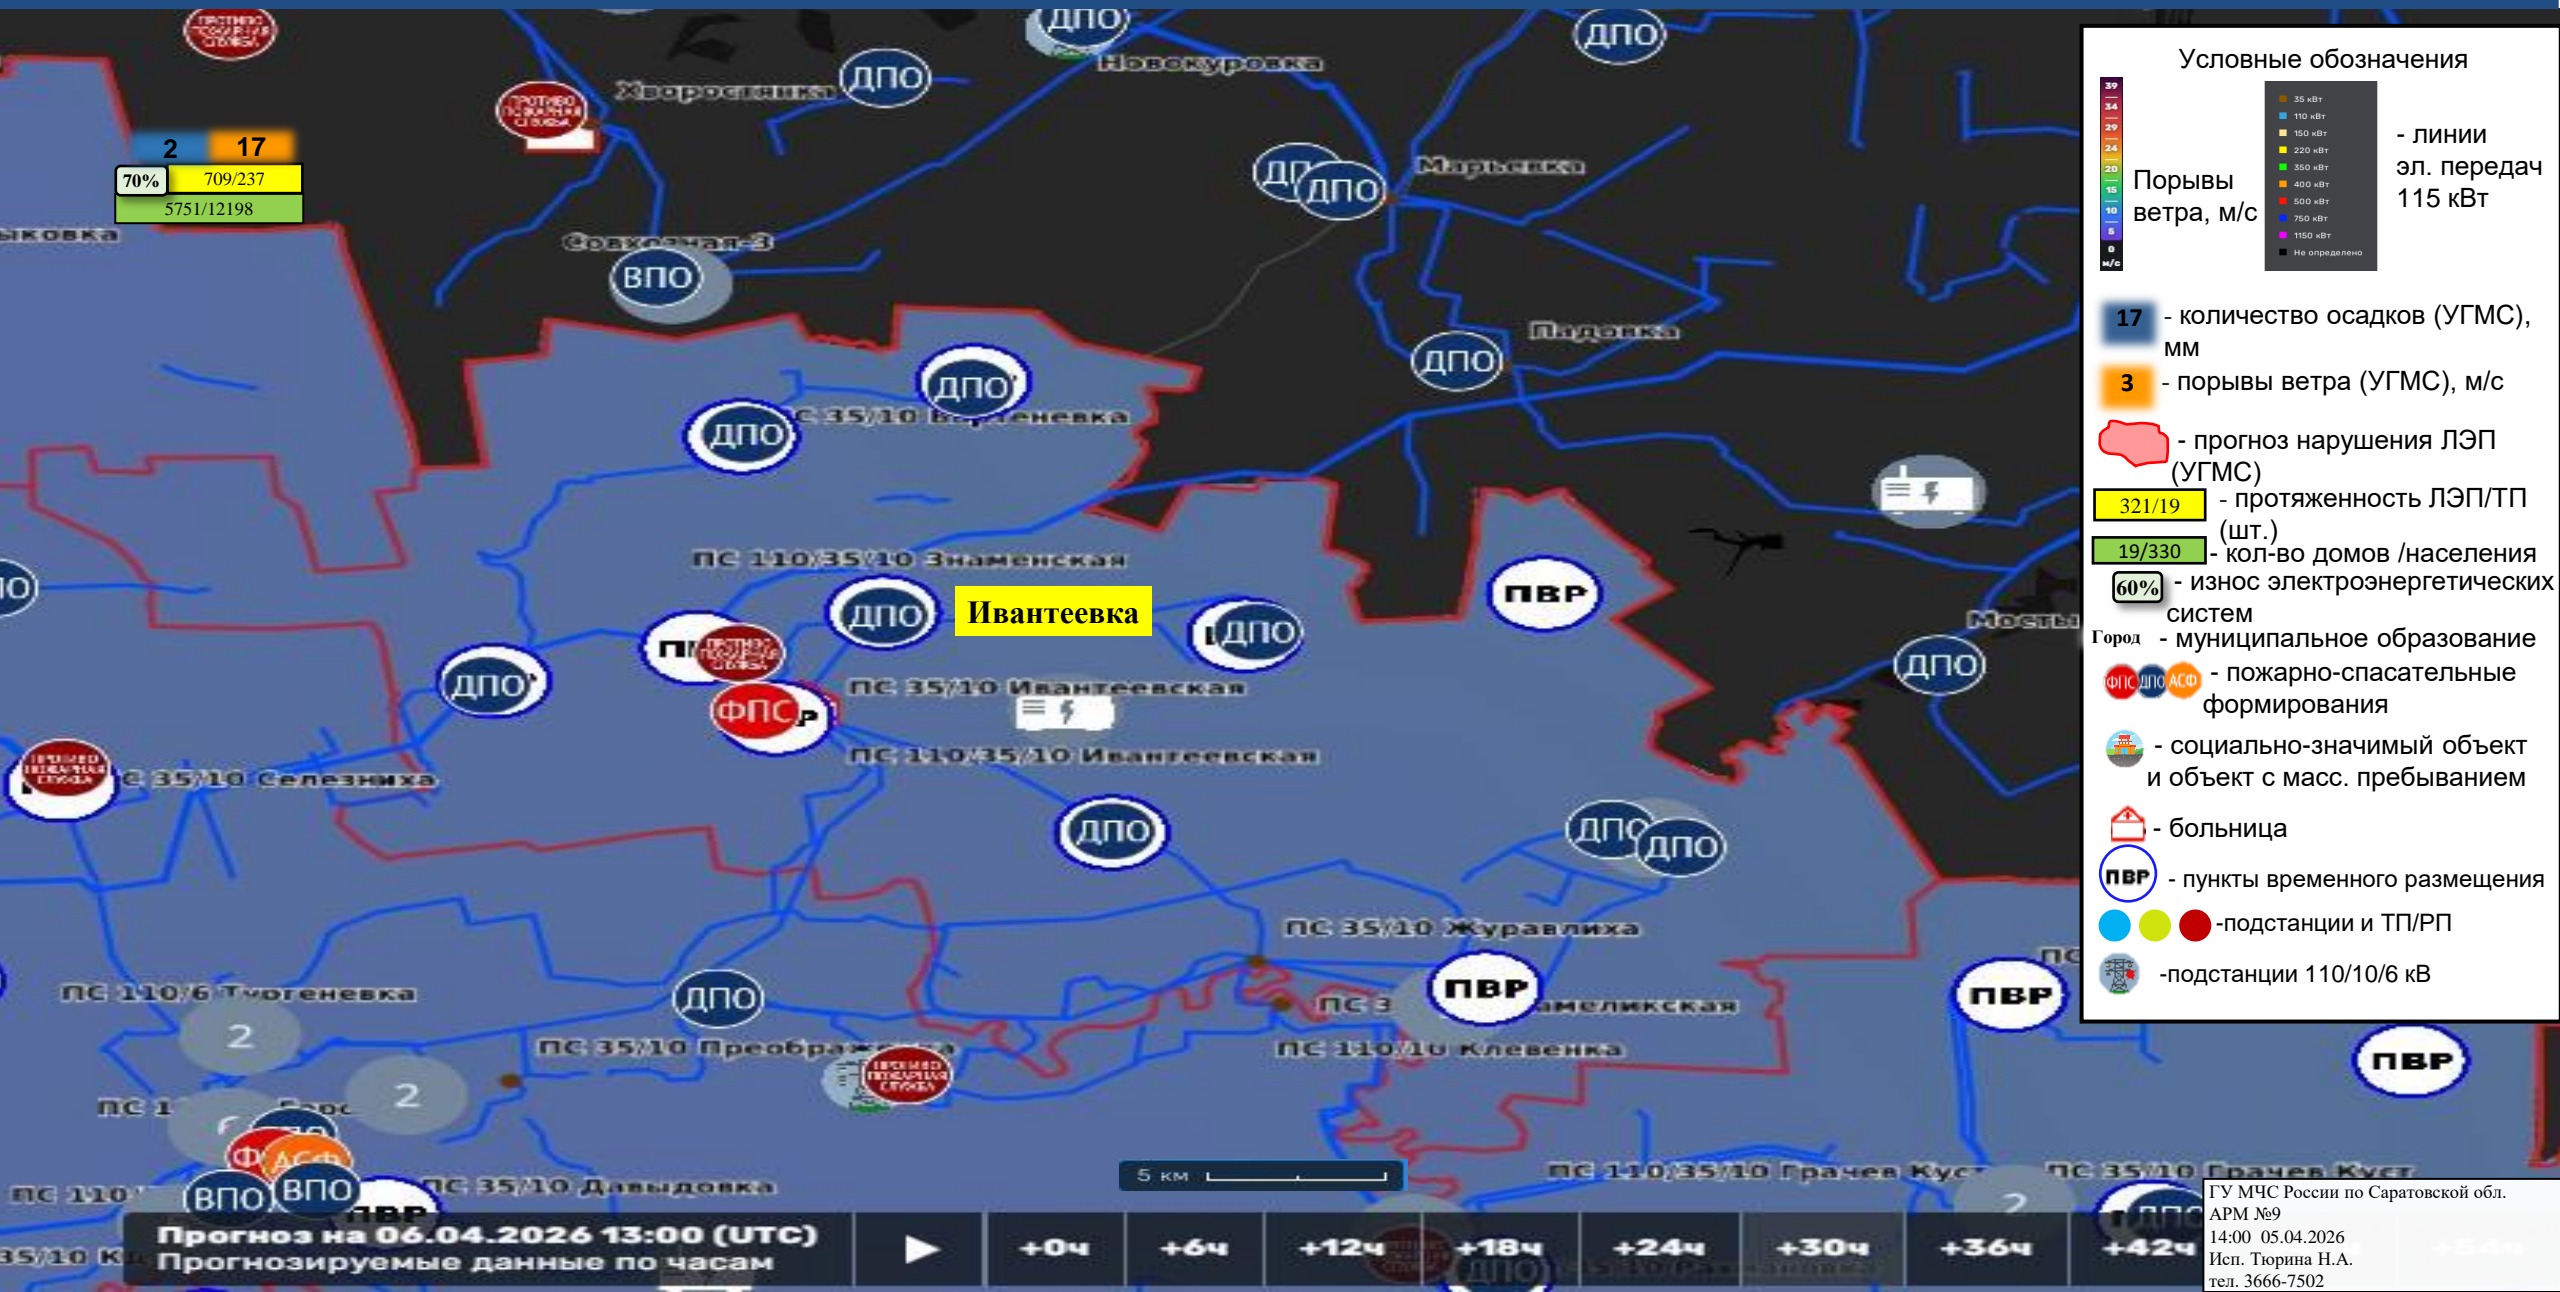

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)

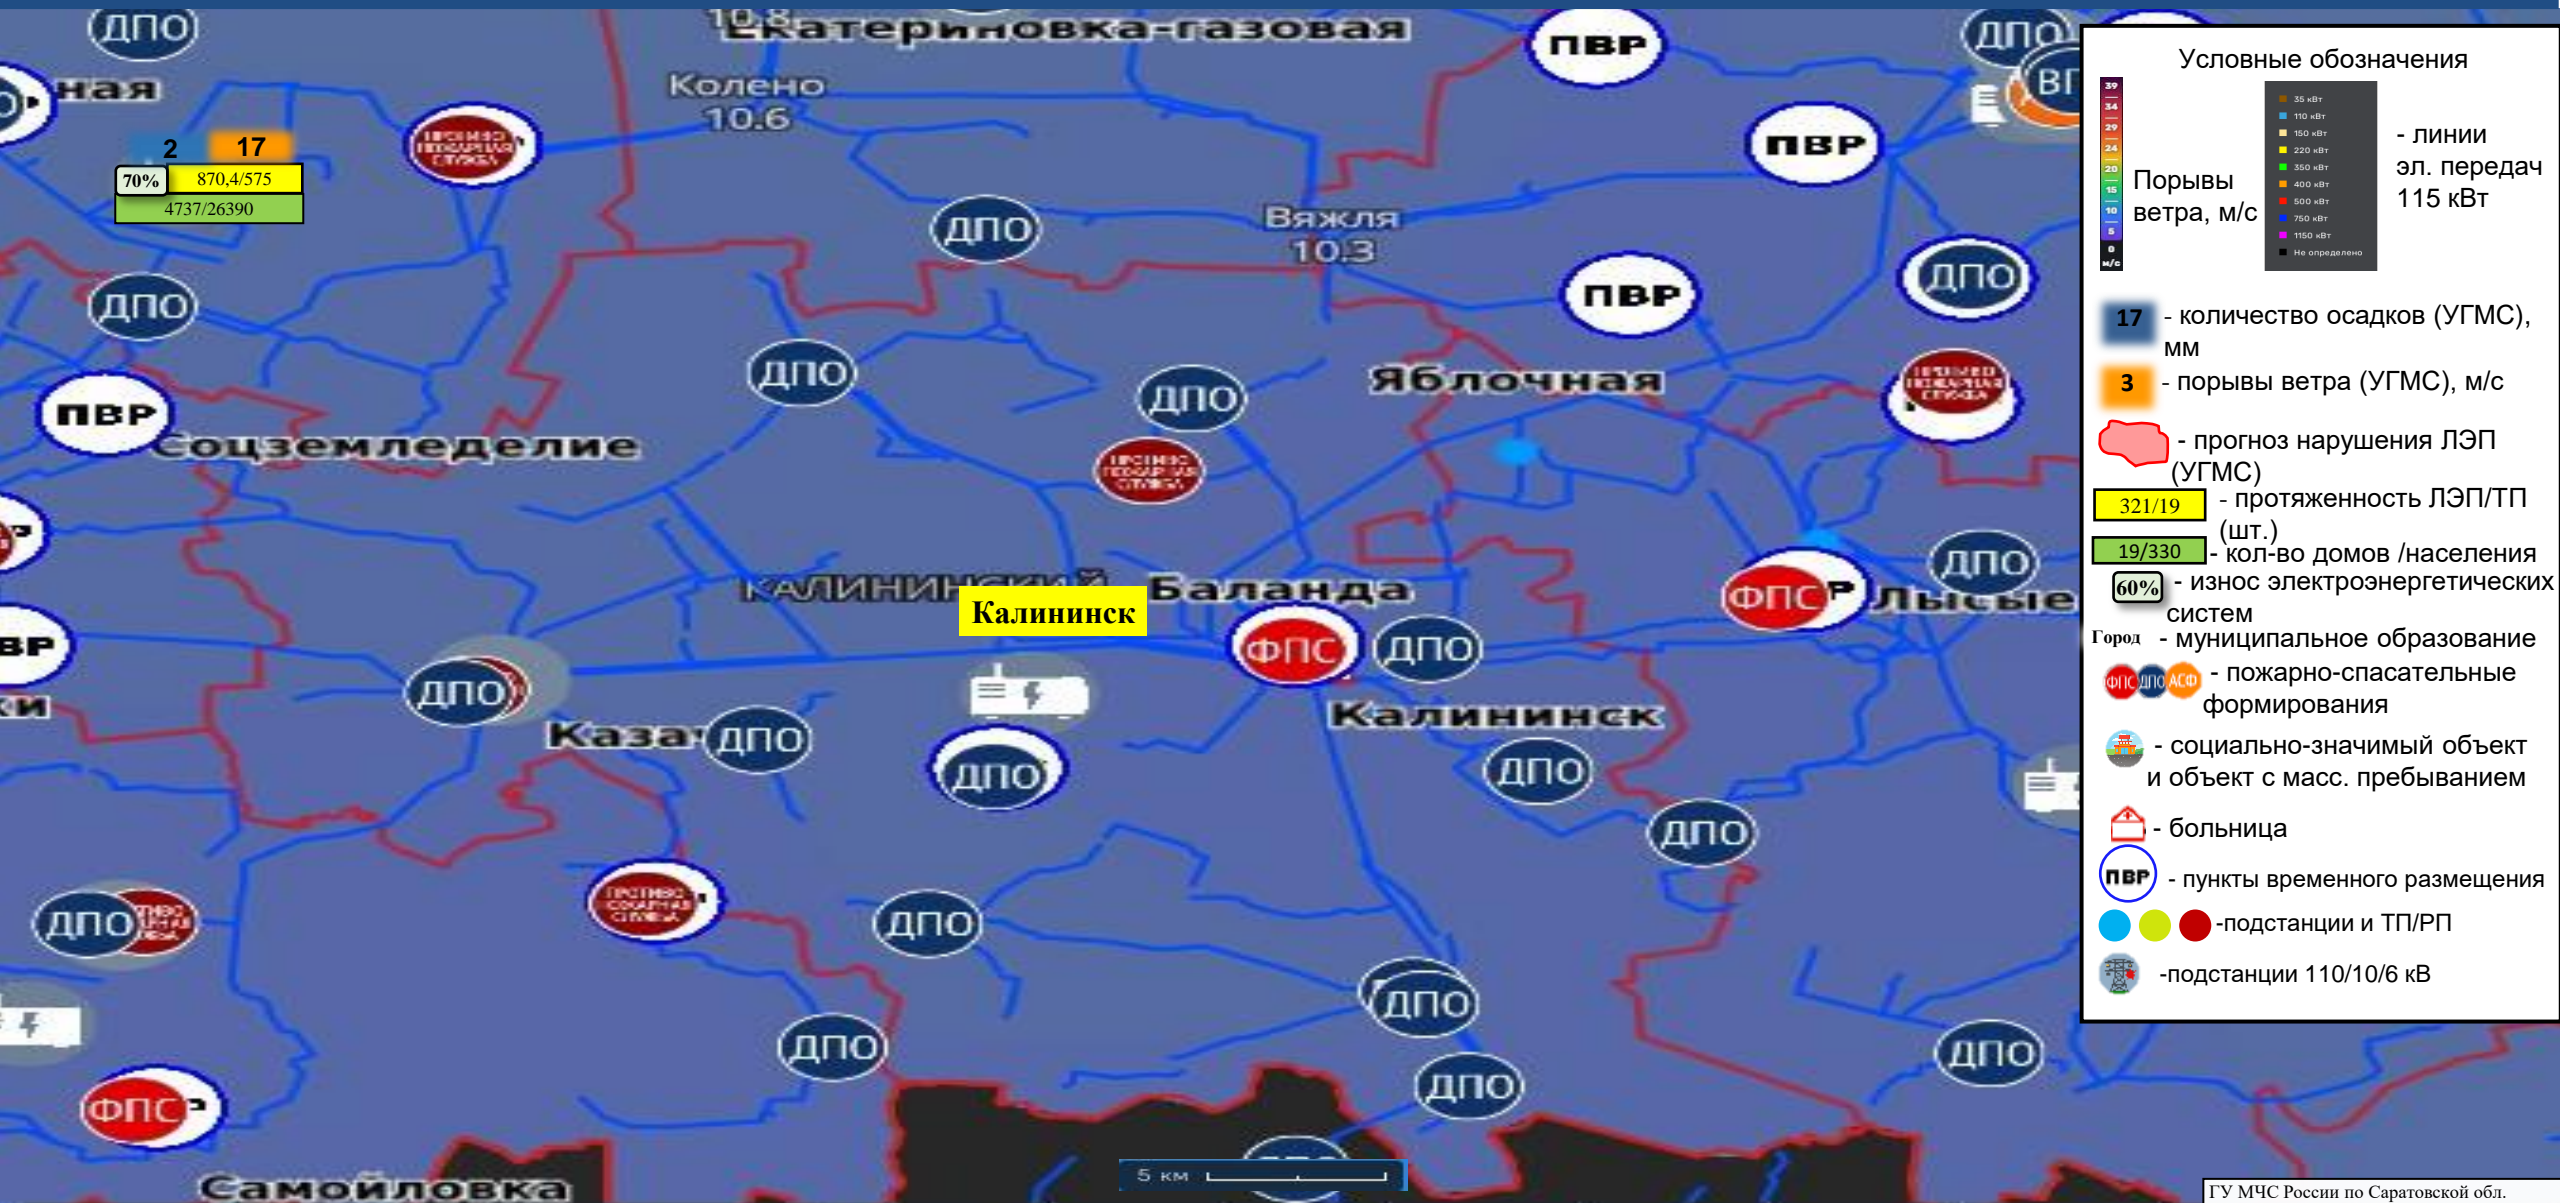

Условные обозначения

| | | |
|----|---------------|-----------------------------------|
| 31 | 35 кВт | - линии эл. передач 115 кВт |
| 26 | 110 кВт | |
| 24 | 150 кВт | |
| 23 | 220 кВт | |
| 20 | 350 кВт | |
| 18 | 400 кВт | |
| 16 | 500 кВт | |
| 14 | 750 кВт | |
| 12 | 1150 кВт | |
| 0 | не определено | |

Порывы ветра, м/с


- 17 - количество осадков (УГМС), мм
- 3 - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения
- 60% - износ электроэнергетических систем
- Город - муниципальное образование
- ФПС, ДПО, АСФ - пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
- больница
- ПВР - пункты временного размещения
- подстанции и ТП/РП
- подстанции 110/10/6 кВ

Прогноз на 06.04.2026 13:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

▶
+0ч
+6ч
+12ч
+18ч
+24ч
+30ч

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)

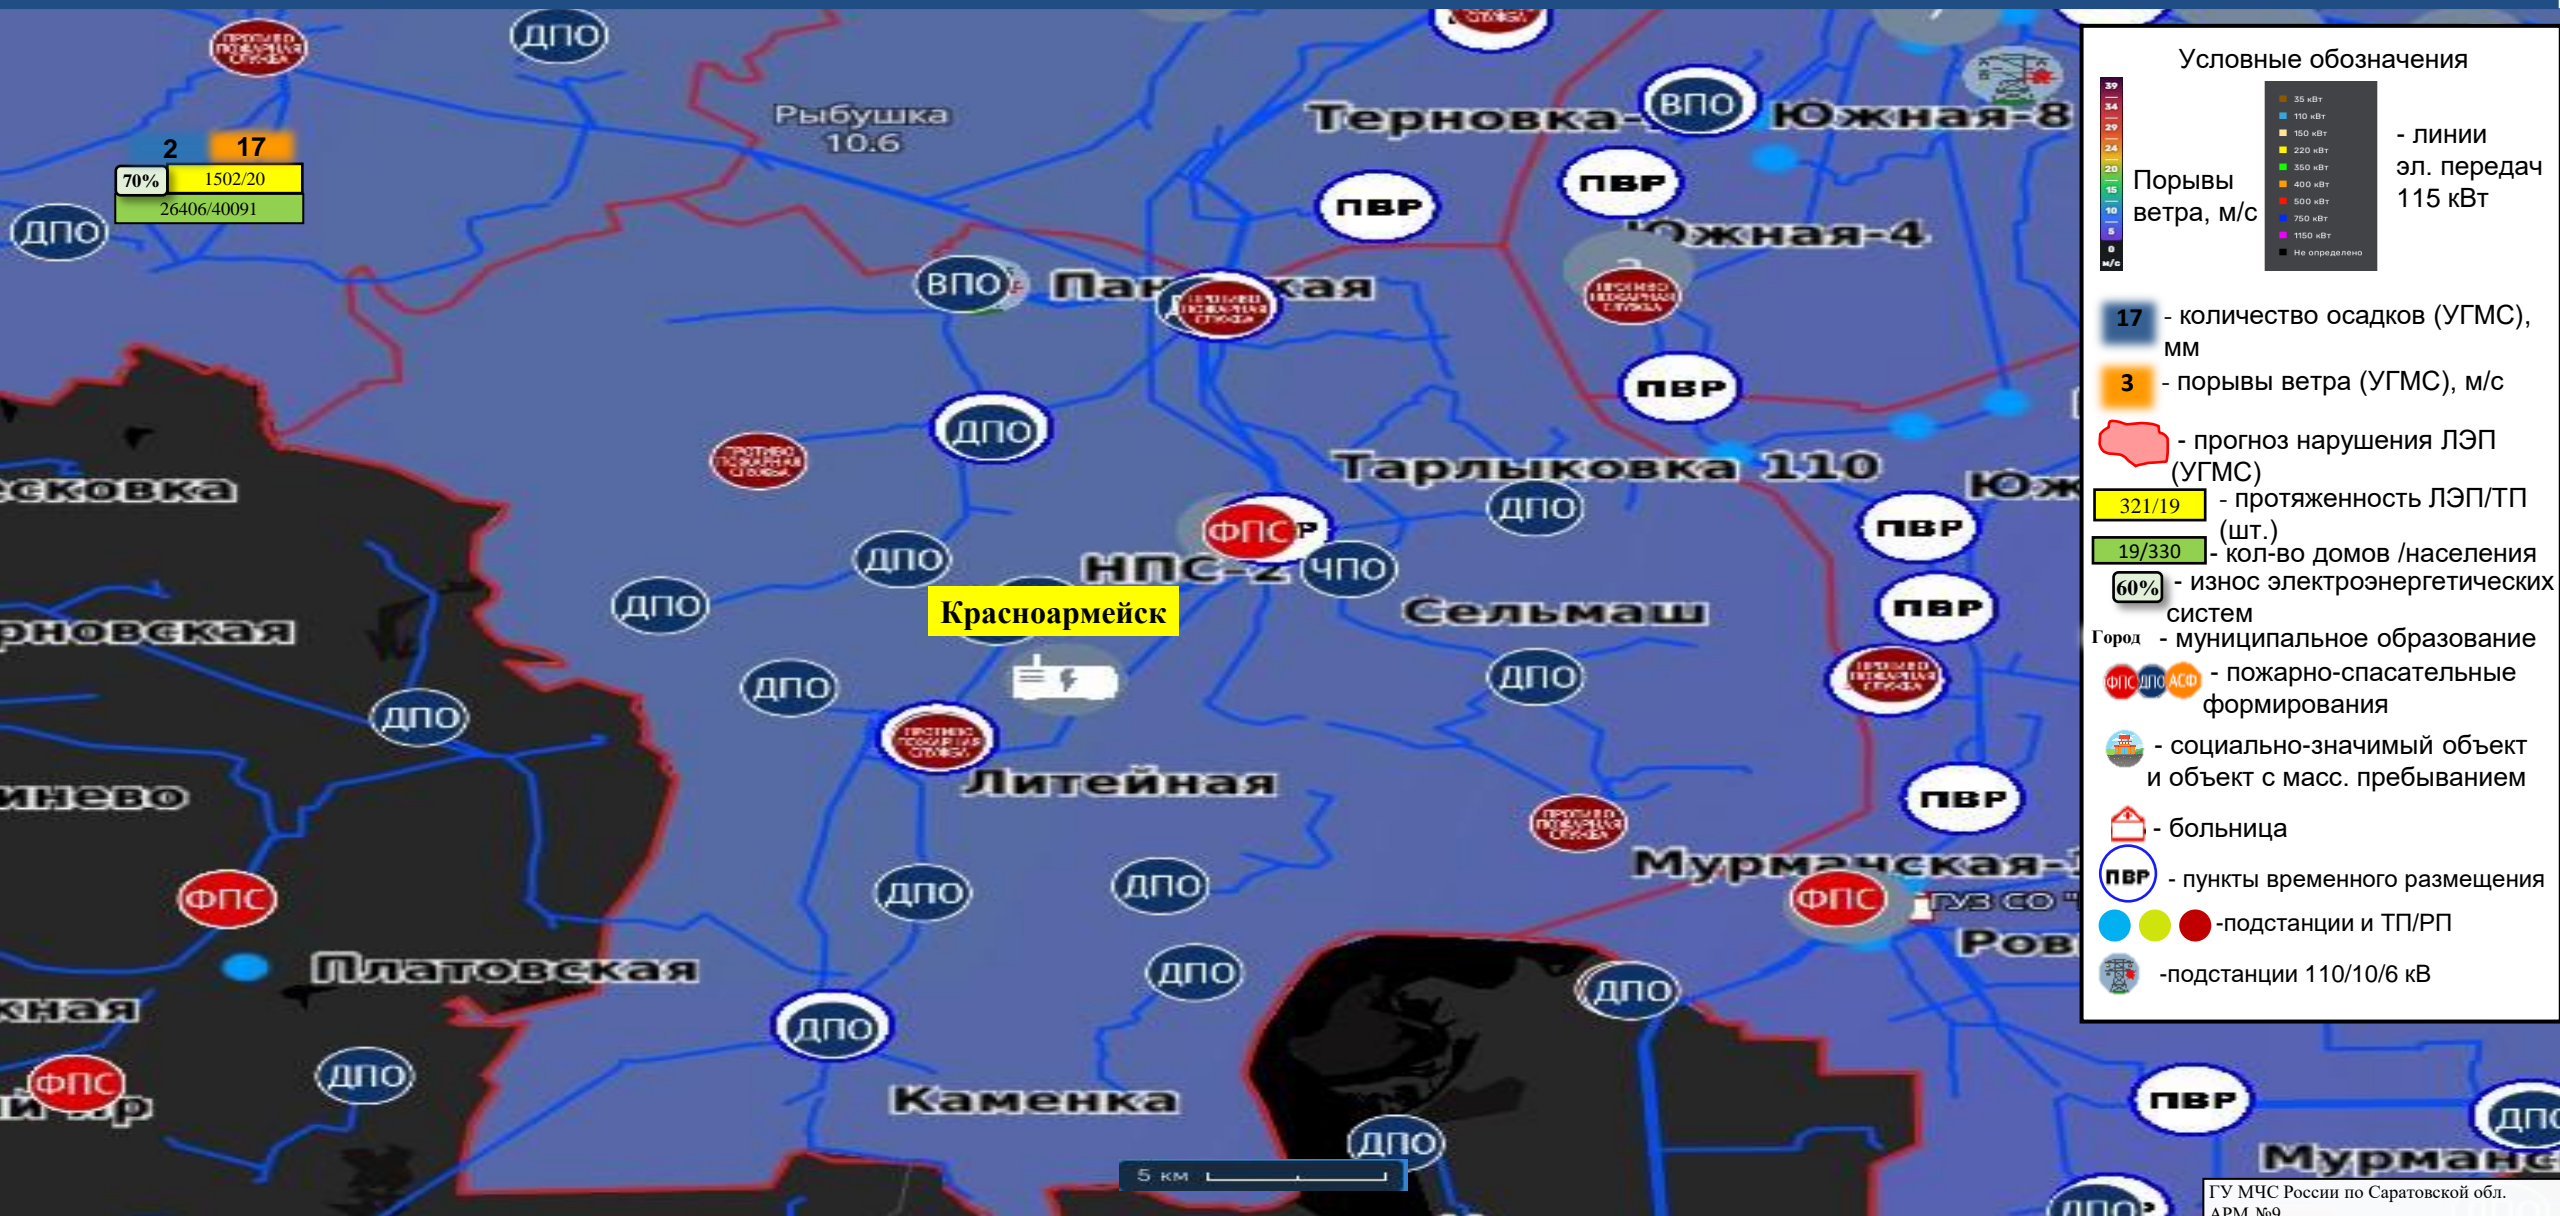


Прогноз на 06.04.2026 13:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

+0ч +6ч +12ч +18ч +24ч +30ч +36ч

ГУ МЧС России по Саратовской обл.
АРМ №9
14:00 05.04.2026
Исп. Тюрина Н.А.
тел. 3666-7502

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОКУТСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)

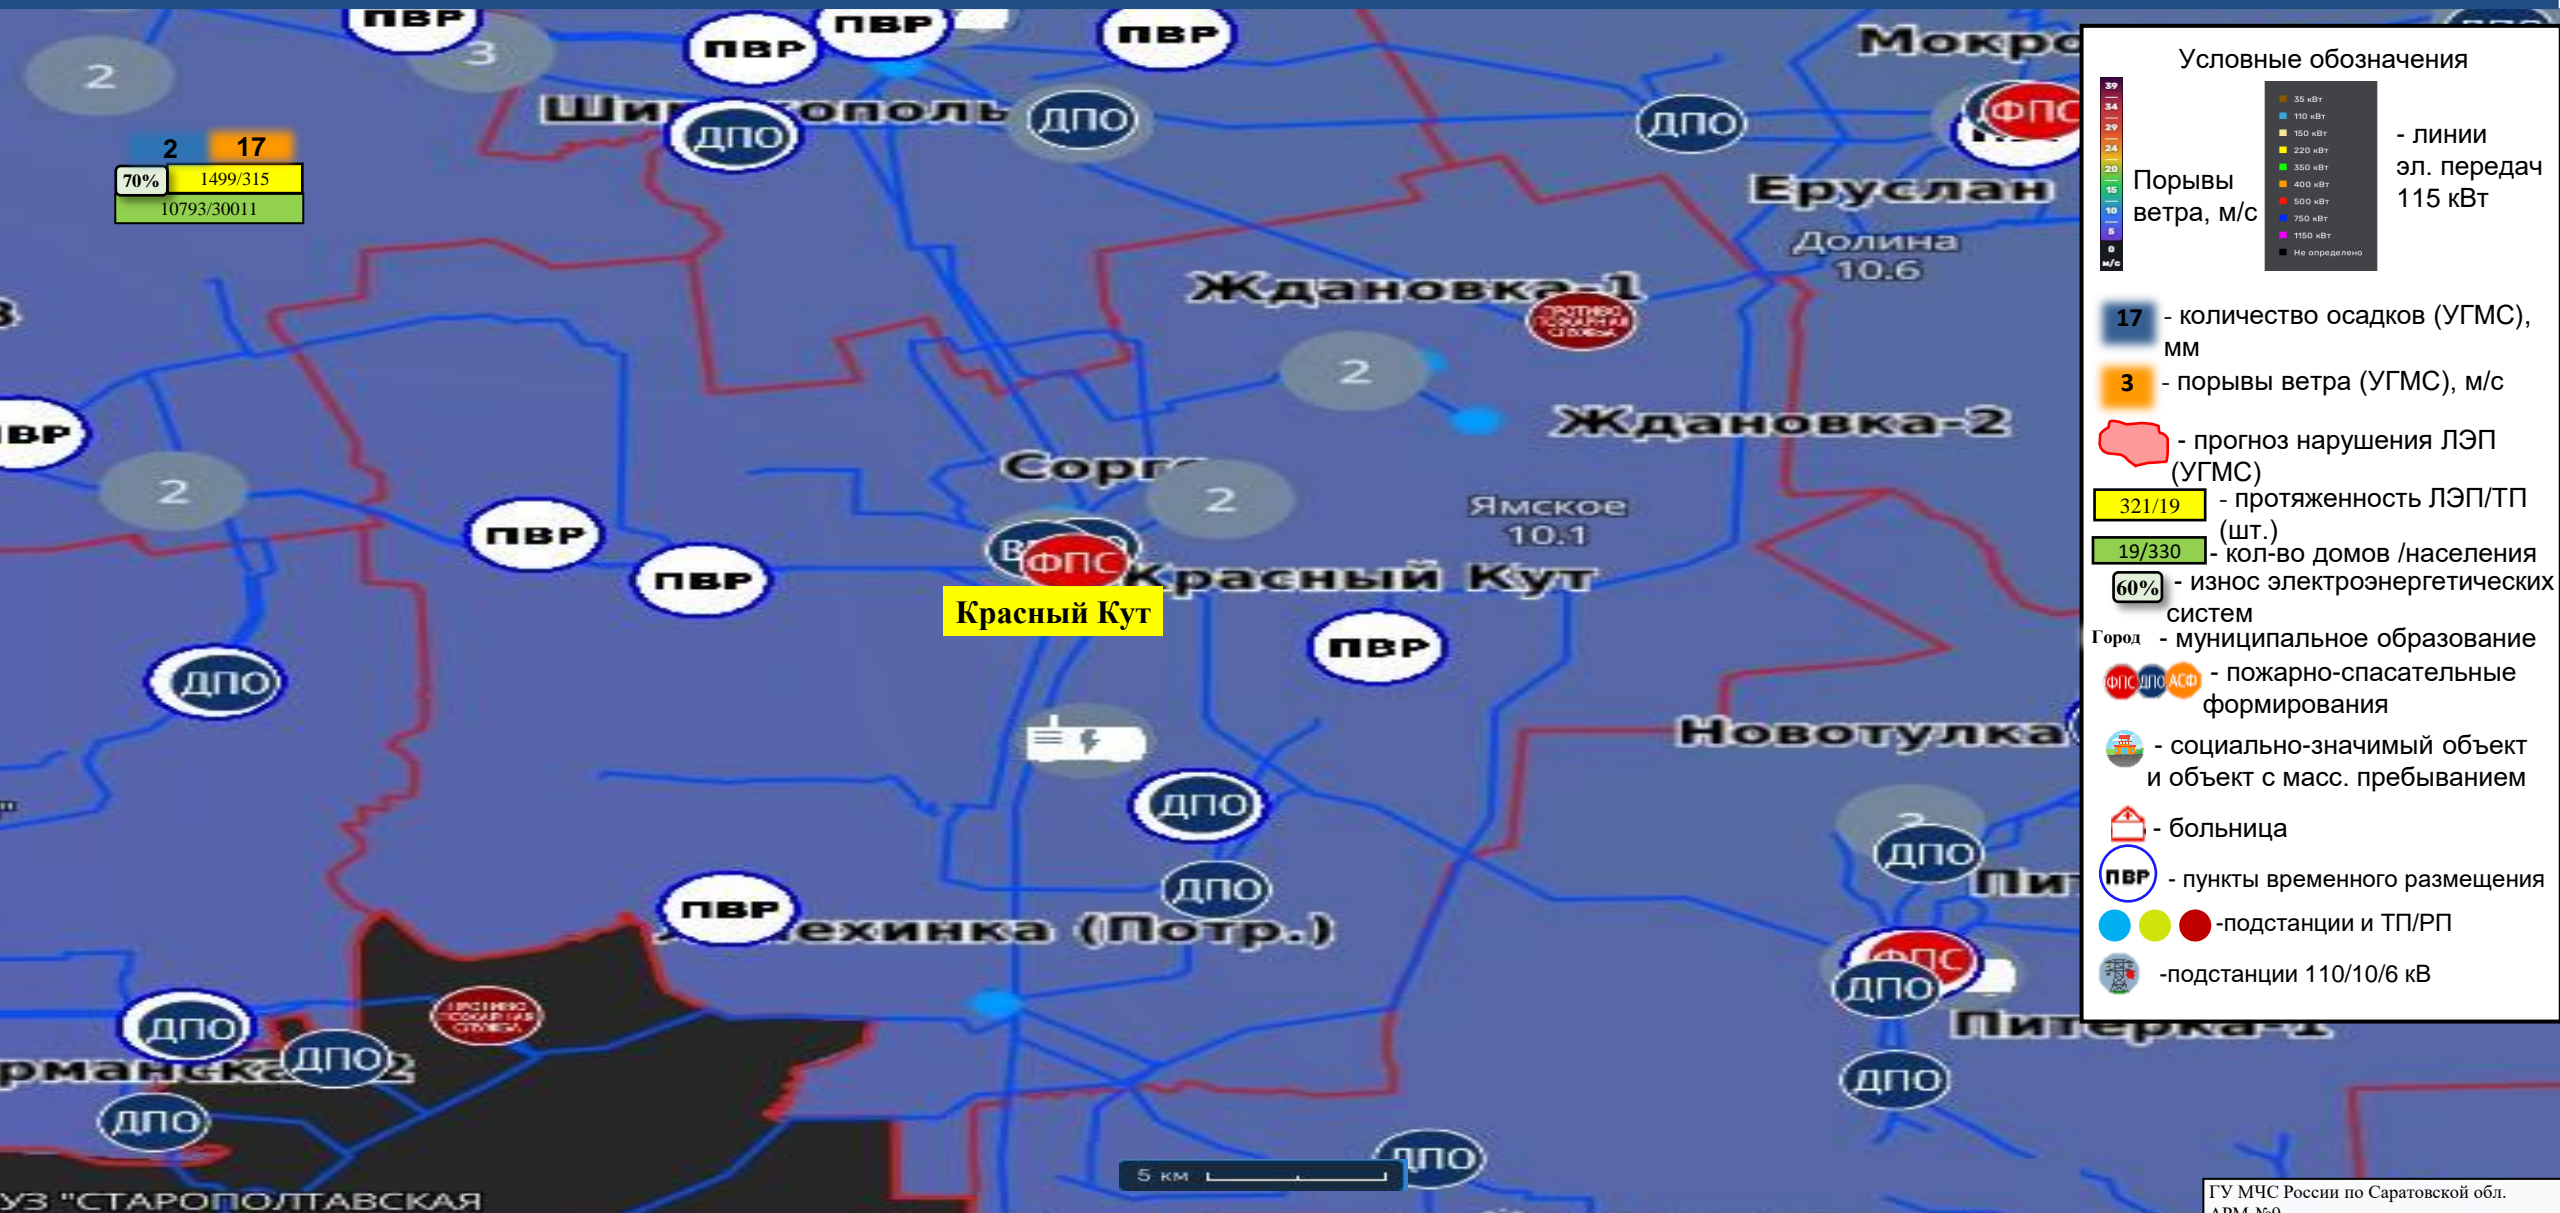

2 17
70% 1499/315
10793/30011

Условные обозначения

| | |
|---|--|
| <p>Порывы ветра, м/с</p> <ul style="list-style-type: none"> 35 м/с 150 м/с 220 м/с 350 м/с 400 м/с 500 м/с 750 м/с 1150 м/с 0 м/с Не определено | <p>- линии эл. передач 115 кВт</p> <ul style="list-style-type: none"> 17 - количество осадков (УГМС), мм 3 - порывы ветра (УГМС), м/с прогноз нарушения ЛЭП (УГМС) 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.) 19/330 - кол-во домов /населения 60% - износ электроэнергетических систем Город - муниципальное образование ФПС ДПО АСФ - пожарно-спасательные формирования социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием больница ПВР - пункты временного размещения подстанции и ТП/РП подстанции 110/10/6 кВ |
|---|--|

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

ЛЫСОГОРСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

МАРКСВОСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)



Условные обозначения


| | | |
|----|---------------|-----------------------------------|
| 35 | 35 кВт | - линии эл. передач 115 кВт |
| 14 | 110 кВт | |
| 29 | 150 кВт | |
| 24 | 220 кВт | |
| 20 | 350 кВт | |
| 16 | 400 кВт | |
| 10 | 500 кВт | |
| 6 | 750 кВт | |
| 0 | 1150 кВт | |
| 0 | не определено | |

Порывы
ветра, м/с

- 17 - количество осадков (УГМС), мм
- 3 - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения
- 60% - износ электроэнергетических систем
- Город - муниципальное образование
- ФПС, ДПО, АСФ - пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
- больница
- ПВР - пункты временного размещения
- подстанции и ТП/РП
- подстанции 110/10/6 кВ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

МО Г. САРАТОВ РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)

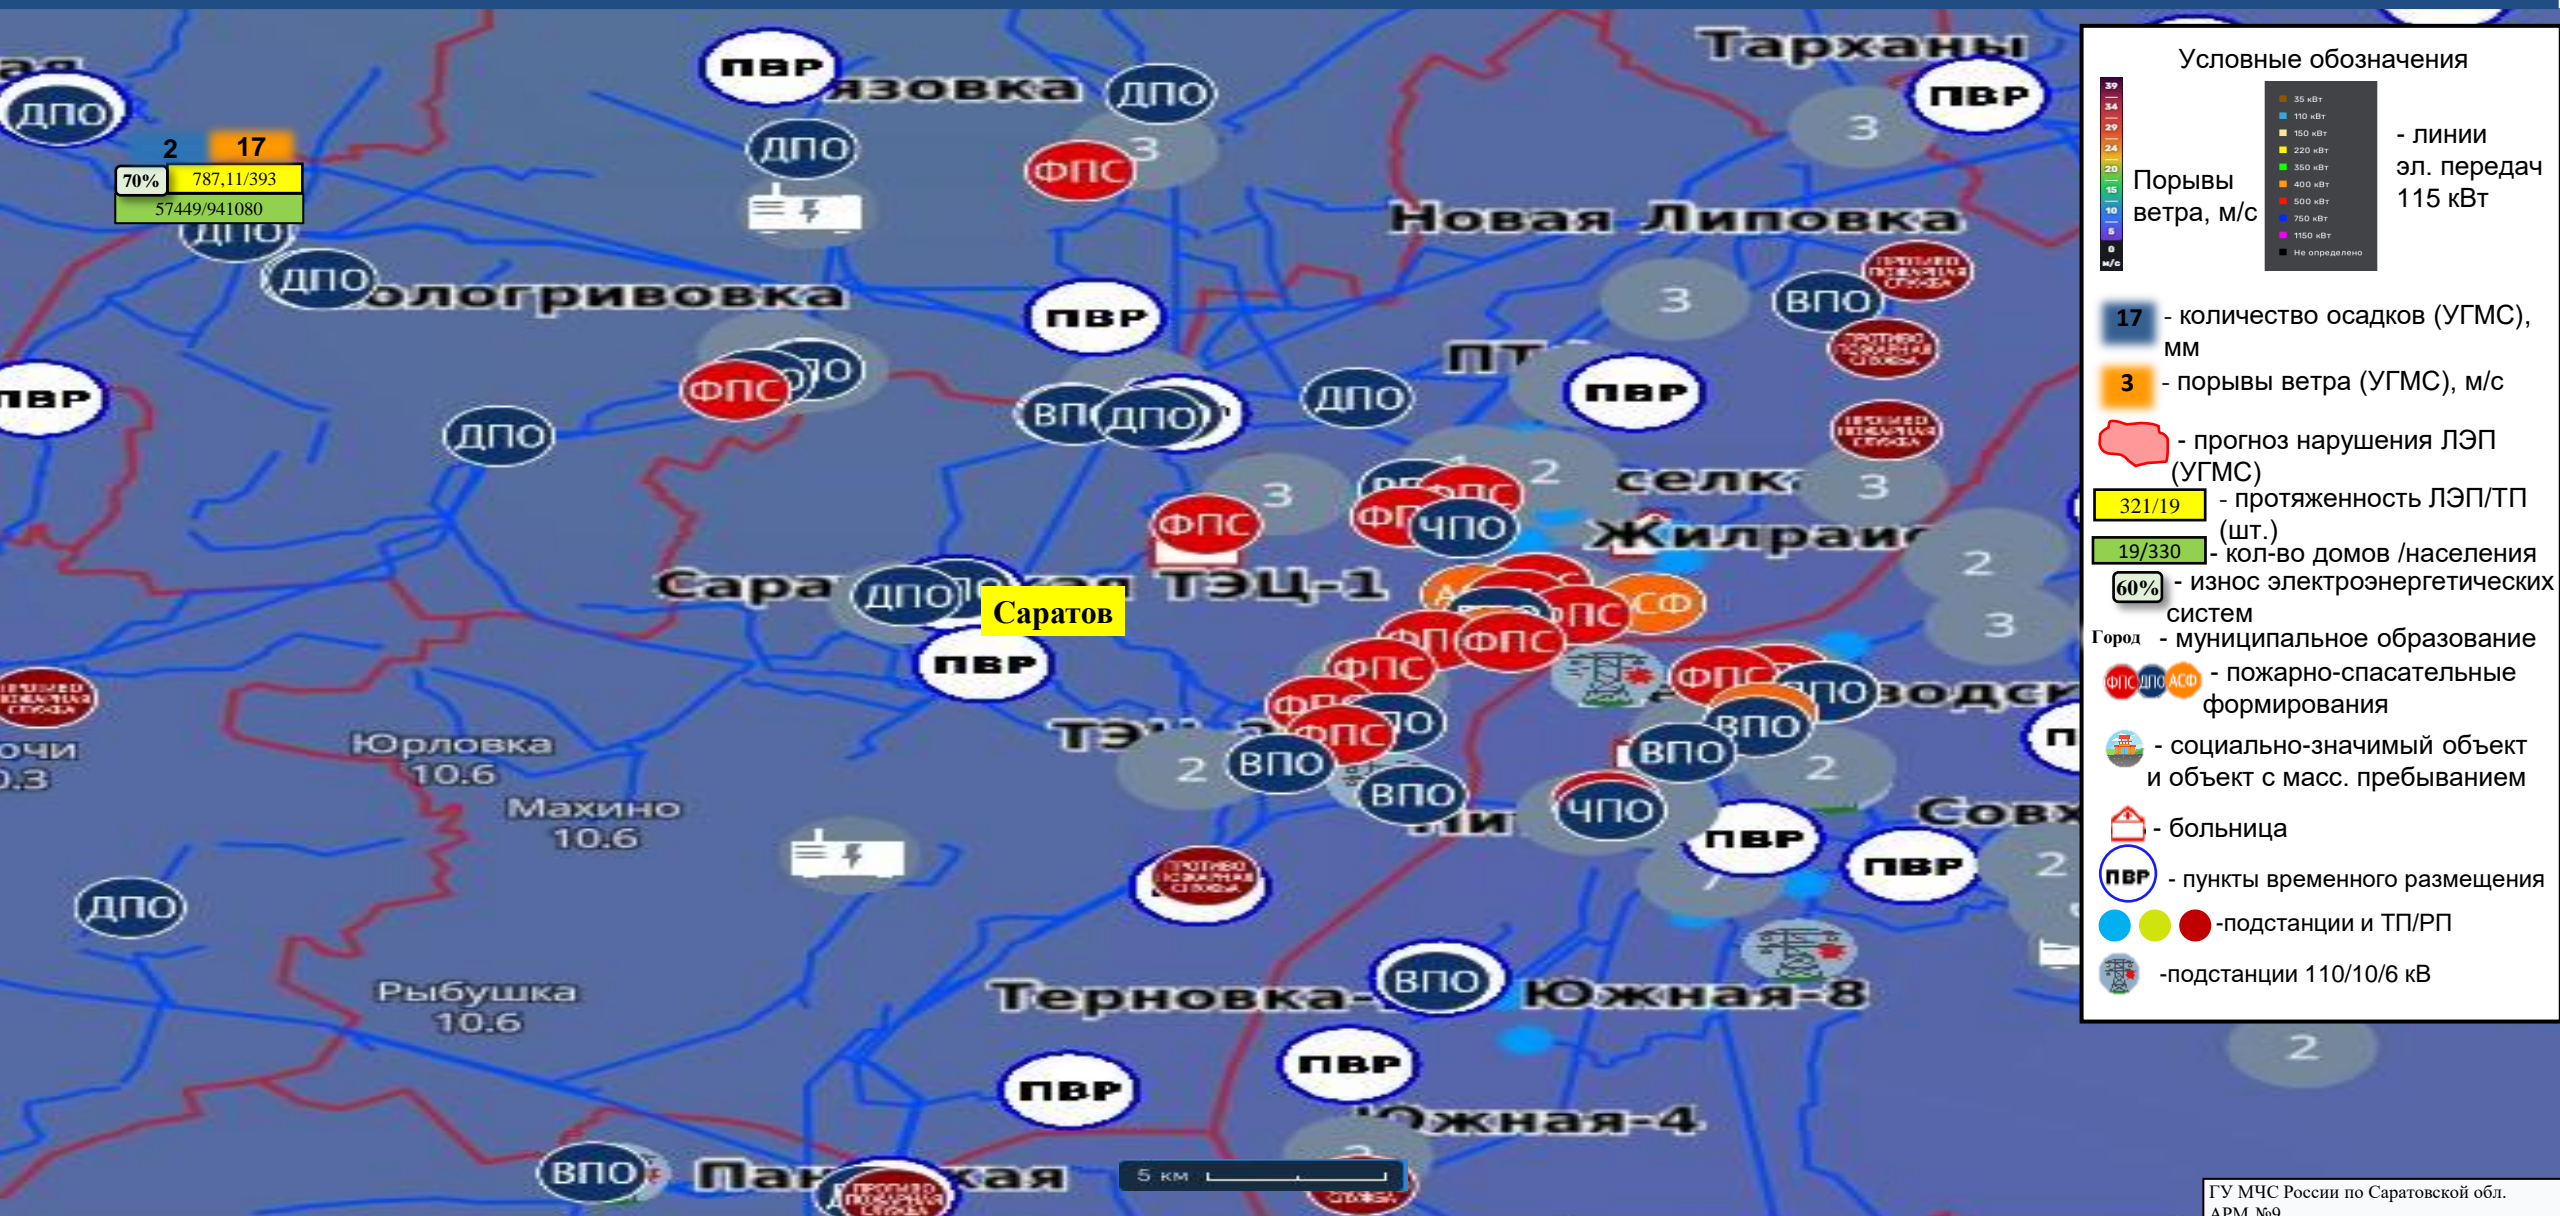

Условные обозначения

| | | |
|----|---------------|-----------------------------------|
| 33 | 35 кВт | - линии эл. передач 115 кВт |
| 28 | 110 кВт | |
| 24 | 150 кВт | |
| 20 | 220 кВт | |
| 16 | 350 кВт | |
| 12 | 400 кВт | |
| 8 | 500 кВт | |
| 4 | 750 кВт | |
| 0 | 1150 кВт | |
| 0 | не определено | |

**Порывы
ветра, м/с**

- 17 - количество осадков (УГМС), мм
- 3 - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения систем
- 60% - износ электроэнергетических систем
- Город - муниципальное образование
- ФПС ДПО АСФ - пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
- больница
- ПВР - пункты временного размещения
- подстанции и ТП/РП
- подстанции 110/10/6 кВ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОБУРАССКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)



2 17
70% 783/21
7615/14615

Новые Бурасы

Условные обозначения

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------------|
| <p>Порывы ветра, м/с</p> | <table border="1"> <tr><td>35 кВт</td></tr> <tr><td>110 кВт</td></tr> <tr><td>150 кВт</td></tr> <tr><td>220 кВт</td></tr> <tr><td>350 кВт</td></tr> <tr><td>400 кВт</td></tr> <tr><td>500 кВт</td></tr> <tr><td>750 кВт</td></tr> <tr><td>1150 кВт</td></tr> <tr><td>Не определено</td></tr> </table> <p>- линии эл. передач 115 кВт</p> | 35 кВт | 110 кВт | 150 кВт | 220 кВт | 350 кВт | 400 кВт | 500 кВт | 750 кВт | 1150 кВт | Не определено |
| 35 кВт | | | | | | | | | | | |
| 110 кВт | | | | | | | | | | | |
| 150 кВт | | | | | | | | | | | |
| 220 кВт | | | | | | | | | | | |
| 350 кВт | | | | | | | | | | | |
| 400 кВт | | | | | | | | | | | |
| 500 кВт | | | | | | | | | | | |
| 750 кВт | | | | | | | | | | | |
| 1150 кВт | | | | | | | | | | | |
| Не определено | | | | | | | | | | | |

- 17 - количество осадков (УГМС), мм
- 3 - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения
- 60% - износ электроэнергетических систем
- Город - муниципальное образование
- ФПС АСФ - пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
- больница
- ПВР - пункты временного размещения
- ● ● - подстанции и ТП/РП
- подстанции 110/10/6 кВ


Прогноз на 06.04.2026 13:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

| | | | | |
|-----|-----|------|------|------|
| +0ч | +6ч | +12ч | +18ч | +24ч |
|-----|-----|------|------|------|

ГУ МЧС России по Саратовской обл.
АРМ №9
14:00 05.04.2026
Исп. Тюрина Н.А.
тел. 3666-7502

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

НОВОУЗЕНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)

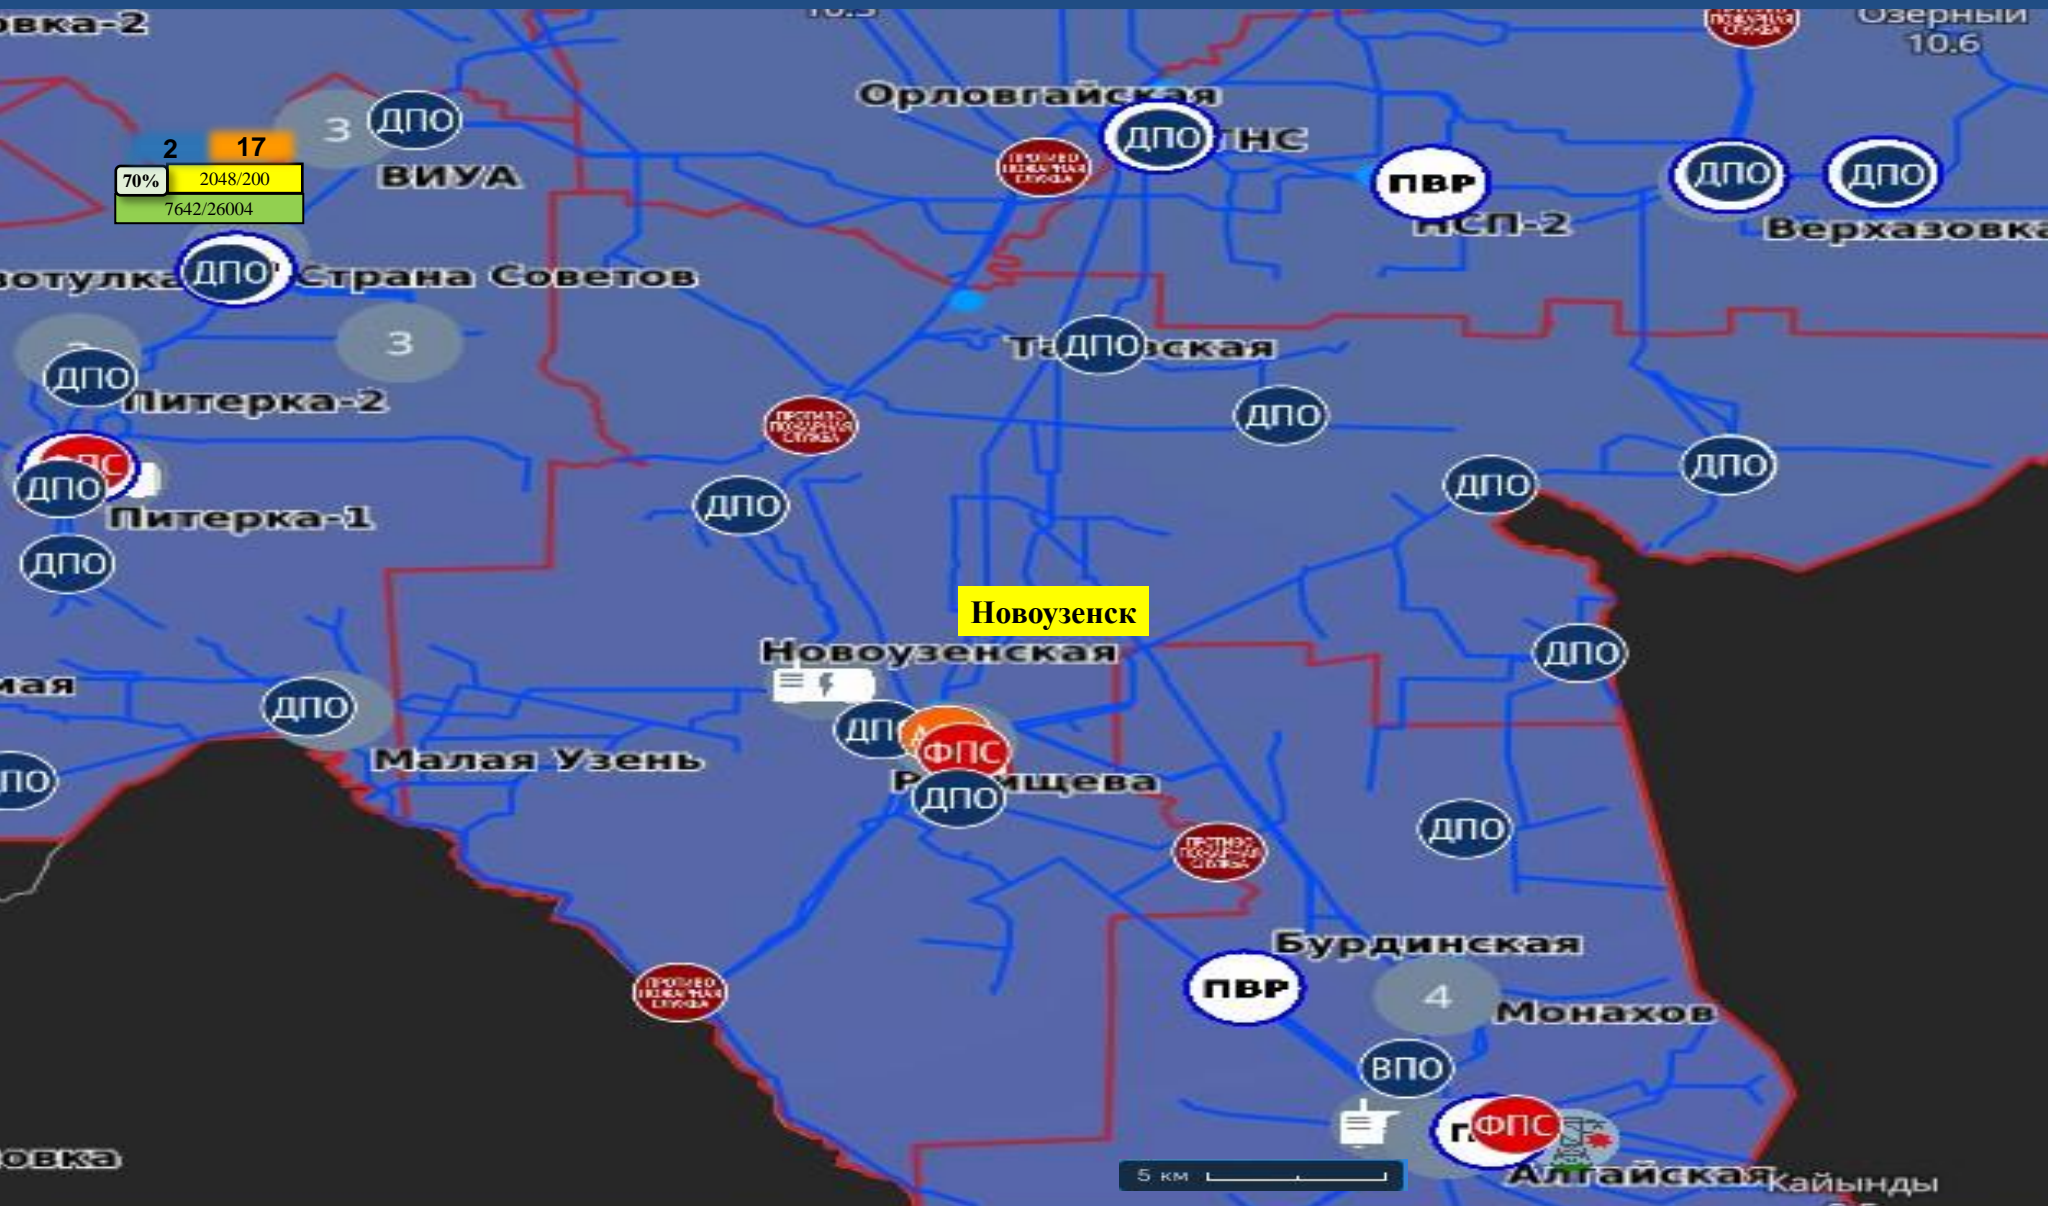


Условные обозначения

| | | |
|--------|---------------|-----------------------------------|
| 35 м/с | 35 кВт | - линии эл. передач 115 кВт |
| 14 | 110 кВт | |
| 29 | 220 кВт | |
| 24 | 350 кВт | |
| 20 | 400 кВт | |
| 16 | 500 кВт | |
| 10 | 750 кВт | |
| 6 | 1150 кВт | |
| 0 | не определено | |
| м/с | | |


- 17** - количество осадков (УГМС), мм
- 3** - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/19** - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330** - кол-во домов /населения
- 60%** - износ электроэнергетических систем
- муниципальное образование
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
- больница
- пункты временного размещения
- подстанции и ТП/РП
- подстанции 110/10/6 кВ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ ОЗИНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)

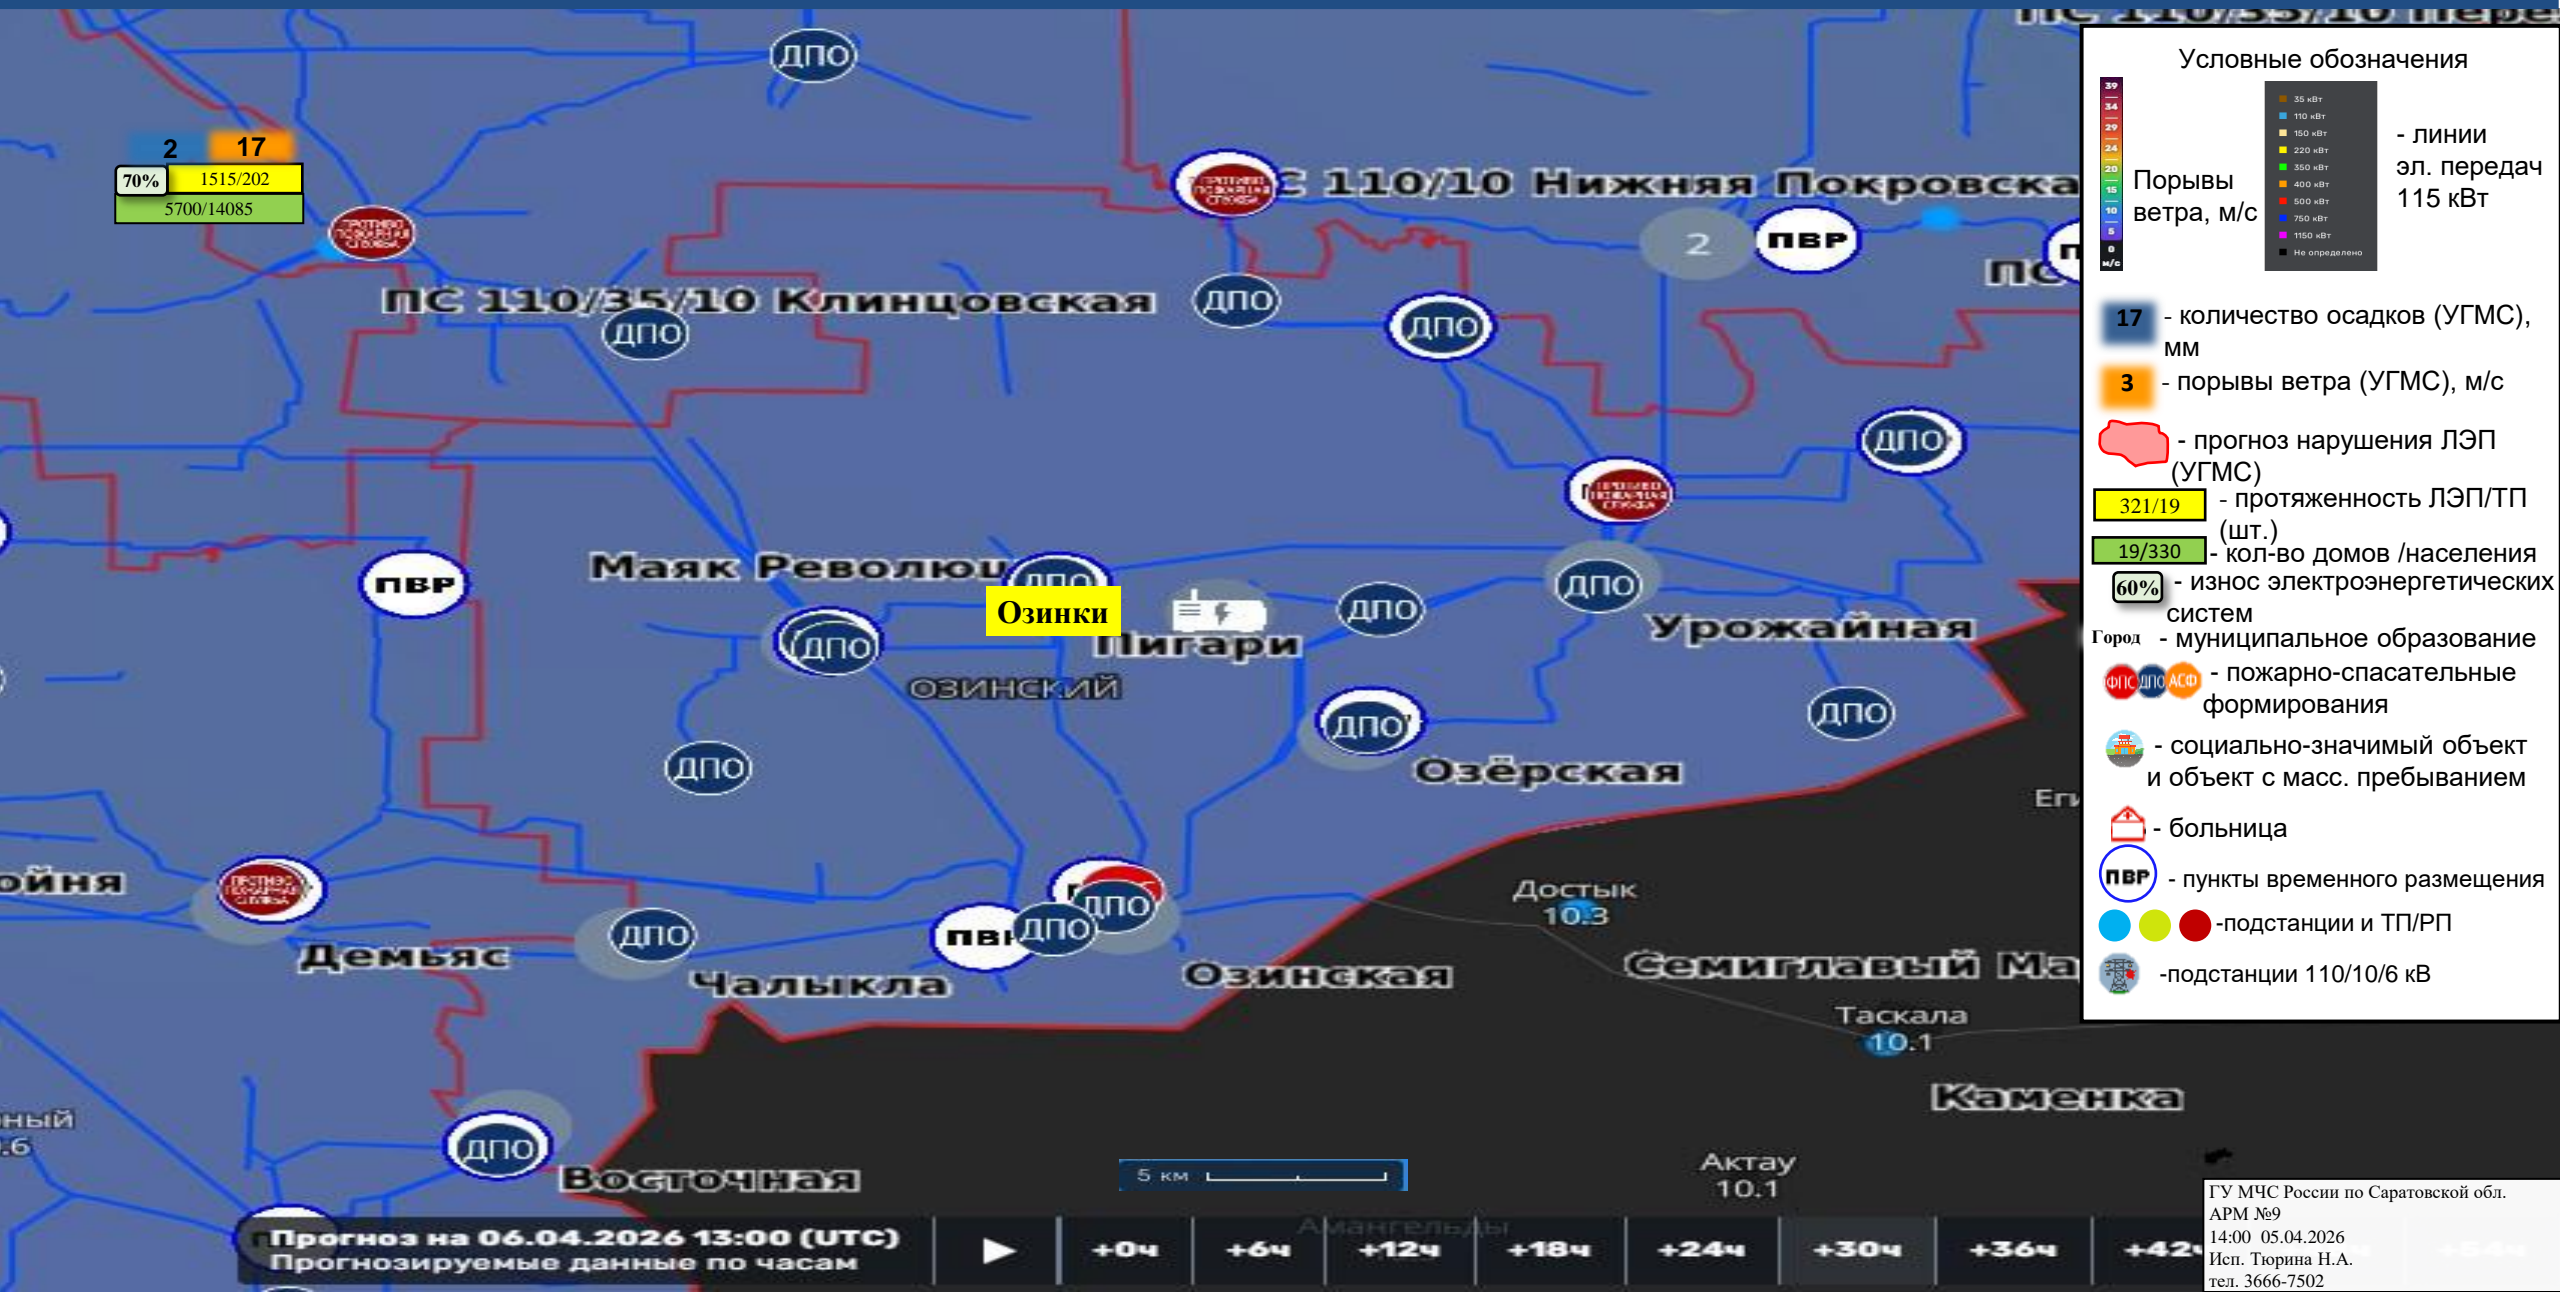

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

ПЕРЕЛЮБСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)

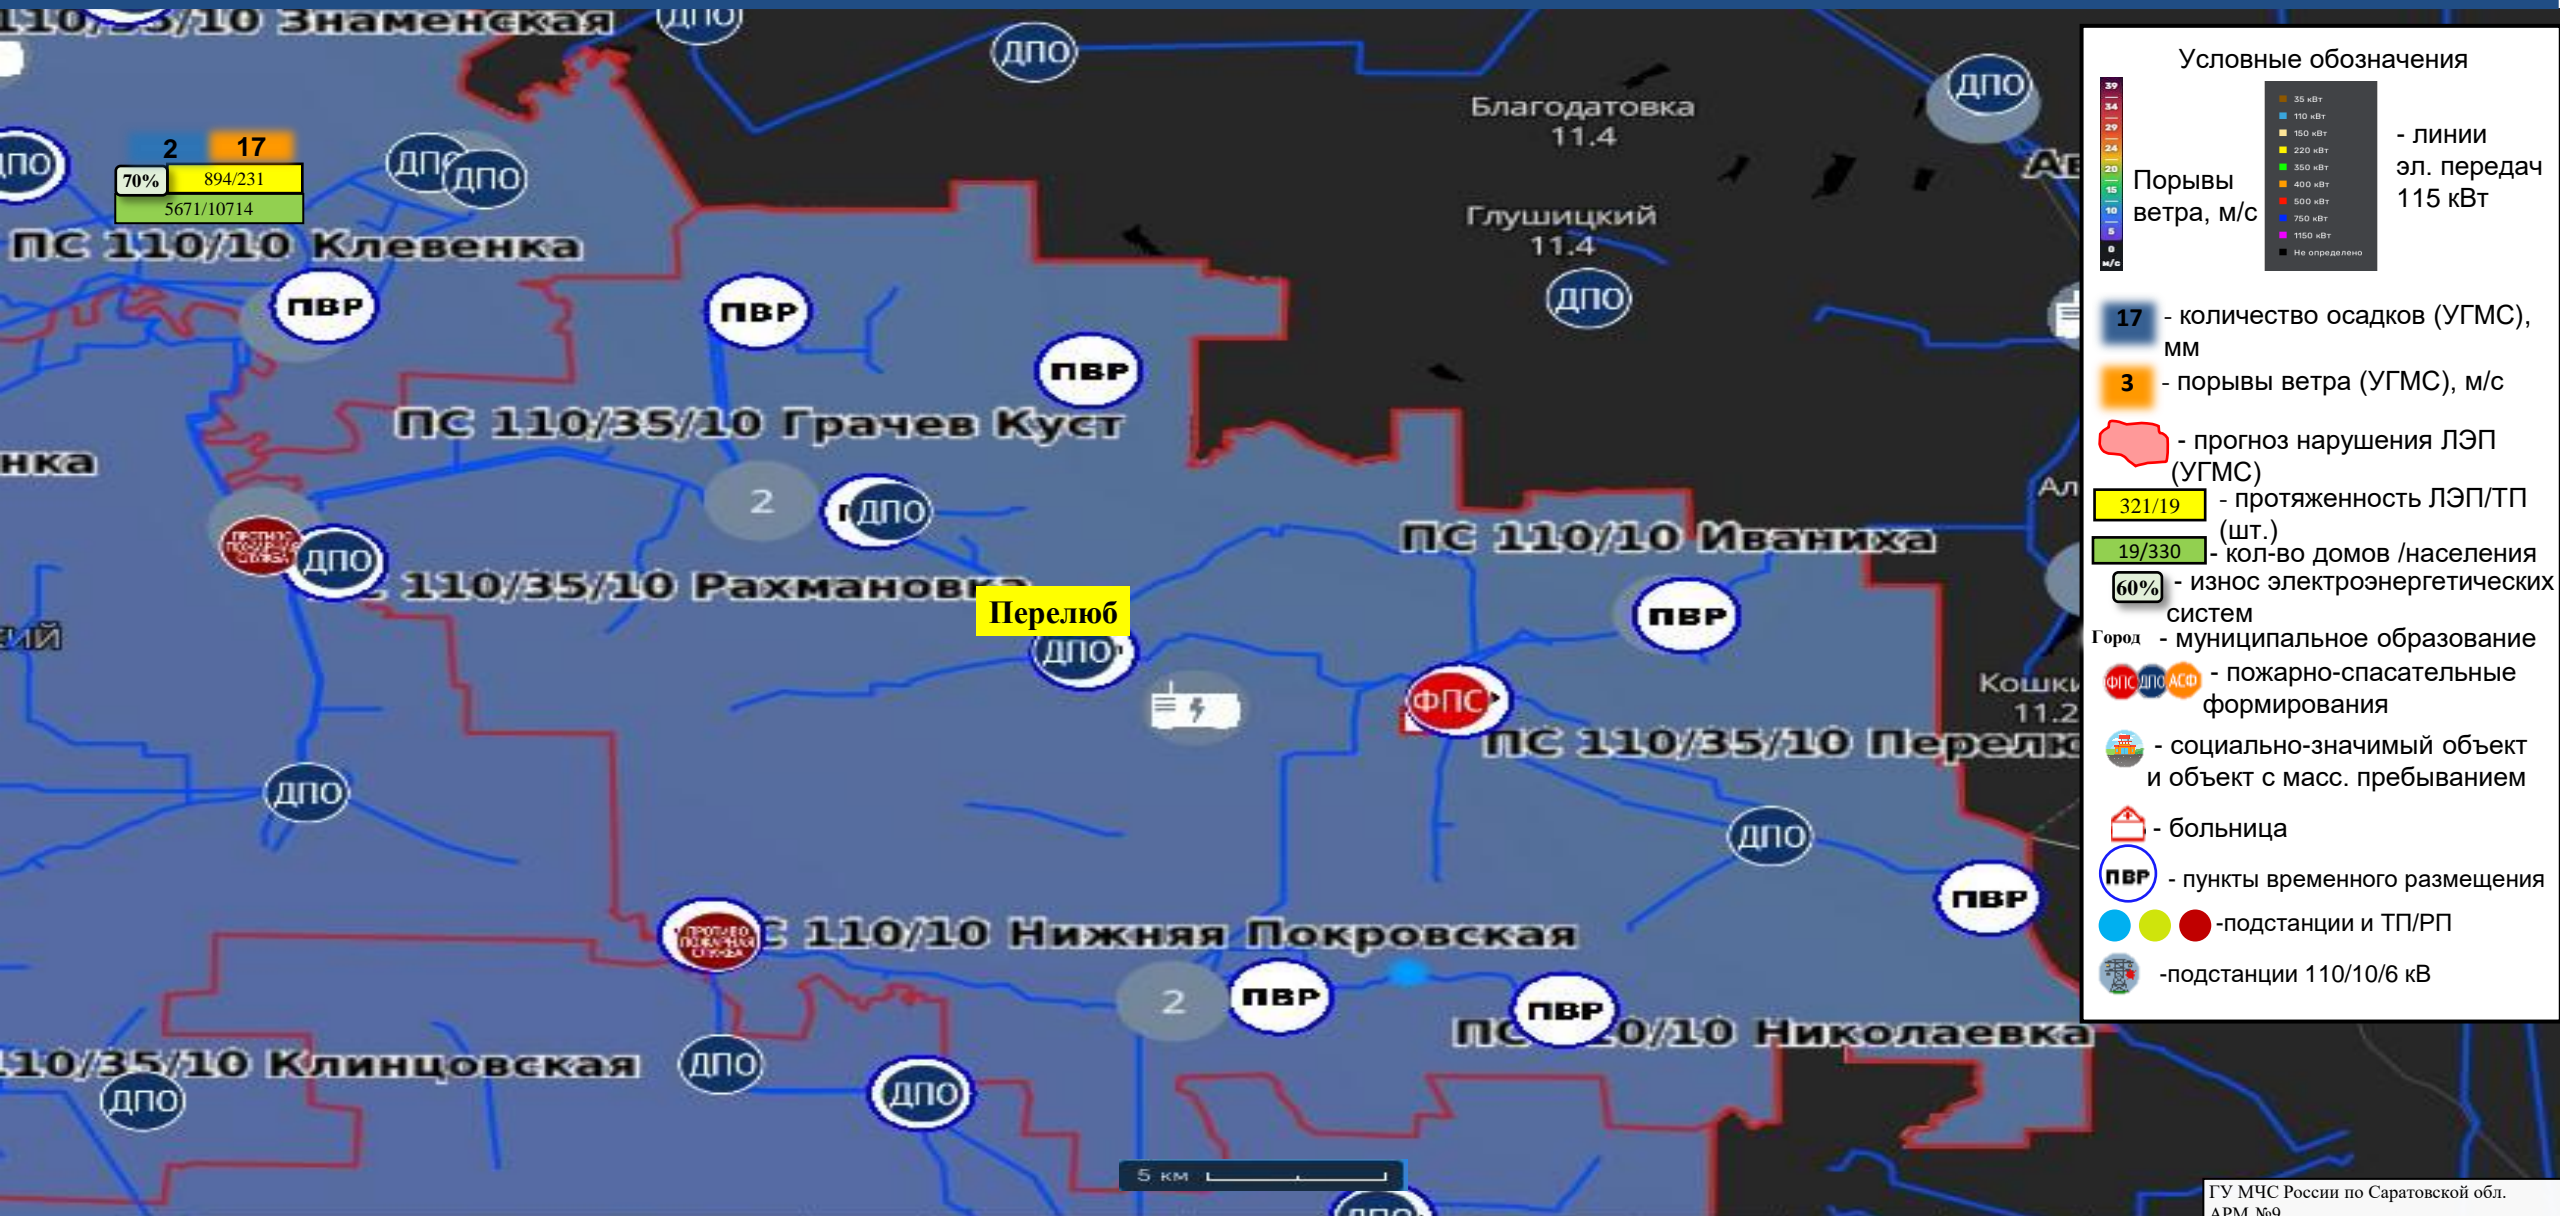

Прогноз на 06.04.2026 13:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

+0ч +6ч +12ч +18ч +24ч +30ч +36ч +42ч +48ч

ГУ МЧС России по Саратовской обл.
АРМ №9
14:00 05.04.2026
Исп. Тюрина Н.А.
тел. 3666-7502

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)



2 17
70% 1076/9
13489/35450

Условные обозначения

| | |
|---------------|-----------------------------|
| 35 кВт | - линии эл. передач 115 кВт |
| 110 кВт | |
| 150 кВт | |
| 220 кВт | |
| 350 кВт | |
| 400 кВт | |
| 500 кВт | |
| 750 кВт | |
| 1150 кВт | |
| Не определено | |

Порывы ветра, м/с

- 17 - количество осадков (УГМС), мм
- 3 - порывы ветра (УГМС), м/с
- Прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения
- 60% - износ электроэнергетических систем
- Город - муниципальное образование
- ФПС, ДПО, АСФ - пожарно-спасательные формирования
- Социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
- Больница
- ПВР - пункты временного размещения
- Подстанции и ТП/РП
- Подстанции 110/10/6 кВ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

ПИТЕРСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)



Прогноз на 06.04.2026 13:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам



+0ч

+6ч


+12ч

+18ч

+24ч

ГУ МЧС России по Саратовской обл.
АРМ №9
14:00 05.04.2026
Исп. Тюрина Н.А.
тел. 3666-7502

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ ПУГАЧЕВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)

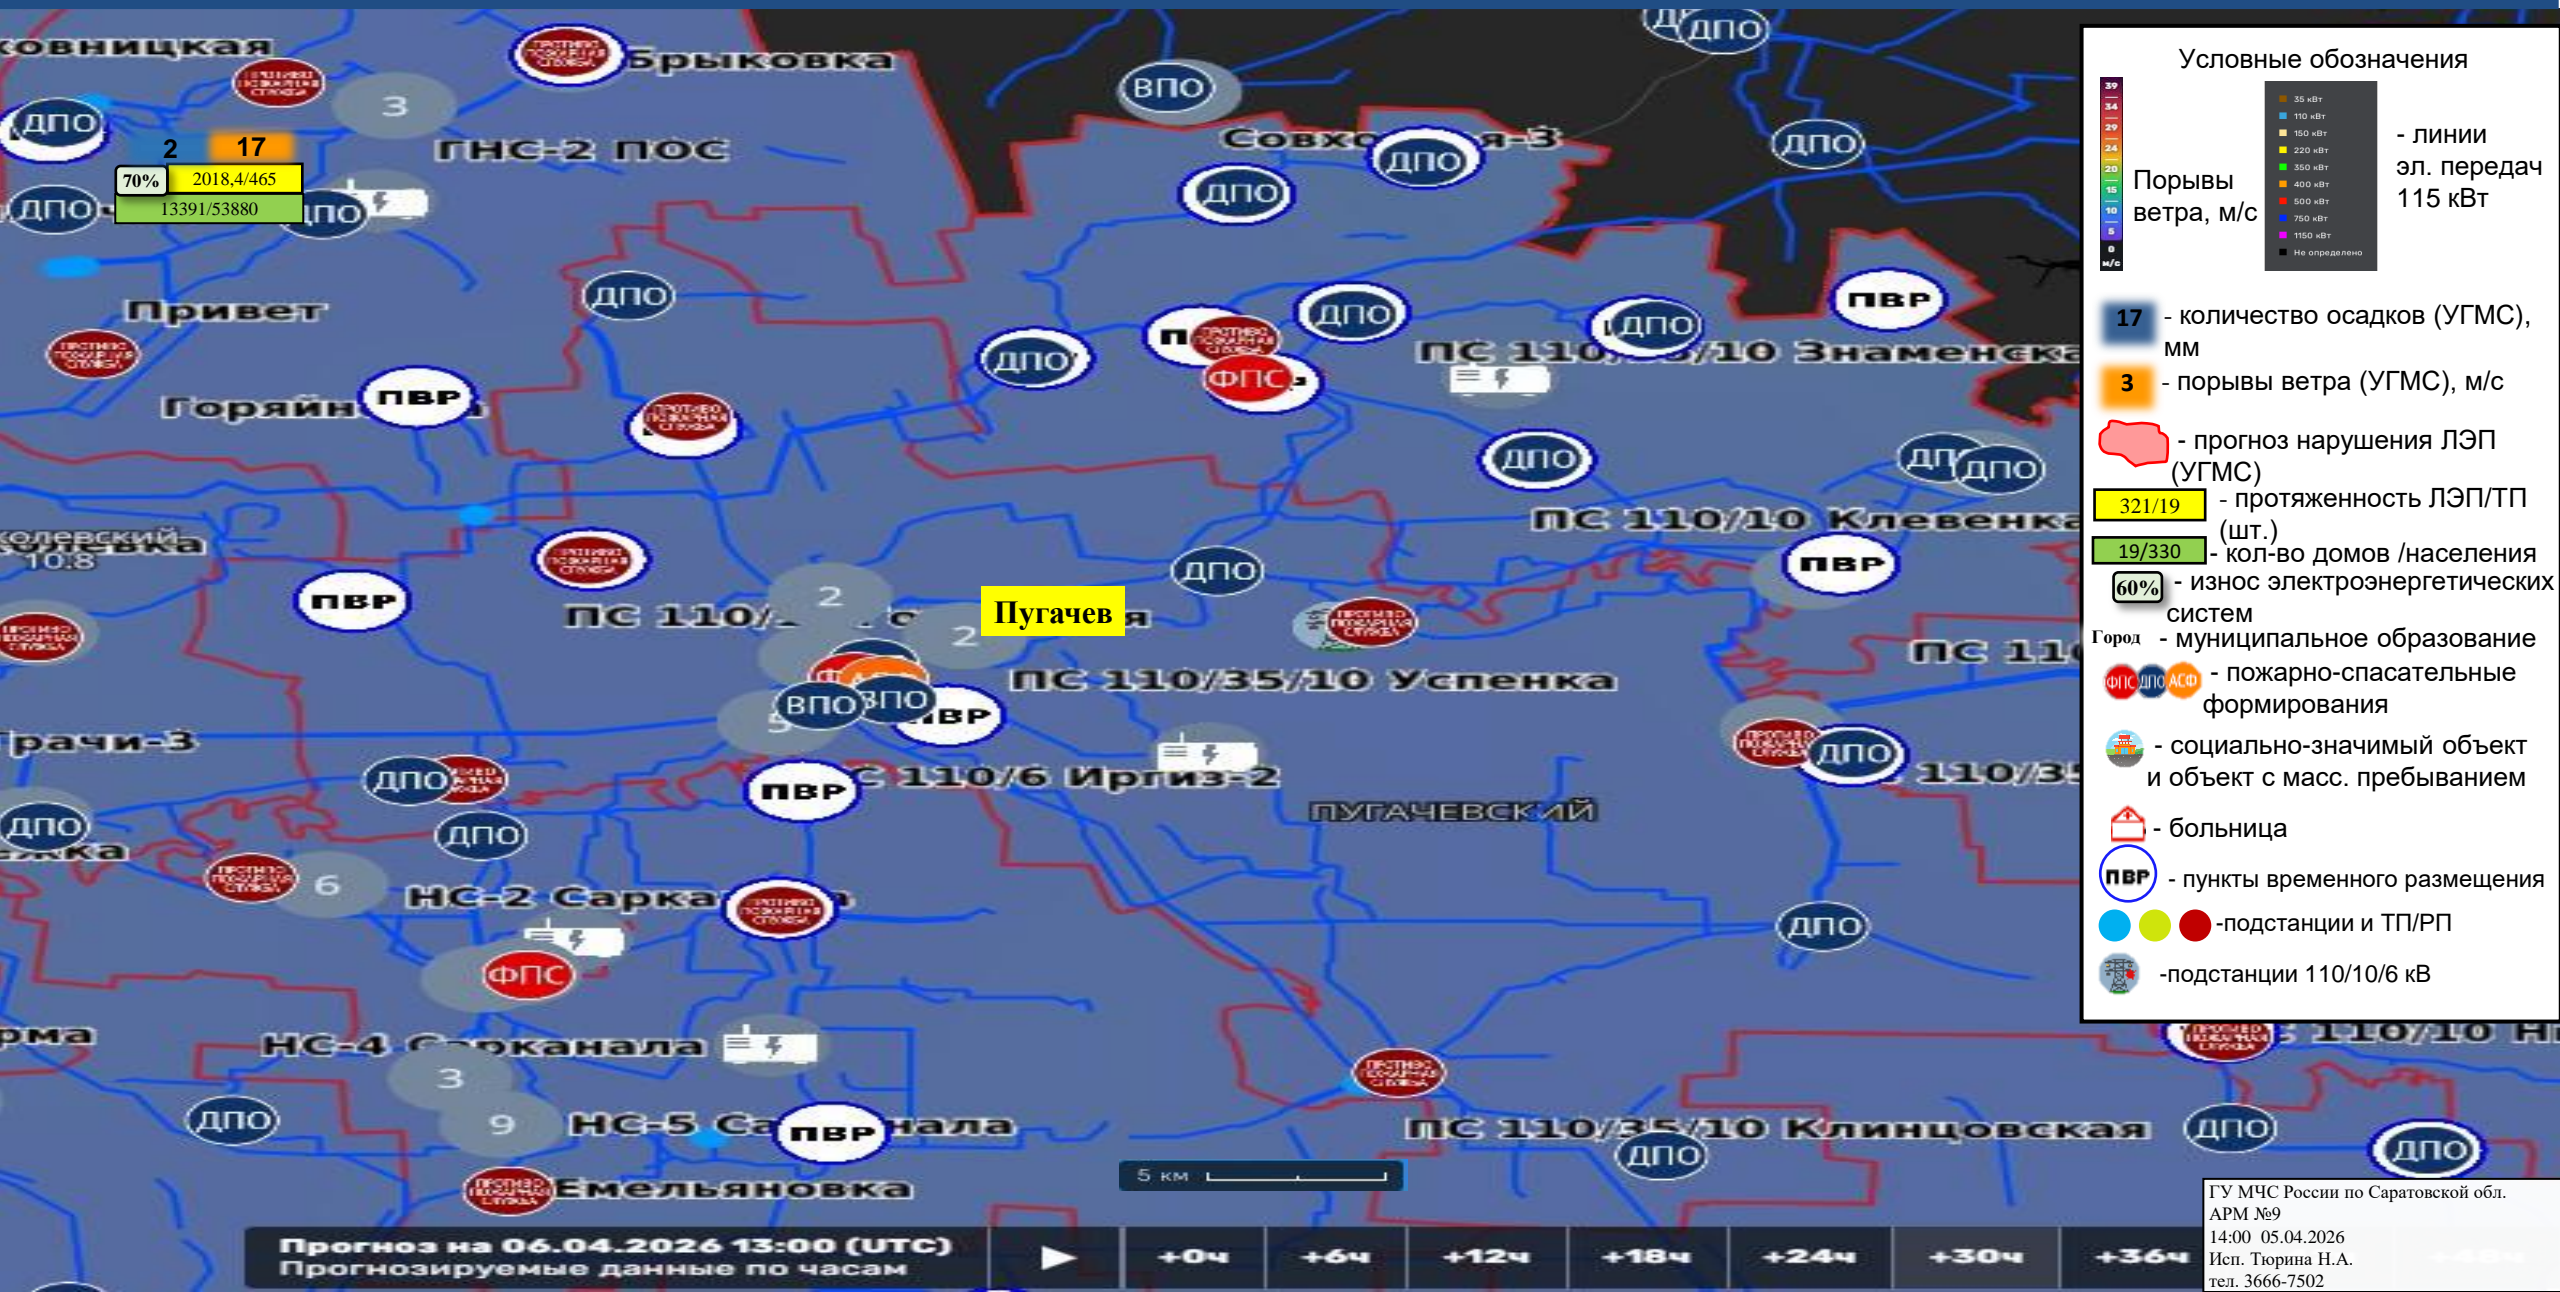

2 17
70% 2018,4/465
13391/53880

Условные обозначения

| | |
|------------------------------|--|
| <p>Порывы ветра, м/с</p> | <p>- линии эл. передач 115 кВт</p> |
|------------------------------|--|


- 17 - количество осадков (УГМС), мм
- 3 - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения износ электроэнергетических систем
- Город - муниципальное образование
- ФПС, АСФ - пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
- больница
- ПВР - пункты временного размещения
- подстанции и ТП/РП
- подстанции 110/10/6 кВ

Прогноз на 06.04.2026 13:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

▶ +0ч +6ч +12ч +18ч +24ч +30ч +36ч

ГУ МЧС России по Саратовской обл.
АРМ №9
14:00 05.04.2026
Исп. Тюрина Н.А.
тел. 3666-7502

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ РОВЕНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)

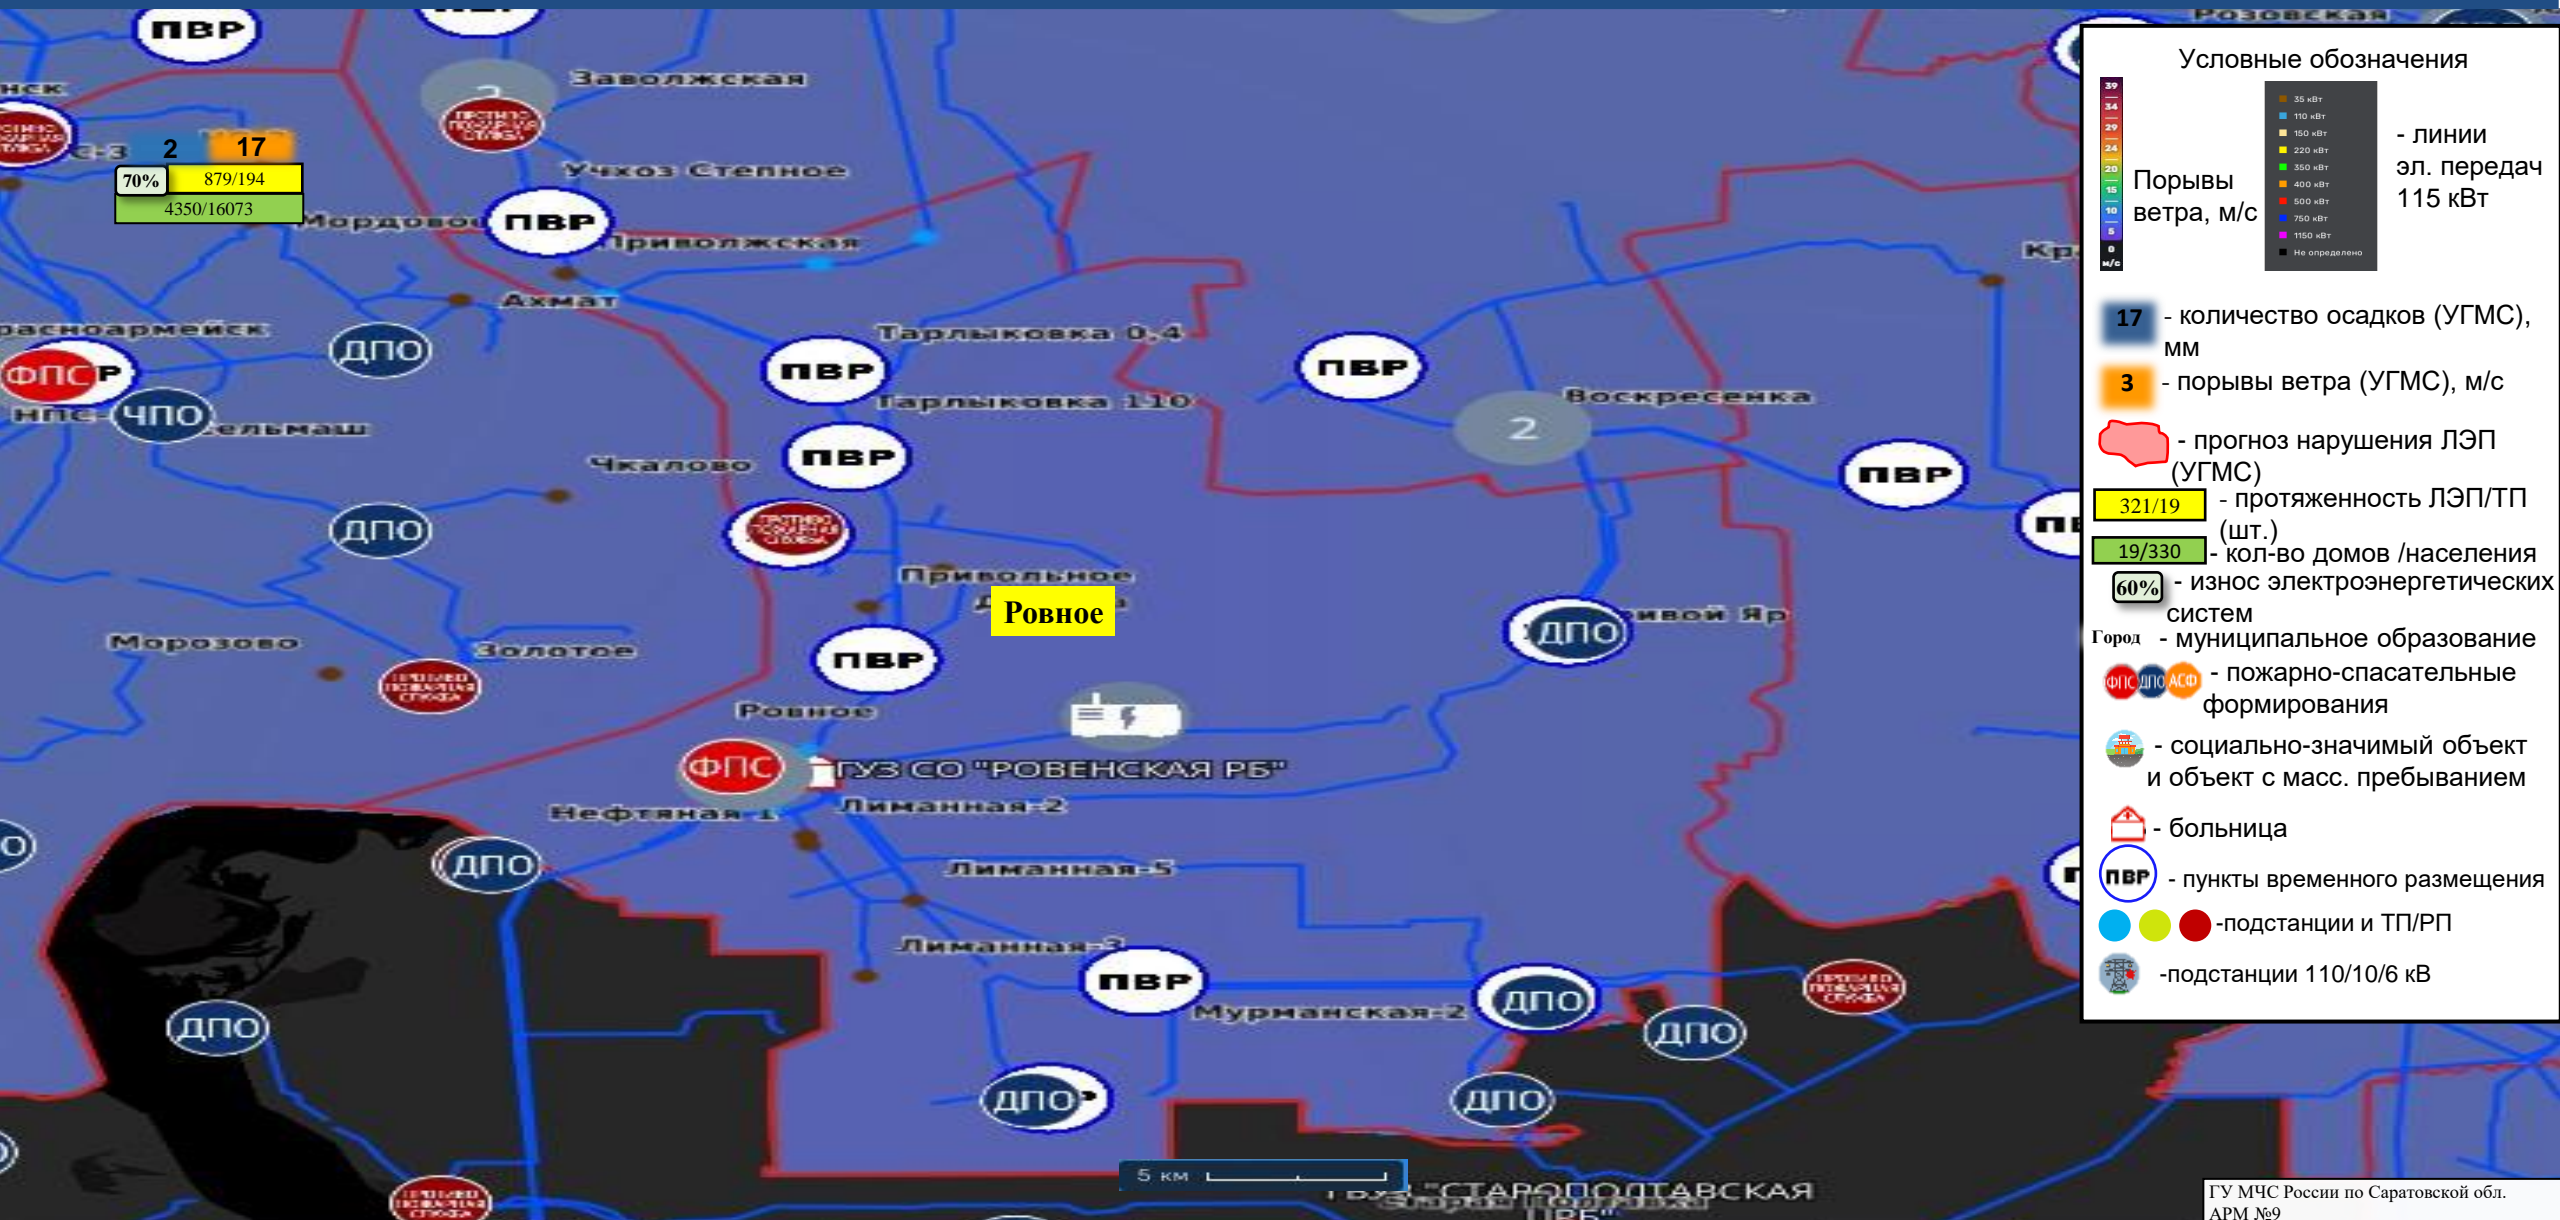

Условные обозначения


| | | |
|--------------------------|----------------------------------|--|
| <p>Порывы ветра, м/с</p> | <p>Линии эл. передач 115 кВт</p> | <p>17 - количество осадков (УГМС), мм</p> <p>3 - порывы ветра (УГМС), м/с</p> <p>прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)</p> <p>321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)</p> <p>19/330 - кол-во домов /населения</p> <p>60% - износ электроэнергетических систем</p> <p>Город - муниципальное образование</p> <p>ФПС ДПО АСФ - пожарно-спасательные формирования</p> <p>социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием</p> <p>больница</p> <p>ПВР - пункты временного размещения</p> <p>подстанции и ТП/РП</p> <p>подстанции 110/10/6 кВ</p> |
|--------------------------|----------------------------------|--|

Прогноз на 06.04.2026 13:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам


▶
0ч
+6ч
+12ч
+18ч
+24ч
+30ч
+36ч

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ

РОМАНОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)

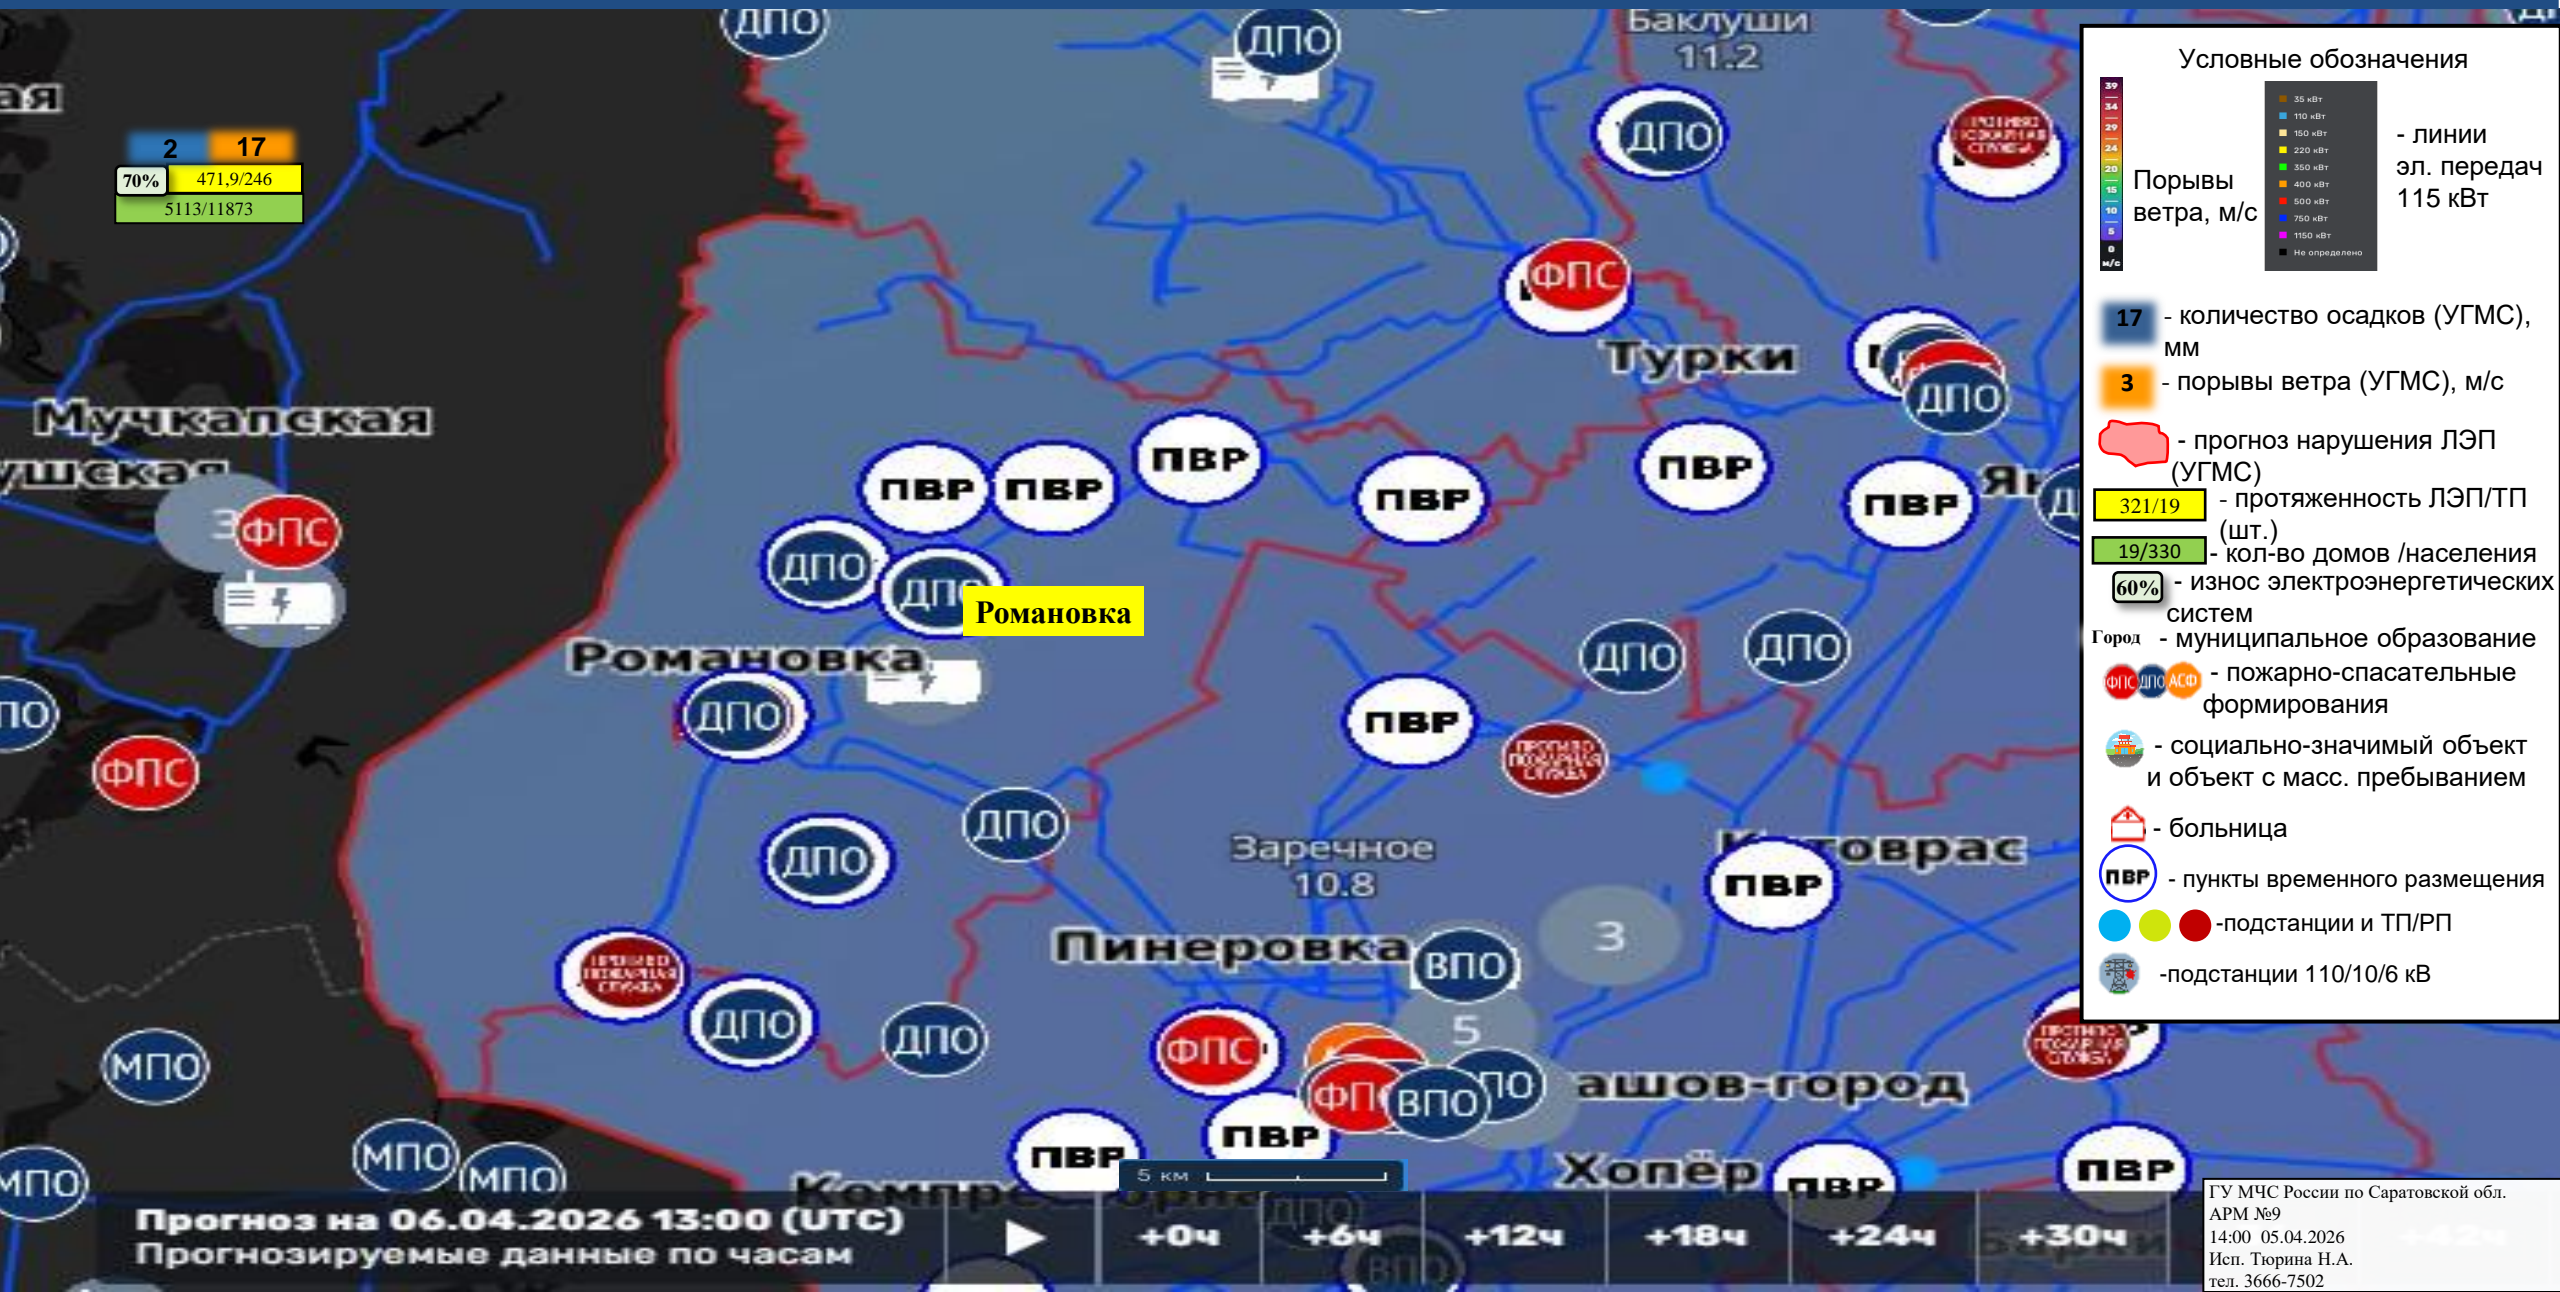

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ РТИЦЕВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)

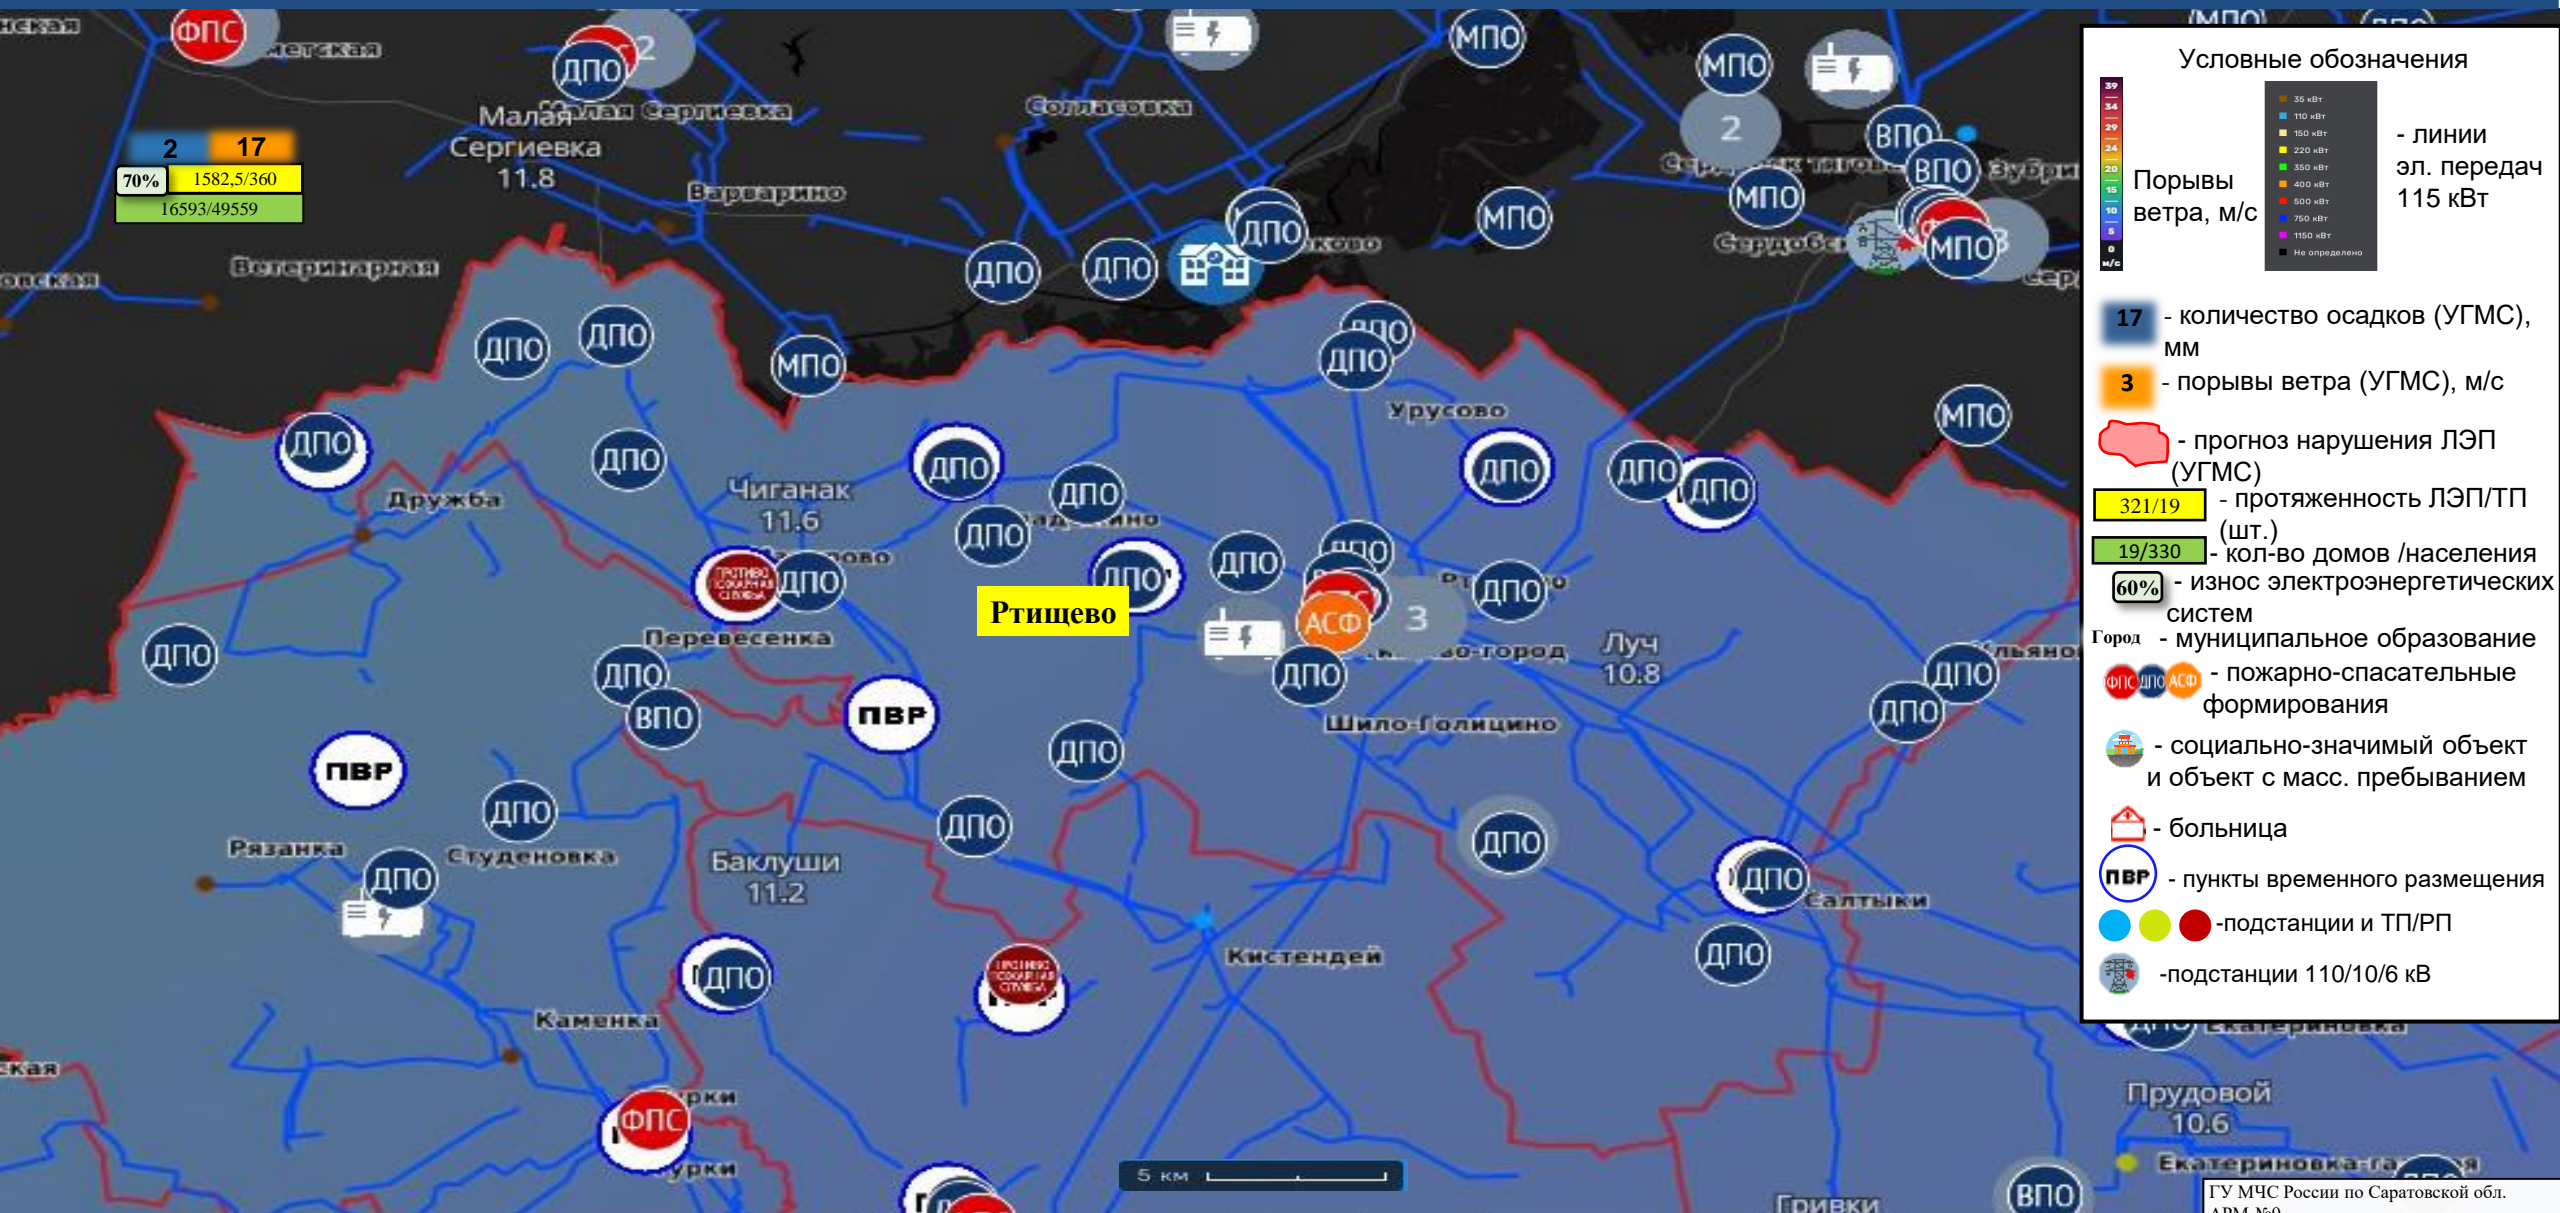

Условные обозначения

Порывы ветра, м/с

| |
|-----|
| 35 |
| 14 |
| 29 |
| 24 |
| 20 |
| 16 |
| 10 |
| 6 |
| 0 |
| м/с |

| |
|---------------|
| 35 кВт |
| 110 кВт |
| 150 кВт |
| 220 кВт |
| 350 кВт |
| 400 кВт |
| 500 кВт |
| 750 кВт |
| 1150 кВт |
| не определено |

- линии эл. передач 115 кВт

- 17 - количество осадков (УГМС), мм
- 3 - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения
- 60% - износ электроэнергетических систем
- Город - муниципальное образование
- ФПС АСФ - пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
- больница
- ПВР - пункты временного размещения
- ● ● - подстанции и ТП/РП
- подстанции 110/10/6 кВ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ САМОЙЛОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)




Условные обозначения

| | | |
|----|---------------|-----------------------------------|
| 32 | 35 кВт | - линии эл. передач 115 кВт |
| 28 | 110 кВт | |
| 24 | 150 кВт | |
| 20 | 220 кВт | |
| 16 | 350 кВт | |
| 12 | 400 кВт | |
| 8 | 500 кВт | |
| 4 | 750 кВт | |
| 0 | 1150 кВт | |
| 0 | не определено | |

Порывы
ветра, м/с

- 17 - количество осадков (УГМС), мм
- 3 - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения
- 60% - износ электроэнергетических систем
- Город - муниципальное образование
- ФПС ДПО АСФ - пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
- больница
- ПВР - пункты временного размещения
- ● ● - подстанции и ТП/РП
- подстанции 110/10/6 кВ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)

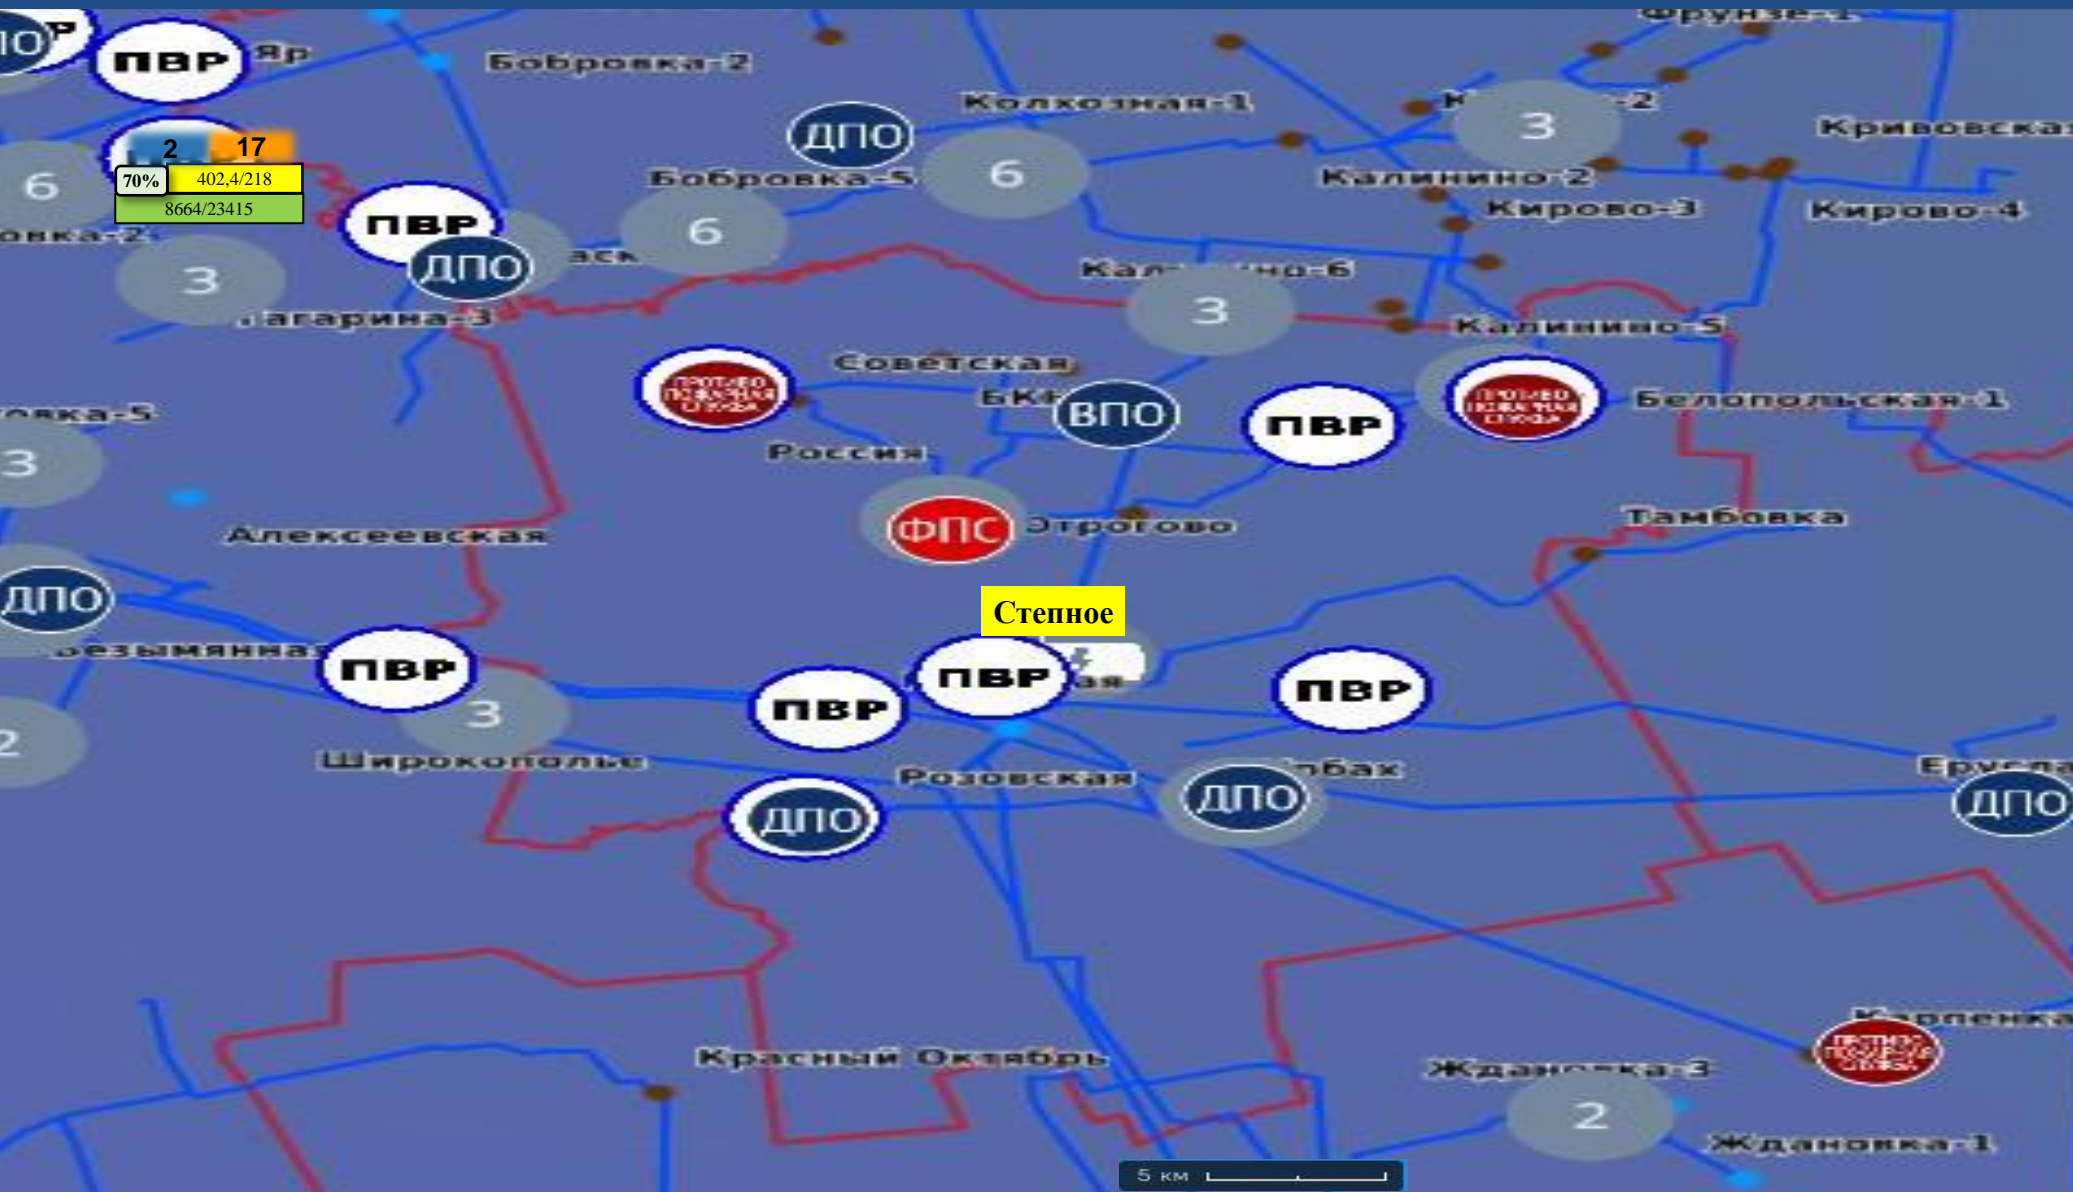


Условные обозначения

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| <p>Порывы ветра, м/с</p> | <p>- линии эл. передач 115 кВТ</p> |
|--------------------------|------------------------------------|

- 17 - количество осадков (УГМС), мм
- 3 - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения
- 60% - износ электроэнергетических систем
- Город - муниципальное образование
- ФПС ДПО АСФ - пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
- больница
- ПВР - пункты временного размещения
- ● ● - подстанции и ТП/РП
- подстанции 110/10/6 кВ

5 км

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ ТАТИЩЕВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)

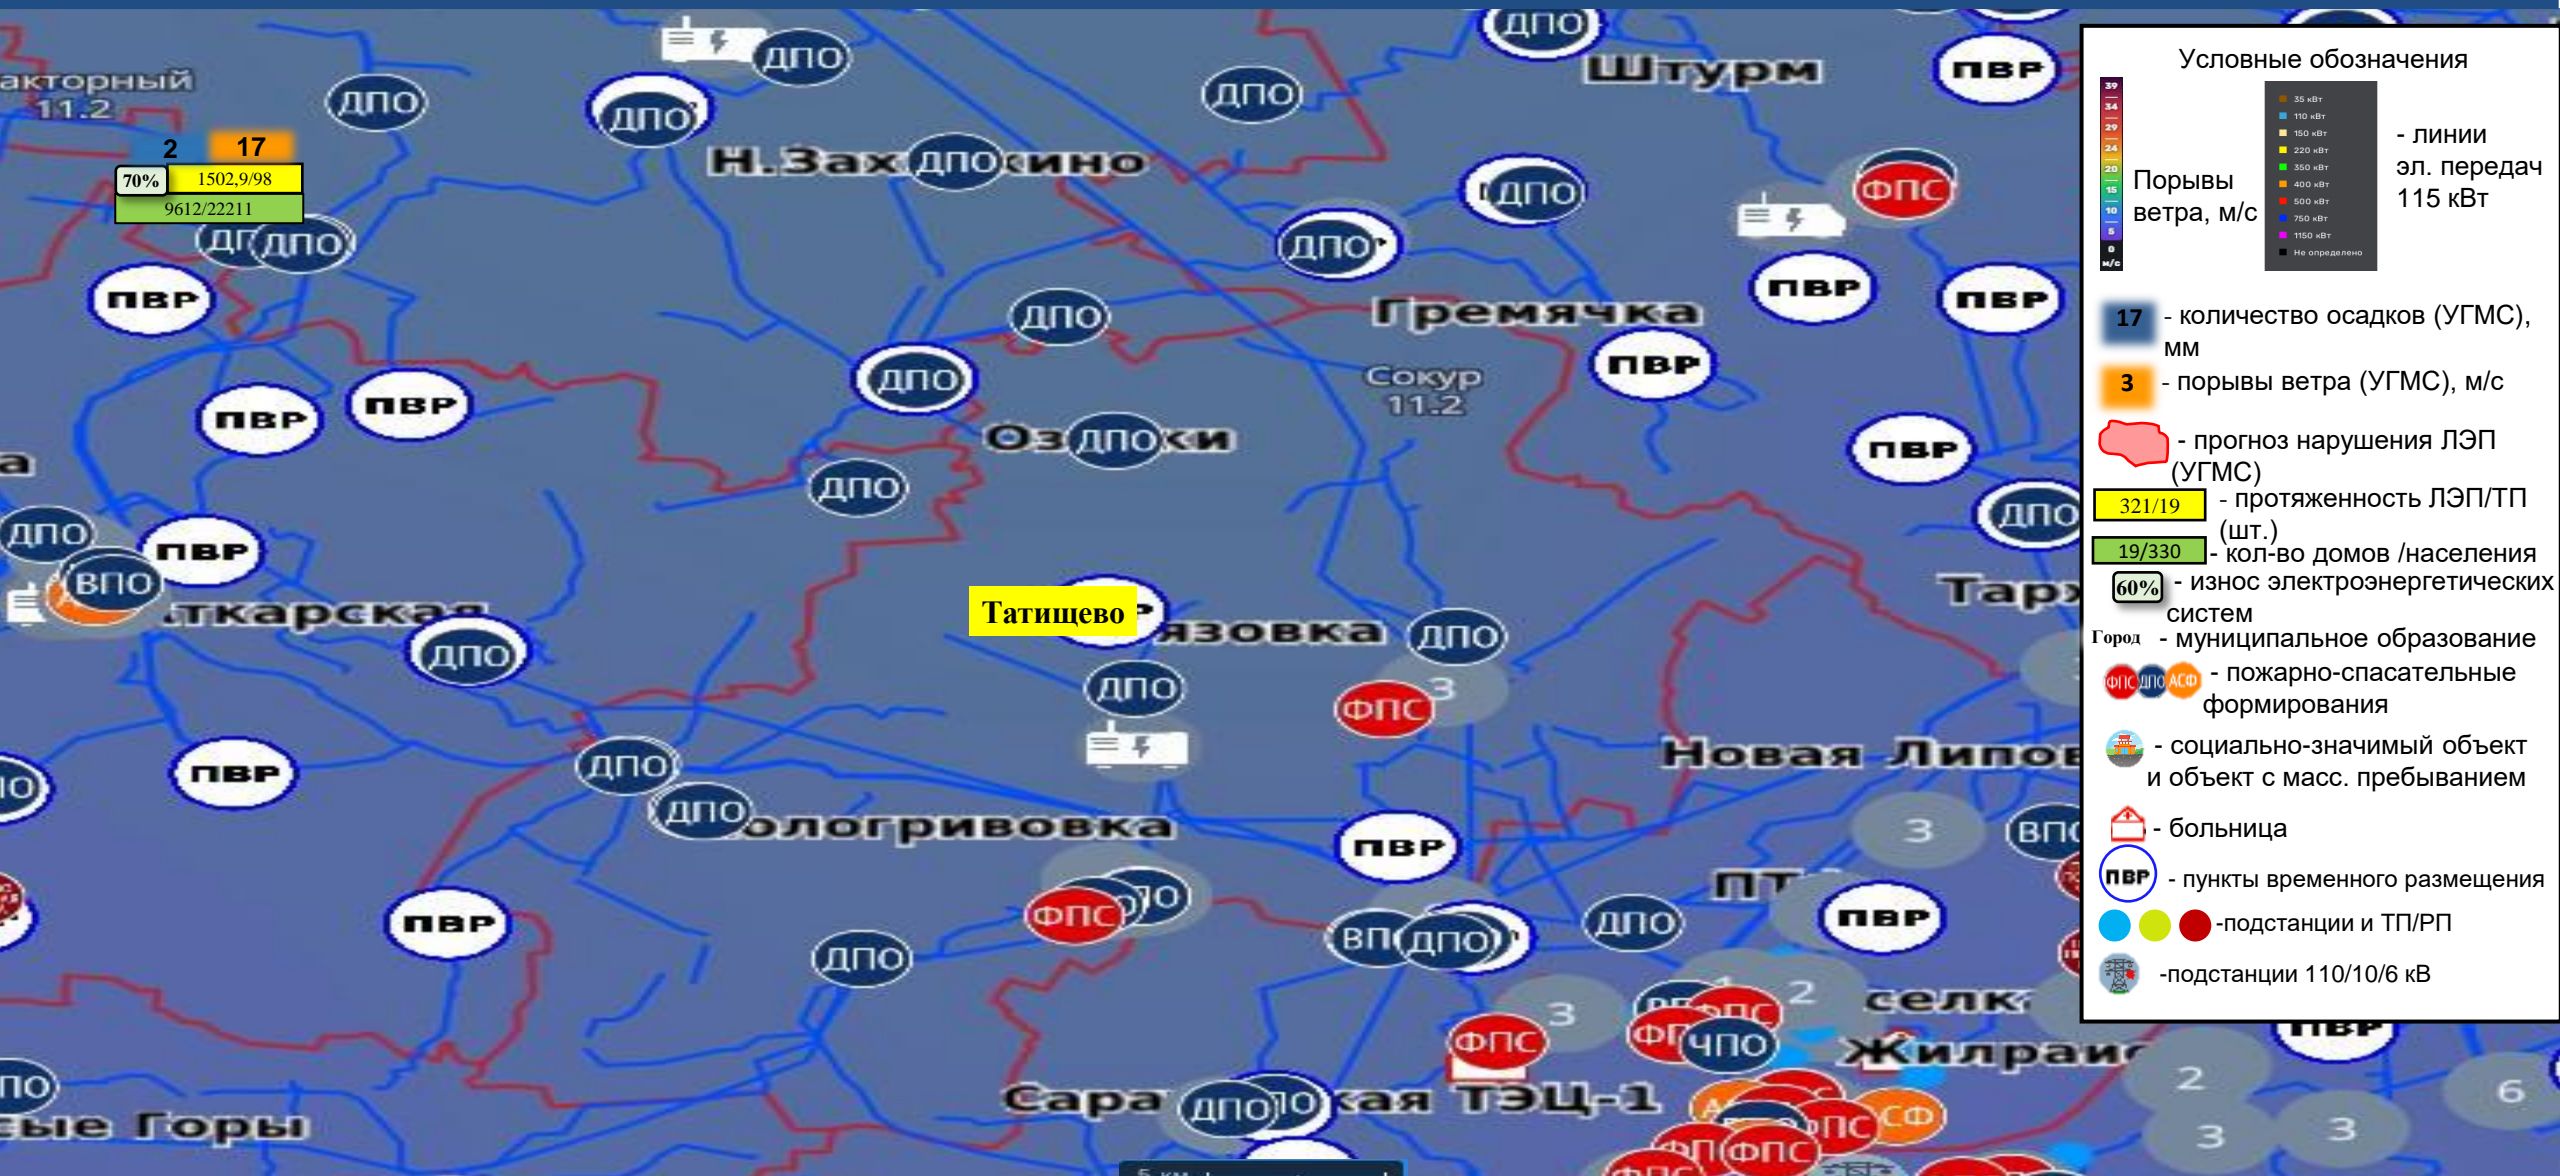

Условные обозначения

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 35 кВт | - линии эл. передач 115 кВт |
| 110 кВт | |
| 150 кВт | |
| 220 кВт | |
| 350 кВт | |
| 400 кВт | |
| 500 кВт | |
| 750 кВт | |
| 1150 кВт | |
| ■ Не определено | |

- 17 - количество осадков (УГМС), мм
- 3 - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения
- 60% - износ электроэнергетических систем
- Город - муниципальное образование
- ФПС ДПО АСФ - пожарно-спасательные формирования
- 🏠 - социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
- 🏥 - больница
- ПВР - пункты временного размещения
- ● ● - подстанции и ТП/РП
- ⚙️ - подстанции 110/10/6 кВ

Прогноз на 06.04.2026 13:00 (UTC)
 Прогнозируемые данные по часам: +0ч, +6ч, +12ч, +18ч, +24ч, +30ч, +36ч

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

ТУРКОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)




2 17
70% 1031,6/217
5039/9226

Турки

5 км

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ ФЕДОРОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)

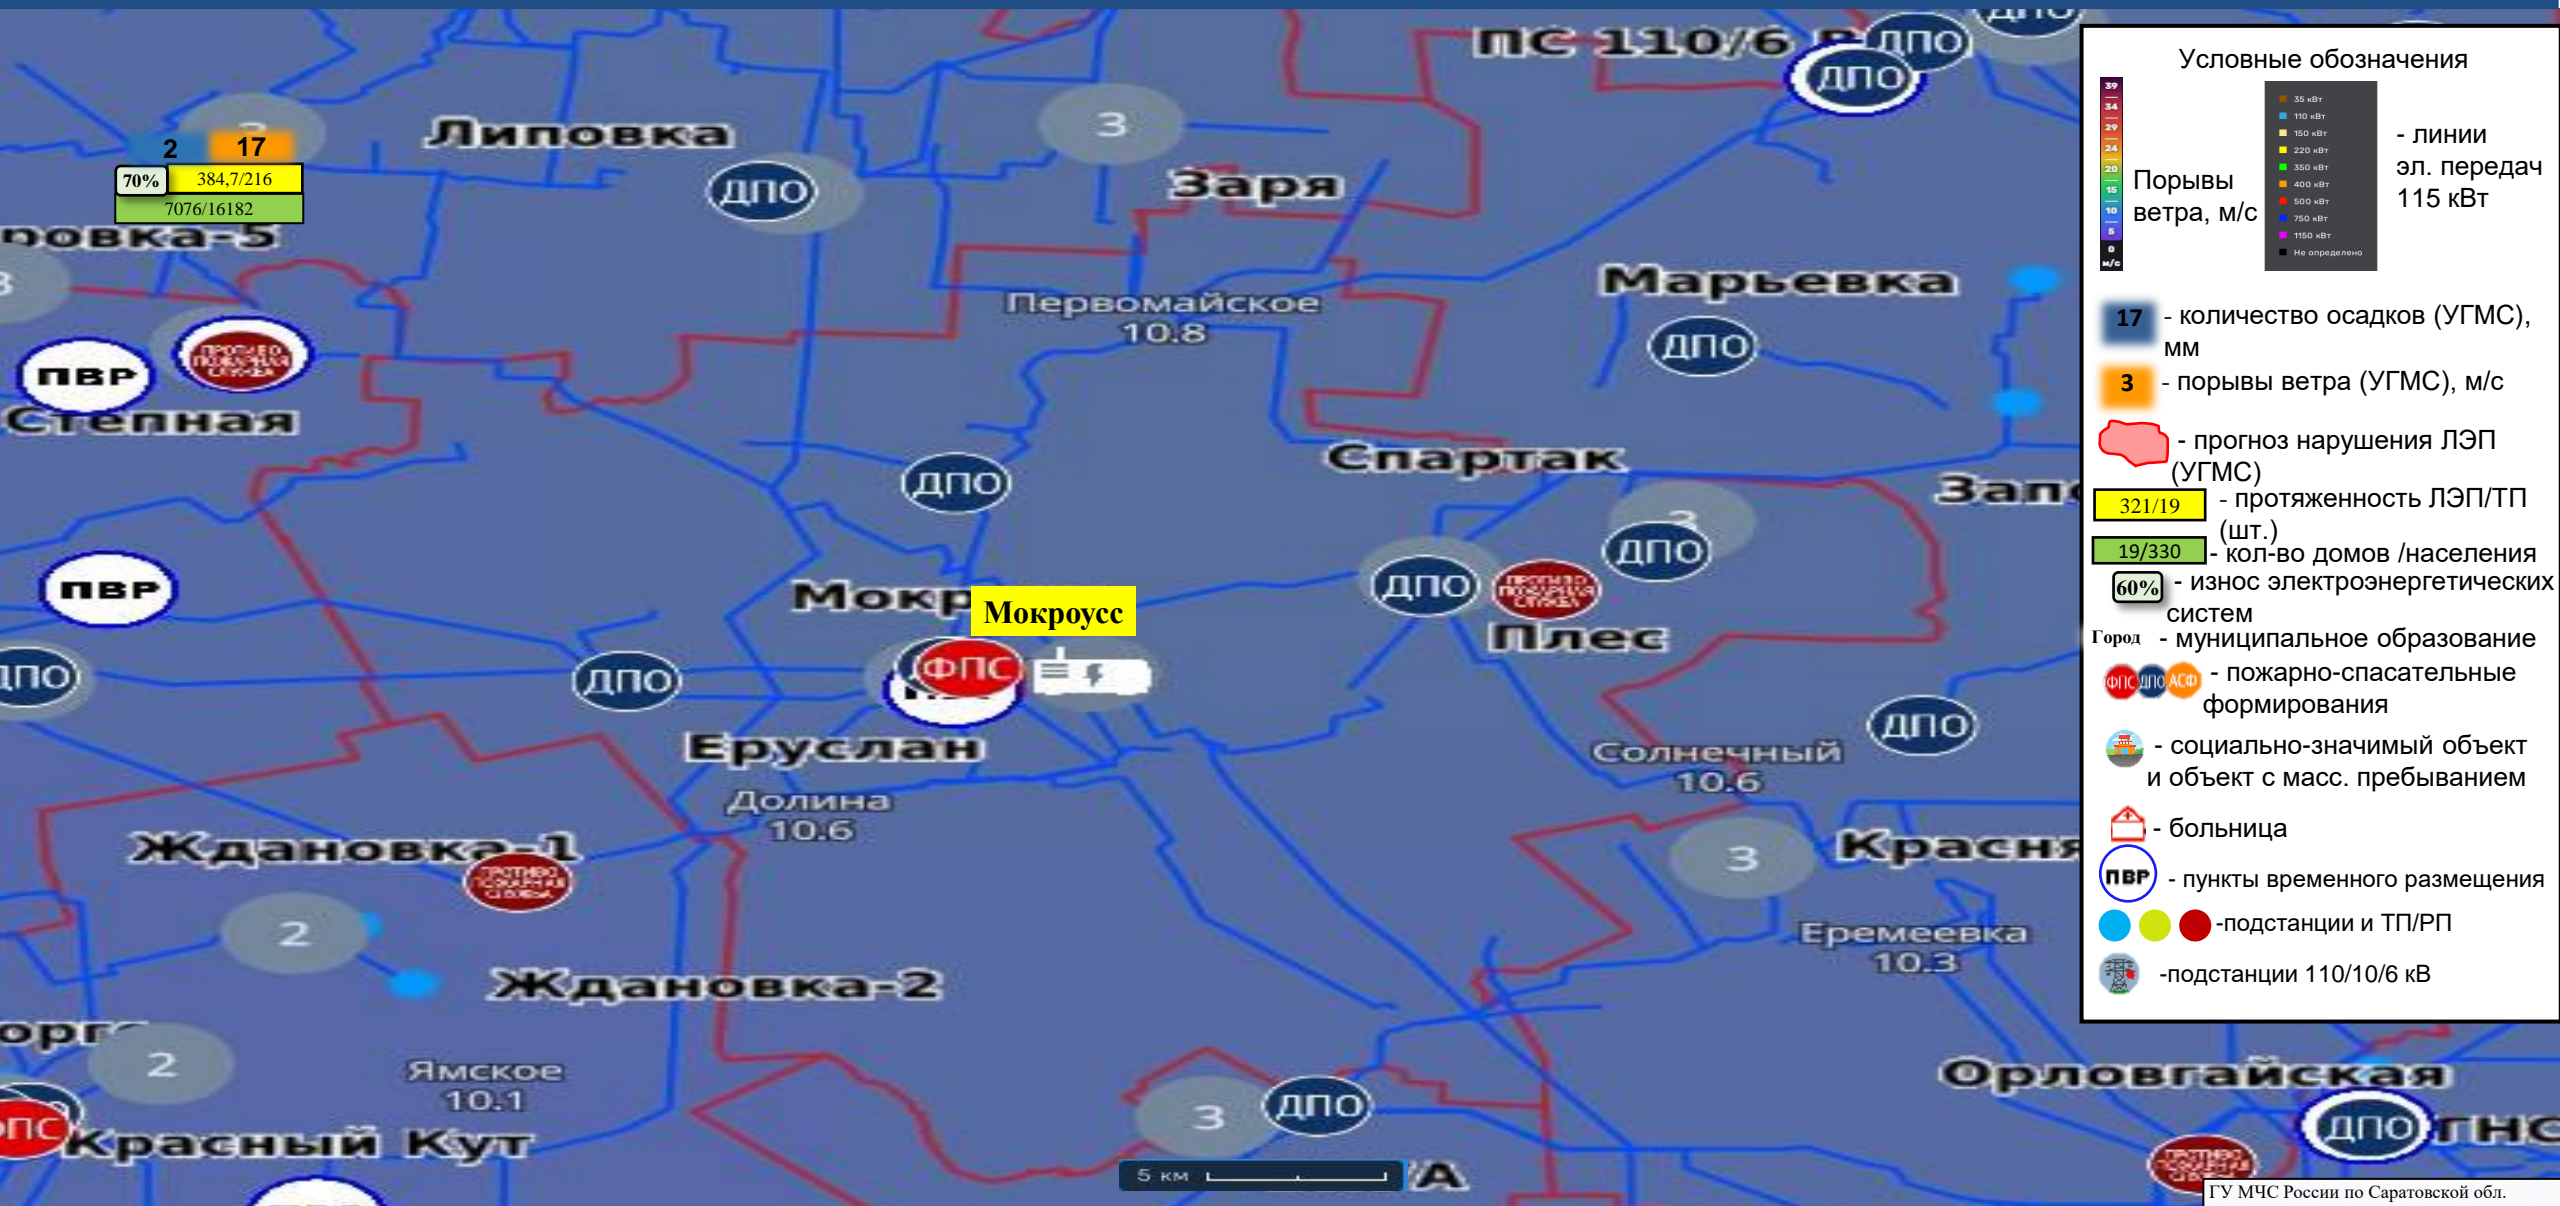


Условные обозначения

| | | |
|--------------------------|--|--|
| | | - линии эл. передач 115 кВт |
| Порывы ветра, м/с | | |
| 17 | | - количество осадков (УГМС), мм |
| 3 | | - прогноз нарушения ЛЭП (УГМС) |
| 70% | | - протяженность ЛЭП/ТП (шт.) |
| 384,7/216 | | - кол-во домов /населения |
| 7076/16182 | | - износ электроэнергетических систем |
| | | Город - муниципальное образование |
| | | - пожарно-спасательные формирования |
| | | - социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием |
| | | - больница |
| | | - пункты временного размещения |
| | | - подстанции и ТП/РП |
| | | - подстанции 110/10/6 кВ |

Прогноз на 06.04.2026 13:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

| | | | | | |
|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | +0ч | +6ч | +12ч | +18ч | +24ч |
|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ ХВАЛЫНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)

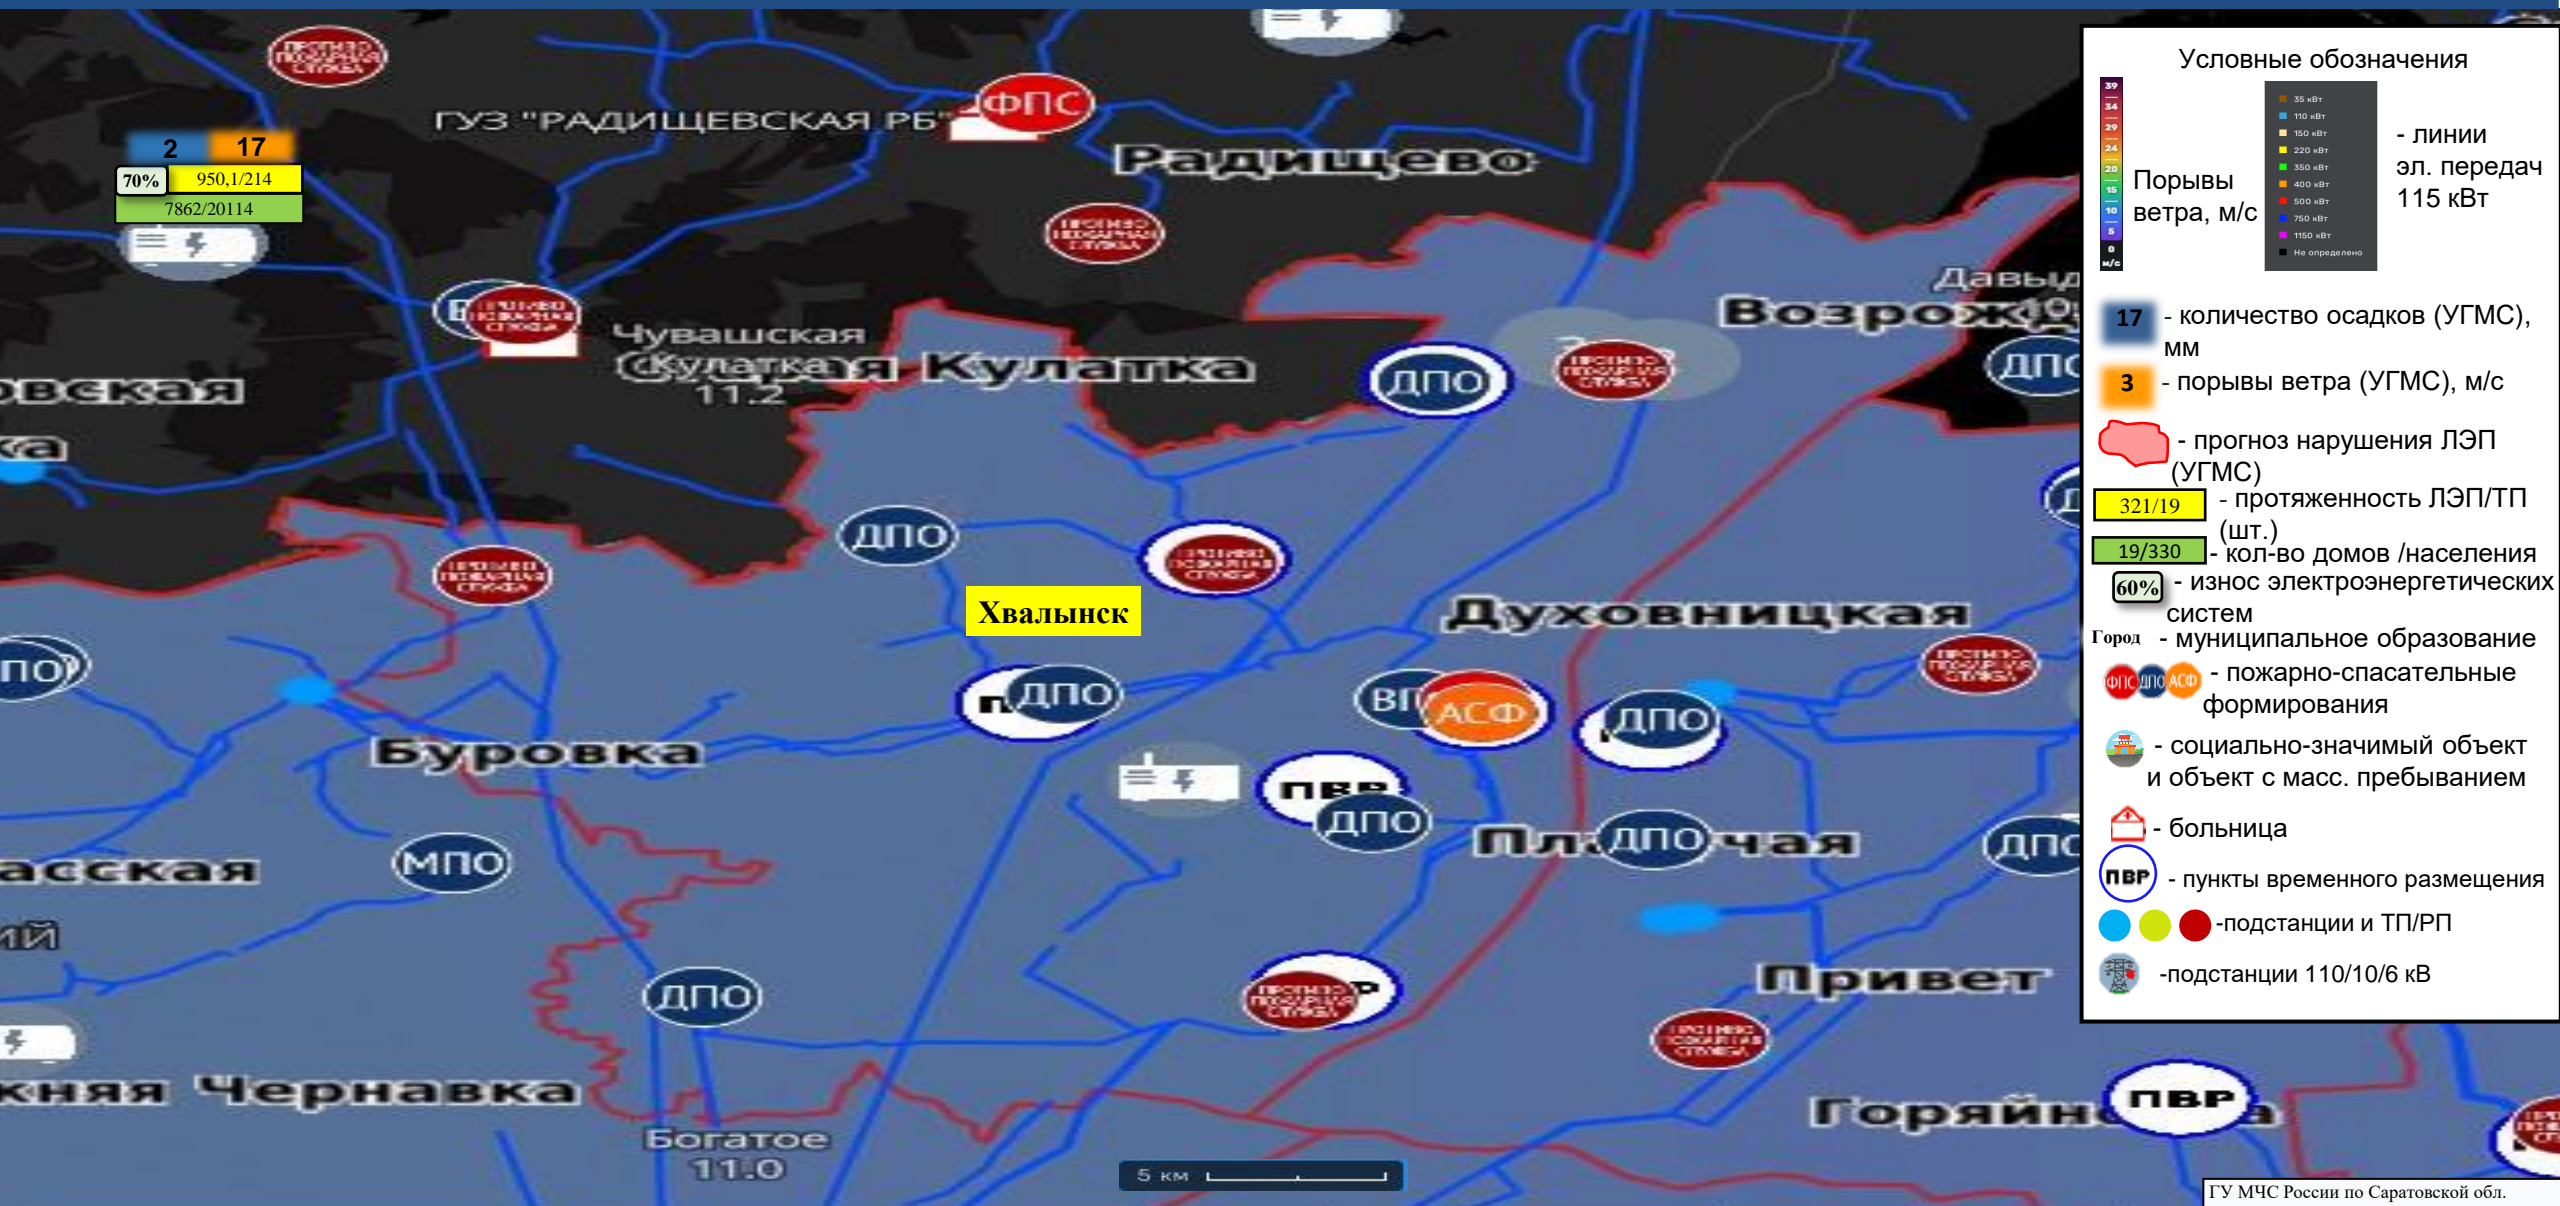

Прогноз на 06.04.2026 13:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

+0ч +6ч +12ч +18ч +24ч

ГУ МЧС России по Саратовской обл.
АРМ №9
14:00 05.04.2026
Исп. Тюрина Н.А.
тел. 3666-7502

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ ЭНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.04.2026)

